Ⅳ 給　　水

1　月別給水状況

2　給水量施設別内訳

3　月別給水量施設別内訳

4　有効水量･無効水量内訳

5　1日最大給水量施設別内訳

6　1日最大･最小給水量の時間別給水量

7　給水人口1人当り水量

8　電力使用量及び電力使用料金

9　薬品購入量及び薬品費

10　水質検査分析件数

11　水質検査結果表

1 月別給水状況

（単位：㎥）

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
4月	2,991,165	2,981,736	3,035,471	3,021,283	2,961,453
5月	3,084,278	3,114,638	3,163,532	3,117,145	3,049,148
6月	3,034,329	3,014,446	3,082,353	3,053,531	3,008,422
7月	3,227,014	3,136,804	3,119,214	3,147,971	3,092,203
8月	3,183,881	3,134,848	3,279,608	3,111,507	3,059,405
9月	3,032,688	3,033,836	3,062,080	3,000,035	2,957,558
10月	3,137,535	3,112,592	3,135,982	3,136,812	3,069,077
11月	3,014,467	3,033,442	3,047,636	3,008,630	2,962,780
12月	3,130,824	3,121,946	3,207,000	3,119,380	3,102,213
1月	3,068,289	3,079,626	3,180,850	3,082,168	3,047,867
2月	2,774,785	2,908,505	2,844,087	2,777,268	2,737,393
3月	3,040,937	3,090,758	3,106,781	3,042,550	3,010,166
合計	36,720,192	36,763,177	37,264,594	36,618,280	36,057,685
すう勢比 30年度=100	100	100	101	100	98

※令和元年度は閏年

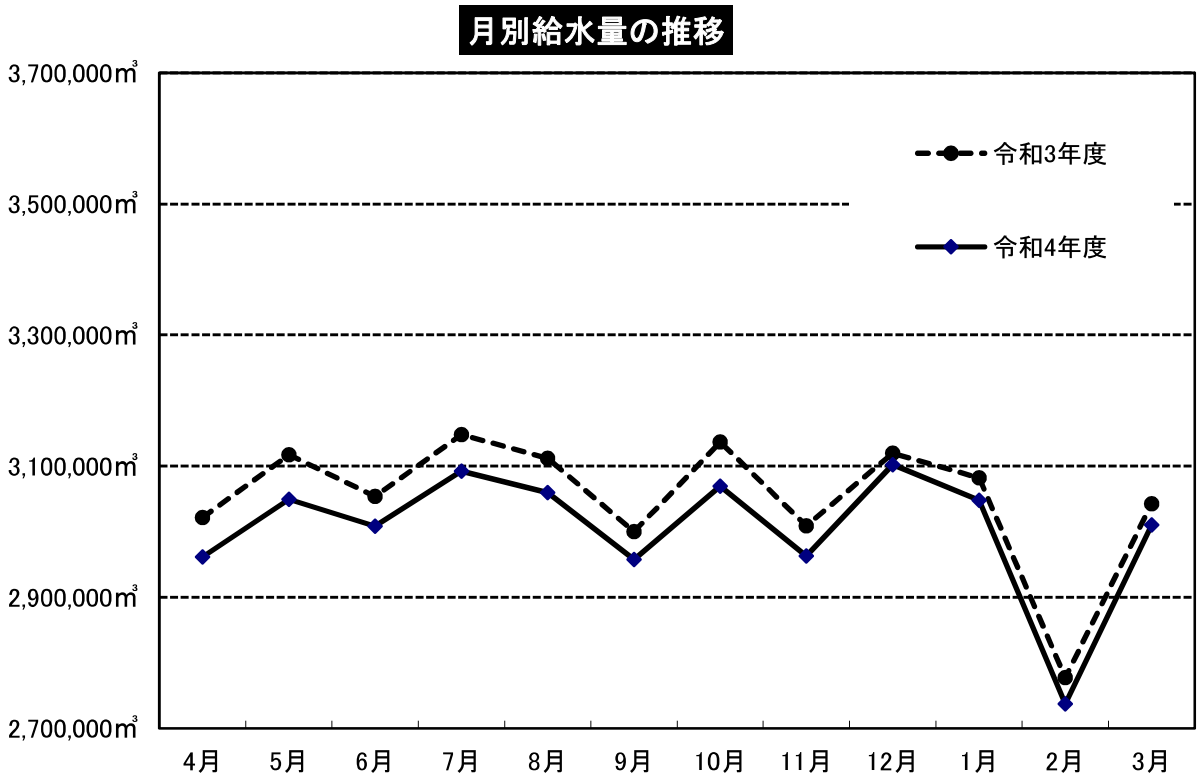

2 給水量施設別内訳

（単位：㎥）

区分	年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
大冠浄水場	自己水（地下水）	12,089,185	12,094,535	12,077,419	12,041,043	12,082,895
	企業団水	1,591,790	1,931,380	1,909,030	1,763,690	1,822,787
	計	13,680,975	14,025,915	13,986,449	13,804,733	13,905,682
樫田浄水場	自己水（表流水）	100,571	106,339	103,293	106,850	92,764
川久保浄水場	自己水（表流水）	5,125	5,281	5,274	4,796	5,187
五領受水場	企業団水	1,745,580	1,362,550	1,724,600	1,734,020	1,550,750
清水受水場	企業団水	5,506,260	5,557,900	5,736,350	5,644,290	5,506,552
奈佐原受水場	企業団水	15,681,681	15,705,192	15,708,628	15,323,591	14,996,750
合計	自己水（地下水）	12,089,185	12,094,535	12,077,419	12,041,043	12,082,895
	自己水（表流水）	105,696	111,620	108,567	111,646	97,951
	自己水計	12,194,881	12,206,155	12,185,986	12,152,689	12,180,846
	企業団水	24,525,311	24,557,022	25,078,608	24,465,591	23,876,839
	計	36,720,192	36,763,177	37,264,594	36,618,280	36,057,685

給水量内訳

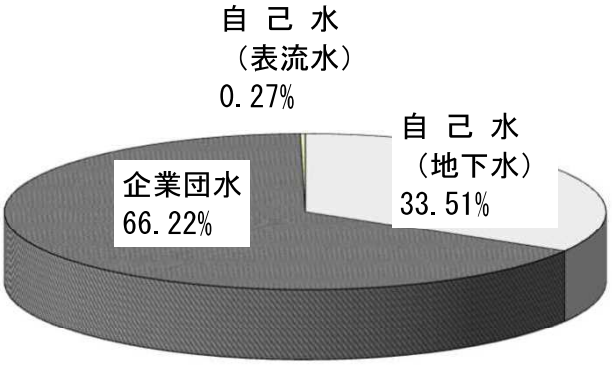

施設別給水量と水源内訳

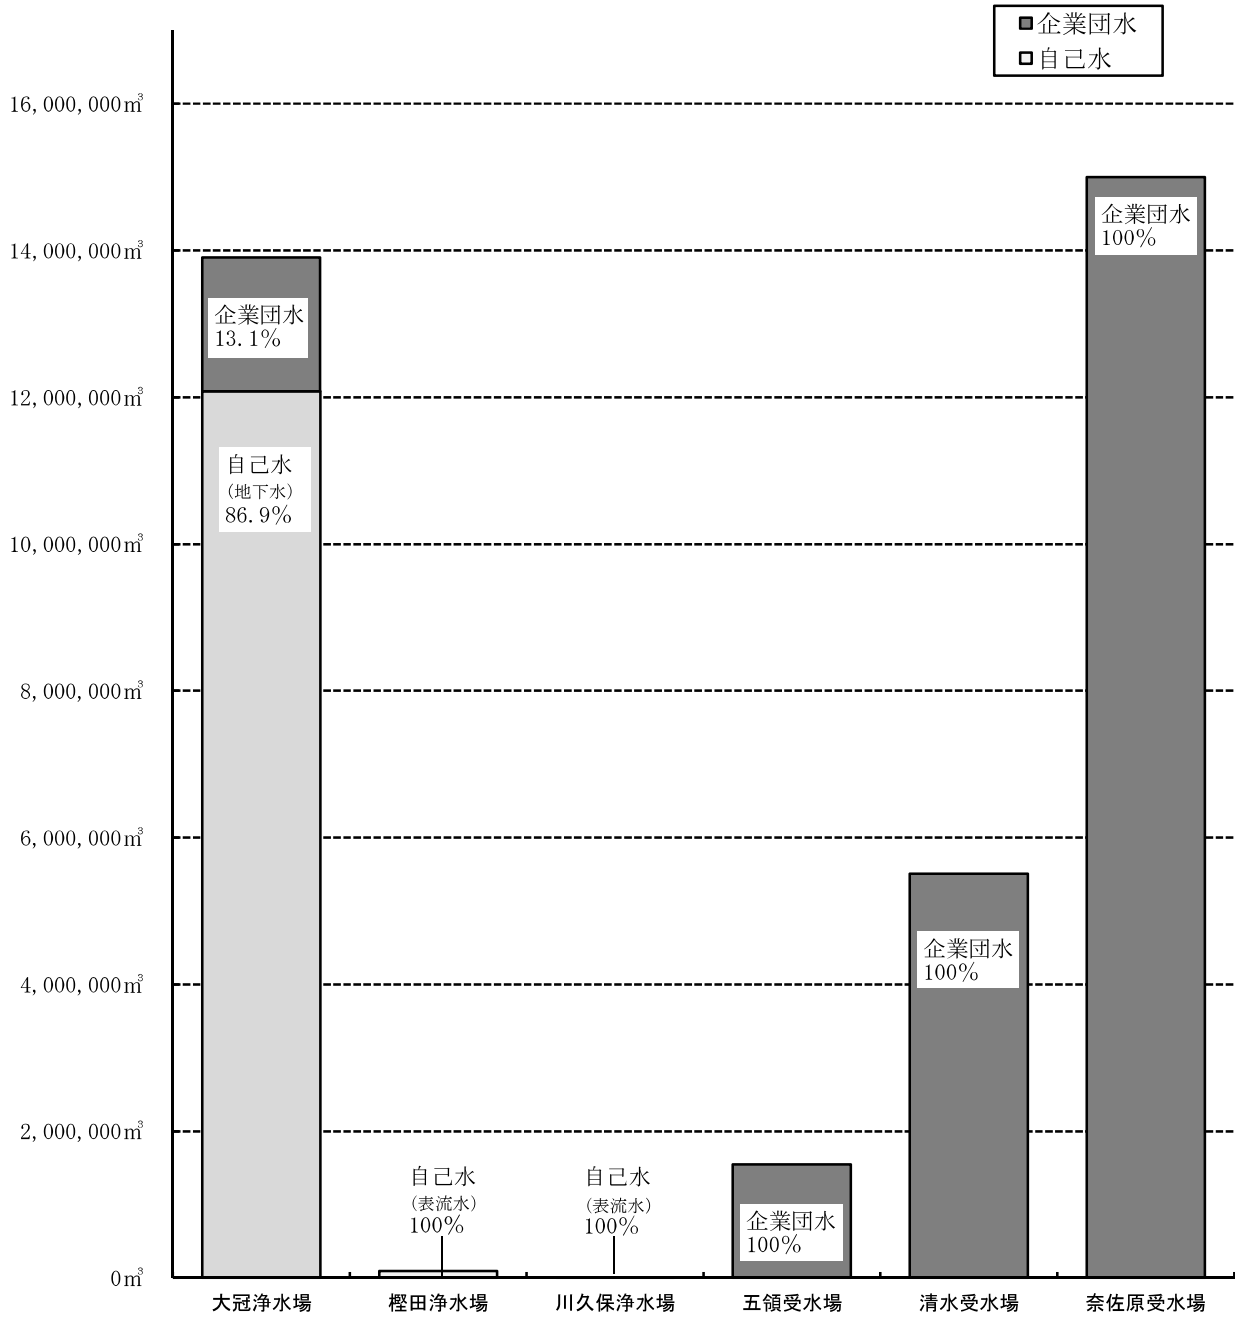

3 月別給水量施設別内訳

区分	月	4	5	6	7	8
大冠浄水場	自己水	1,012,859	1,064,324	1,029,338	1,067,119	1,067,593
	企業団水	106,800	80,550	104,940	91,910	79,810
	計	1,119,659	1,144,874	1,134,278	1,159,029	1,147,403
樫田浄水場	自己水	7,501	10,326	7,425	7,971	7,655
川久保浄水場	自己水	375	394	381	430	484
五領受水場	企業団水	142,570	148,570	143,510	148,010	145,610
清水受水場	企業団水	452,000	467,230	463,980	482,330	483,690
奈佐原受水場	企業団水	1,239,348	1,277,754	1,258,848	1,294,433	1,274,563
計	自己水	1,020,735	1,075,044	1,037,144	1,075,520	1,075,732
	企業団水	1,940,718	1,974,104	1,971,278	2,016,683	1,983,673
	計	2,961,453	3,049,148	3,008,422	3,092,203	3,059,405

（単位：㎥）

9	10	11	12	1	2	3	計
1,034,572	786,687	1,034,120	1,058,755	1,024,190	859,019	1,044,319	12,082,895
93,420	397,810	249,437	159,000	146,750	197,460	114,900	1,822,787
1,127,992	1,184,497	1,283,557	1,217,755	1,170,940	1,056,479	1,159,219	13,905,682
7,635	7,554	6,944	7,453	7,488	7,282	7,530	92,764
465	430	403	472	514	414	425	5,187
136,420	133,600	0	122,140	147,980	134,240	148,100	1,550,750
461,080	469,500	445,592	465,800	459,870	406,340	449,140	5,506,552
1,223,966	1,273,496	1,226,284	1,288,593	1,261,075	1,132,638	1,245,752	14,996,750
1,042,672	794,671	1,041,467	1,066,680	1,032,192	866,715	1,052,274	12,180,846
1,914,886	2,274,406	1,921,313	2,035,533	2,015,675	1,870,678	1,957,892	23,876,839
2,957,558	3,069,077	2,962,780	3,102,213	3,047,867	2,737,393	3,010,166	36,057,685

4 有効水量･無効水量内訳

区分					年度	平成30年度 水量(㎥)	平成30年度 構成比(%)	令和元年度 水量(㎥)	令和元年度 構成比(%)
総給水量	有効水量	有収水量			料金水量	35,114,414	95.63	34,799,285	94.66
					分水量	2,557	0.01	4,772	0.01
			その他		消防用水量	699	0.00	1,226	0.00
					その他	1,045	0.00	404	0.00
			有収水量計			35,118,715	95.64	34,805,687	94.68
		無収水量	メータ不感水量			720,661	1.96	711,947	1.94
			部事業用水量		区止変更等洗管水量	0	0.00	0	0.00
					安満公園関連洗管等	7,354	0.02	0	0.00
					定期洗管水量	8	0.00	23	0.00
					工事用洗管水量	17,700	0.05	13,419	0.04
					にごり水放水量	300	0.00	310	0.00
					浄水場等使用水量	76,198	0.21	82,668	0.22
					災害対策洗管水量	20,583	0.06	−	−
					事業用小計	122,143	0.33	96,420	0.26
			その他		消防用水量	−	−	−	−
					その他	0	0.00	0	0.00
			無収水量合計			842,804	2.30	808,367	2.20
		有効水量合計				35,961,519	97.93	35,614,054	96.87
	無効水量	調定減額水量				132,382	0.36	2,238	0.01
		漏水量	地上漏水量			1,492	0.00	1,709	0.00
			地下漏水量			561,749	1.53	1,066,085	2.90
			屋内漏水減額水量			63,050	0.17	79,091	0.22
			漏水小計			626,291	1.71	1,146,885	3.12
		その他				0	0.00	0	0.00
		無効水量合計				758,673	2.07	1,149,123	3.13
	総給水量計					36,720,192	100.00	36,763,177	100.00

※表中の構成比については、端数処理のため合計が一致しない場合がある。
※災害対策洗管水量については、平成30年度に起こった大阪府北部地震及び台風第21号の災害対応水量を計上している。

令和2年度		令和3年度		令和4年度	
水量(㎥)	構成比(%)	水量(㎥)	構成比(%)	水量(㎥)	構成比(%)
35,470,253	95.18	35,060,082	95.74	34,286,480	95.09
5,735	0.02	4,181	0.01	3,610	0.01
1,222	0.00	608	0.00	868	0.00
355	0.00	655	0.00	515	0.00
35,477,565	95.20	35,065,526	95.76	34,291,473	95.10
725,347	1.95	716,659	1.96	701,010	1.94
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	0.00	0	0.00	0	0.00
21,309	0.06	7,603	0.02	7,441	0.02
300	0.00	56	0.00	361	0.00
40,827	0.11	41,529	0.11	67,707	0.19
－	－	0	－	0	－
62,437	0.17	49,188	0.13	75,509	0.21
－	－	－	－	－	－
0	0.00	0	0.00	0	0.00
787,784	2.11	765,847	2.09	776,519	2.15
36,265,349	97.32	35,831,373	97.85	35,067,992	97.26
4,531	0.01	2,750	0.01	2,595	0.01
1,556	0.00	1,702	0.00	1,486	0.00
931,693	2.50	733,195	2.00	928,825	2.58
61,465	0.16	49,260	0.13	56,787	0.16
994,714	2.67	784,157	2.14	987,098	2.74
0	0.00	0	0.00	0	0.00
999,245	2.68	786,907	2.15	989,693	2.74
37,264,594	100.00	36,618,280	100.00	36,057,685	100.00

5　１日最大給水量施設別内訳

（単位：㎥）

区分 ＼ 年度		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
大冠浄水場	自己水	35,037	35,673	35,374	33,864	33,476
	企業団水	6,102	5,950	7,986	7,343	8,014
	計	41,139	41,623	43,360	41,207	41,490
樫田浄水場	自己水	332	324	285	346	252
川久保浄水場	自己水	14	20	19	21	21
五領受水場	企業団水	4,787	4,819	4,833	4,844	4,825
清水受水場	企業団水	16,303	17,803	17,874	17,533	17,352
奈佐原受水場	企業団水	47,332	44,625	46,022	44,389	43,816
自己水計		35,383	36,017	35,678	34,231	33,749
企業団水計		74,524	73,197	76,715	74,109	74,007

１日最大給水量	109,907	109,214	112,393	108,340	107,756
月　　日	7月19日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日

※平成30年度の奈佐原受水場給水量は、朝日町災害対策連絡管区域の直送流量の推定値を含む

※令和元年度は8月より朝日町災害対策連絡管区域の給水を奈佐原分岐に変更したため、8月からの実績値を採用

１日最大給水量施設別内訳（令和4年12月31日）

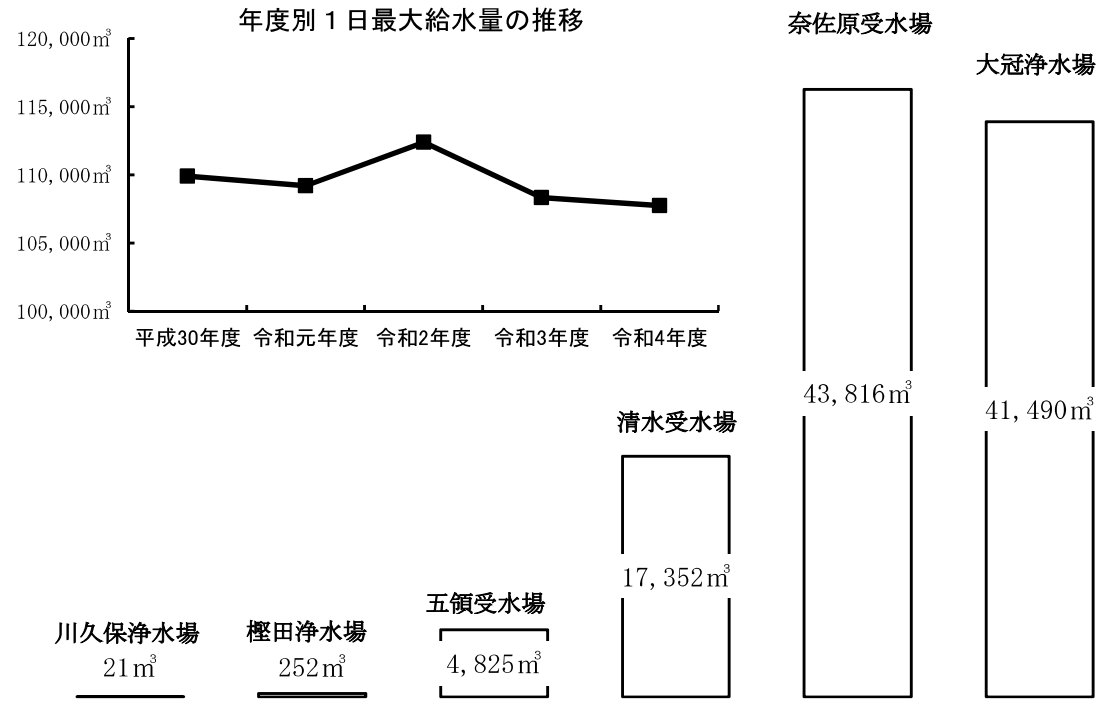

6 １日最大･最小給水量の時間別給水量

（単位：㎥）

時間／水量	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	―
１日最大	2,877	2,134	1,374	1,136	1,182	1,580	2,508	4,608	6,132	6,556	5,804	5,059	―
１日最小	3,298	2,377	1,740	1,252	1,154	1,398	2,129	3,482	4,890	5,111	4,481	3,948	―
時間／水量	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	合計
１日最大	4,669	4,420	4,047	4,353	5,322	7,065	7,157	7,027	6,952	6,288	5,294	4,212	107,756
１日最小	3,392	3,242	3,138	3,043	3,736	5,364	5,510	6,012	6,342	6,801	5,306	3,998	91,144

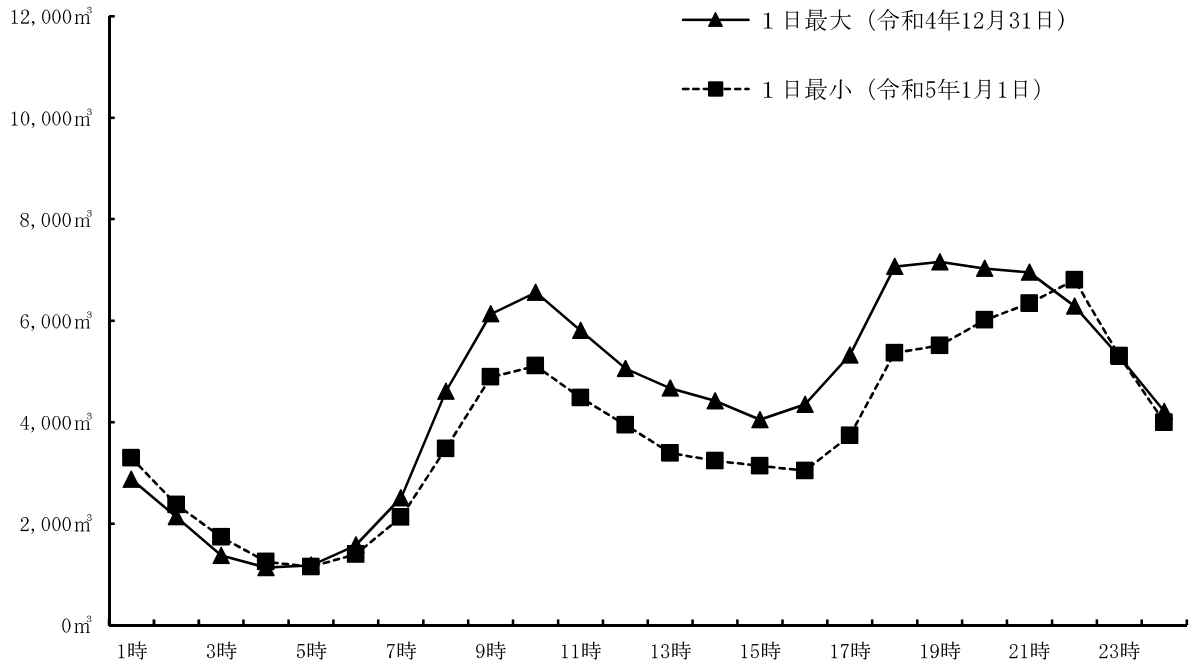

7 給水人口１人当り水量

（すう勢比：30年度＝100）

項目／年度	給水量		有収水量		料金収入		1日最大給水量		1日平均給水量	
	(㎥)	すう勢比	(㎥)	すう勢比	(円)	すう勢比	(ﾘｯﾄﾙ)	すう勢比	(ﾘｯﾄﾙ)	すう勢比
平成30年度	104.42	100.0	99.86	100.0	14,876	100.0	313	100.0	286	100.0
令和元年度	104.76	100.3	99.17	99.3	14,696	98.8	311	99.6	286	100.0
令和2年度	106.24	101.7	101.11	101.2	14,112 (14,824)	94.9 (99.7)	320	102.5	291	101.7
令和3年度	104.91	100.5	100.46	100.6	14,370 (14,731)	96.6 (99.0)	310	99.3	287	100.4
令和4年度	103.62	99.2	98.55	98.7	12,961 (14,420)	87.1 (96.9)	310	99.2	284	99.2

※令和2年度及び令和3年度の料金収入について、カッコ内の数値は新型コロナウイルス感染症の支線策として行った基本料金の減額を含まない場合

※令和4年度におけるカッコ内の数値は、原油価格や物価高騰の影響を受けている市民や事業者の負担軽減を図るために行った基本料金の無償化分を含まない場合。

8 電力使用量及び電力使用料金

上段:電力使用量(単位:KWh)

下段:電力使用料金(単位:円)

施設名等＼年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
大冠浄水場	6,587,949	6,565,653	6,581,256	6,559,518	6,650,884
	118,530,630	117,530,284	112,030,752	114,379,876	167,397,323
五領受水場	15,723	11,000	12,109	10,503	10,900
	515,711	428,528	437,538	421,470	444,110
清水受水場(注1)	2,451,795	2,463,942	2,542,913	2,504,711	2,459,832
	45,259,466	45,159,807	40,984,129	42,633,857	67,561,585
奈佐原受水場(注2)	1,330,410	1,295,794	1,338,718	1,340,096	1,314,199
	26,613,715	24,463,349	22,828,537	22,781,322	33,938,788
樫田浄水場(注3)	113,908	131,032	142,824	118,678	102,437
	2,526,225	2,905,807	3,288,385	2,691,641	2,475,587
川久保浄水場	17,257	21,526	19,998	20,843	18,803
	542,349	675,153	602,817	659,143	603,281
減圧弁室等(注4)	15,016	14,687	15,678	17,079	17,264
	404,950	394,864	402,977	465,317	487,128
計	10,532,058	10,503,634	10,653,496	10,571,428	10,574,319
	194,393,046	191,557,792	180,575,135	184,032,626	272,907,802

(注1)清水受水場には、城山第１配水池・日吉台配水池を含む

(注2)奈佐原受水場には、大和第１･第２配水池、阿武山配水池、阿武野配水池、摂津峡配水池及び摂津峡中継ポンプ場、萩谷中継ポンプ場、萩谷低区・高区配水池を含む

(注3)樫田浄水場には、樫田配水池を含む

(注4)減圧弁室等には、管末水質モニター（市内12か所）を含む

※料金は消費税を含む

9　薬品購入量及び薬品費

上段:購入量(単位:kg)

下段:金額(単位:円)

項目 ＼ 年度		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）	大冠浄水場（注1）	9,990	12,140	10,070	8,020	9,980
		291,306	383,762	321,233	458,744	603,790
次亜塩素酸ソーダ（１２％）	大冠	231,164	236,198	233,390	234,386	245,394
	浄水場	12,982,166	14,923,702	14,890,283	15,727,301	15,656,138
	樫田	1,050	2,110	0	2,110	0
	浄水場	96,390	218,481	0	226,600	0
	川久保	95	108	96	81	86
	浄水場	5,335	6,765	6,124	5,435	5,486
	追塩用	241	144	164	223	270
	(摂津峡中継)	13,534	9,020	10,463	14,963	17,226
水質試験用薬品	水質	―	―	―	―	―
	試験室	1,943,714	1,999,550	2,078,417	1,916,860	2,009,359
合計		15,332,445	17,541,280	17,306,520	18,349,903	18,291,999

（注1）大冠浄水場は令和3年6月より高塩基度ＰＡＣ使用開始

※令和元年度及び令和3年度樫田浄水場の次亜塩素酸ソーダは4月と3月の2回購入

※金額は消費税を含む

10 水質検査分析件数

上段:分析項目数

下段:検体数

年度 / 区分 / 月	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	定期検査	臨時・その他	計	定期検査	臨時・その他	計	定期検査	臨時・その他	計	定期検査	臨時・その他	計	定期検査	臨時・その他	計
4	1,271	29	1,300	1,320	13	1,333	1,259	118	1,377	1,255	33	1,288	1,415	109	1,524
	57	7	64	58	3	61	58	19	77	57	8	65	57	43	100
5	1,027	130	1,157	1,064	10	1,074	871	44	915	861	16	877	807	82	889
	37	8	45	37	3	40	40	5	45	33	6	39	35	10	45
6	1,204	398	1,602	1,374	59	1,433	1,143	188	1,331	1,101	113	1,214	839	150	989
	43	54	97	49	9	58	44	24	68	35	22	57	39	24	63
7	1,353	1,003	2,356	1,242	485	1,727	1,326	268	1,594	1,275	93	1,368	1,527	149	1,676
	64	98	162	58	63	121	66	36	102	68	17	85	75	23	98
8	935	232	1,167	734	316	1,050	785	173	958	772	105	877	683	217	900
	49	26	75	45	51	96	41	22	63	37	17	54	37	44	81
9	776	244	1,020	1,014	90	1,104	748	145	893	760	175	935	903	306	1,209
	35	44	79	44	20	64	36	23	59	39	23	62	38	49	87
10	1,378	230	1,608	1,256	111	1,367	573	26	599	1,272	207	1,479	1,564	138	1,702
	64	22	86	58	19	77	35	8	43	51	44	95	54	19	73
11	1,004	207	1,211	939	238	1,177	1,406	243	1,649	799	301	1,100	600	305	905
	41	22	63	41	24	65	66	34	100	40	35	75	39	36	75
12	793	317	1,110	746	186	932	593	111	704	684	325	1,009	511	136	647
	35	24	59	34	26	60	32	34	66	38	33	71	35	28	63
1	1,396	142	1,538	1,257	430	1,687	1,173	291	1,464	1,177	202	1,379	1,278	112	1,390
	60	14	74	56	34	90	58	23	81	58	22	80	57	25	82
2	722	86	808	678	225	903	593	177	770	589	105	694	576	98	674
	39	11	50	36	17	53	32	13	45	31	19	50	34	23	57
3	712	34	746	663	169	832	746	89	835	607	117	724	742	160	902
	38	6	44	37	21	58	36	14	50	32	22	54	39	24	63
合計	12,571	3,052	15,623	12,287	2,332	14,619	11,216	1,873	13,089	11,152	1,792	12,944	11,445	1,962	13,407
	562	336	898	553	290	843	544	255	799	519	268	787	539	348	887

(臨時・その他：漏水、工事及びお客様からの要望に起因する検査並びに精度管理のための試験を含む)

精度管理等(※)	324	1,189	1,513	421	226	647	583	355	938	324	1,359	1,683	319	186	505
	28	245	273	34	77	111	32	79	111	26	168	194	24	29	53
合計	12,895	4,241	17,136	12,708	2,558	15,266	11,799	2,228	14,027	11,476	3,151	14,627	11,764	2,148	13,912
	590	581	1,171	587	367	954	576	334	910	545	436	981	563	377	940

(※)国等が実施する精度管理のための試験、水道ＧＬＰにて要求される検査精度のための試験及び妥当性評価試験等を指す。

11 水質検査結果表

番号	水　質　項　目	基 準 値	分　類	令和4年度平均値 大冠浄水場系統	令和4年度平均値 企業団水系統
－	水温	℃		19.3	19.4
1	一般細菌	100集落以下/mL	病原生物の指標	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	重金属	＜ 0.0003	＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		＜ 0.00005	＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		＜ 0.002	＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	無機物質	＜ 0.004	＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		＜ 1	＜ 1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.12	＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	金属	＜ 0.1	＜ 0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	一般有機化学物質	＜ 0.0002	＜ 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		＜ 0.005	＜ 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		＜ 0.004	＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		＜ 0.002	＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	消毒副生成物	＜ 0.06	＜ 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		＜ 0.002	＜ 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		＜ 0.001	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		＜ 0.003	＜ 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004	0.005
26	臭素酸	0.01mg/L以下		＜ 0.001	0.002
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.009	0.017
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		＜ 0.003	＜ 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002	0.006
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.003	＜ 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		＜ 0.008	＜ 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	色	＜ 0.1	＜ 0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		＜ 0.02	＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		＜ 0.03	＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		＜ 0.1	＜ 0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	味覚	42	15
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	色	＜ 0.005	＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	味覚	35	17
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		76	39
40	蒸発残留物	500mg/L以下		228	96
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	発泡	＜ 0.02	＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	かび臭物質	＜ 0.000001	＜ 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		＜ 0.000001	＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	発泡	＜ 0.002	＜ 0.002
45	フェノール類	0.005mg/L以下	におい	＜ 0.0005	＜ 0.0005
46	有機物等(全有機炭素（ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	味覚	0.5	0.7
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	基礎的性状	7.4	7.2
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし
50	色度	5度以下		＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下		＜ 0.1	＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上		0.5	0.6
	電気伝導率	μS/cm	その他	349	175
	総アルカリ度	mg/L		91	32
	カルシウム	mg/L		13	12
	マグネシウム	mg/L		10	2

1. 検査結果は各系統末端の代表地点における平均値である。
（番号4,40,41,44,45の水質項目については浄水場または受水場出口の検査結果である。）
2. 水質項目により、測定回数が異なる場合がある。
3. 報告下限値を下回る場合には、「＜○○」と表示する。

番号	水　質　項　目	基 準 値	分　類	令和4年度平均値 樫田浄水場系統	令和4年度平均値 川久保浄水場系統
－	水温	℃		16.3	16.7
1	一般細菌	100集落以下/mL	病原生物の指標	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	重金属	＜ 0.0003	＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		＜ 0.00005	＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		＜ 0.002	＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	無機物質	＜ 0.004	＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		＜ 1	＜ 1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		＜ 0.08	＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	金属	＜ 0.1	＜ 0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	一般有機化学物質	＜ 0.0002	＜ 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		＜ 0.005	＜ 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		＜ 0.004	＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		＜ 0.002	＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	消毒副生成物	0.06	＜ 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		＜ 0.002	＜ 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.011	0.013
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006	0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.017	0.018
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.009	0.007
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		＜ 0.008	＜ 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	色	＜ 0.1	＜ 0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		＜ 0.02	＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		＜ 0.03	＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		＜ 0.1	＜ 0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	味覚	5	6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	色	＜ 0.005	＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	味覚	4	4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		40	31
40	蒸発残留物	500mg/L以下		64	63
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	発泡	＜ 0.02	＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	かび臭物質	＜ 0.000001	＜ 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		＜ 0.000001	＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	発泡	＜ 0.002	＜ 0.002
45	フェノール類	0.005mg/L以下	におい	＜ 0.0005	＜ 0.0005
46	有機物等(全有機炭素（ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	味覚	0.4	0.4
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	基礎的性状	7.9	7.8
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし
50	色度	5度以下		＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下		＜ 0.1	＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上		0.7	0.6
	電気伝導率	μS/cm	その他	107	97
	総アルカリ度	mg/L		37	28
	カルシウム	mg/L		13	10
	マグネシウム	mg/L		2	2

1. 検査結果は各系統末端の代表地点における平均値である。
（番号4,40,41,44,45の水質項目については浄水場出口の検査結果である。）
2. 水質項目により、測定回数が異なる場合がある。
3. 報告下限値を下回る場合には、「＜○○」と表示する。