



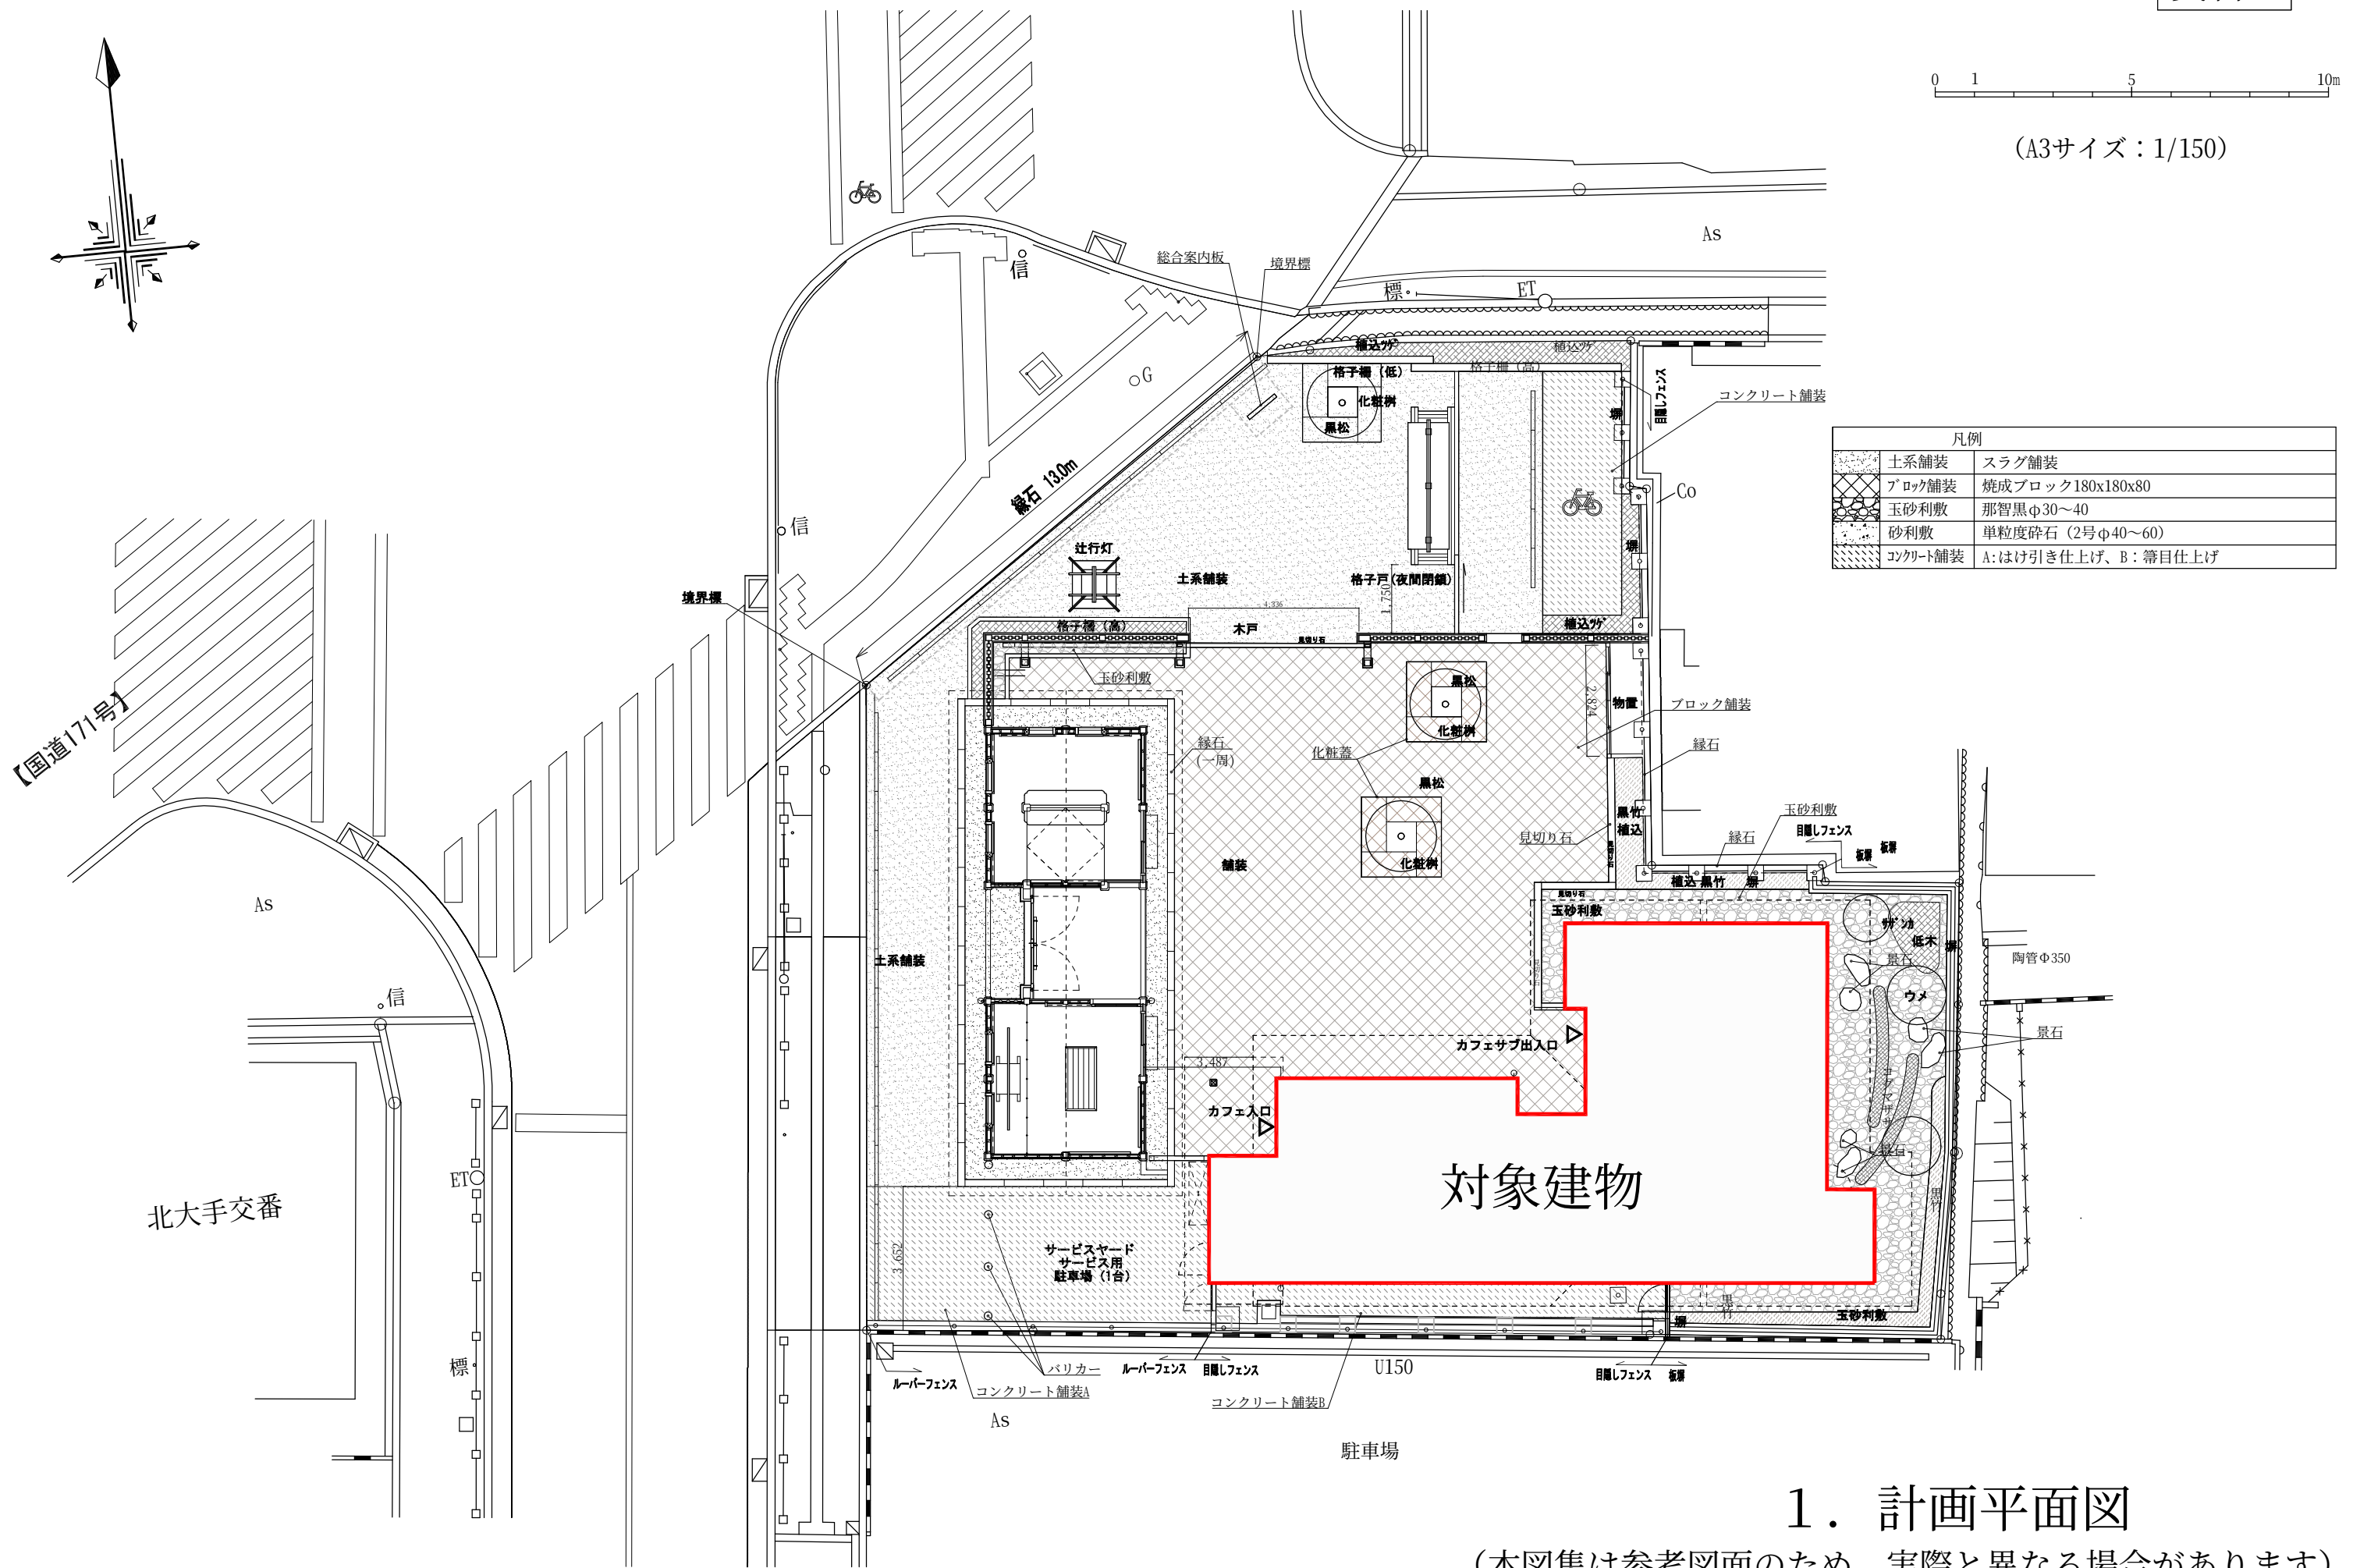

0 1 5m


(A3サイズ：1/60)

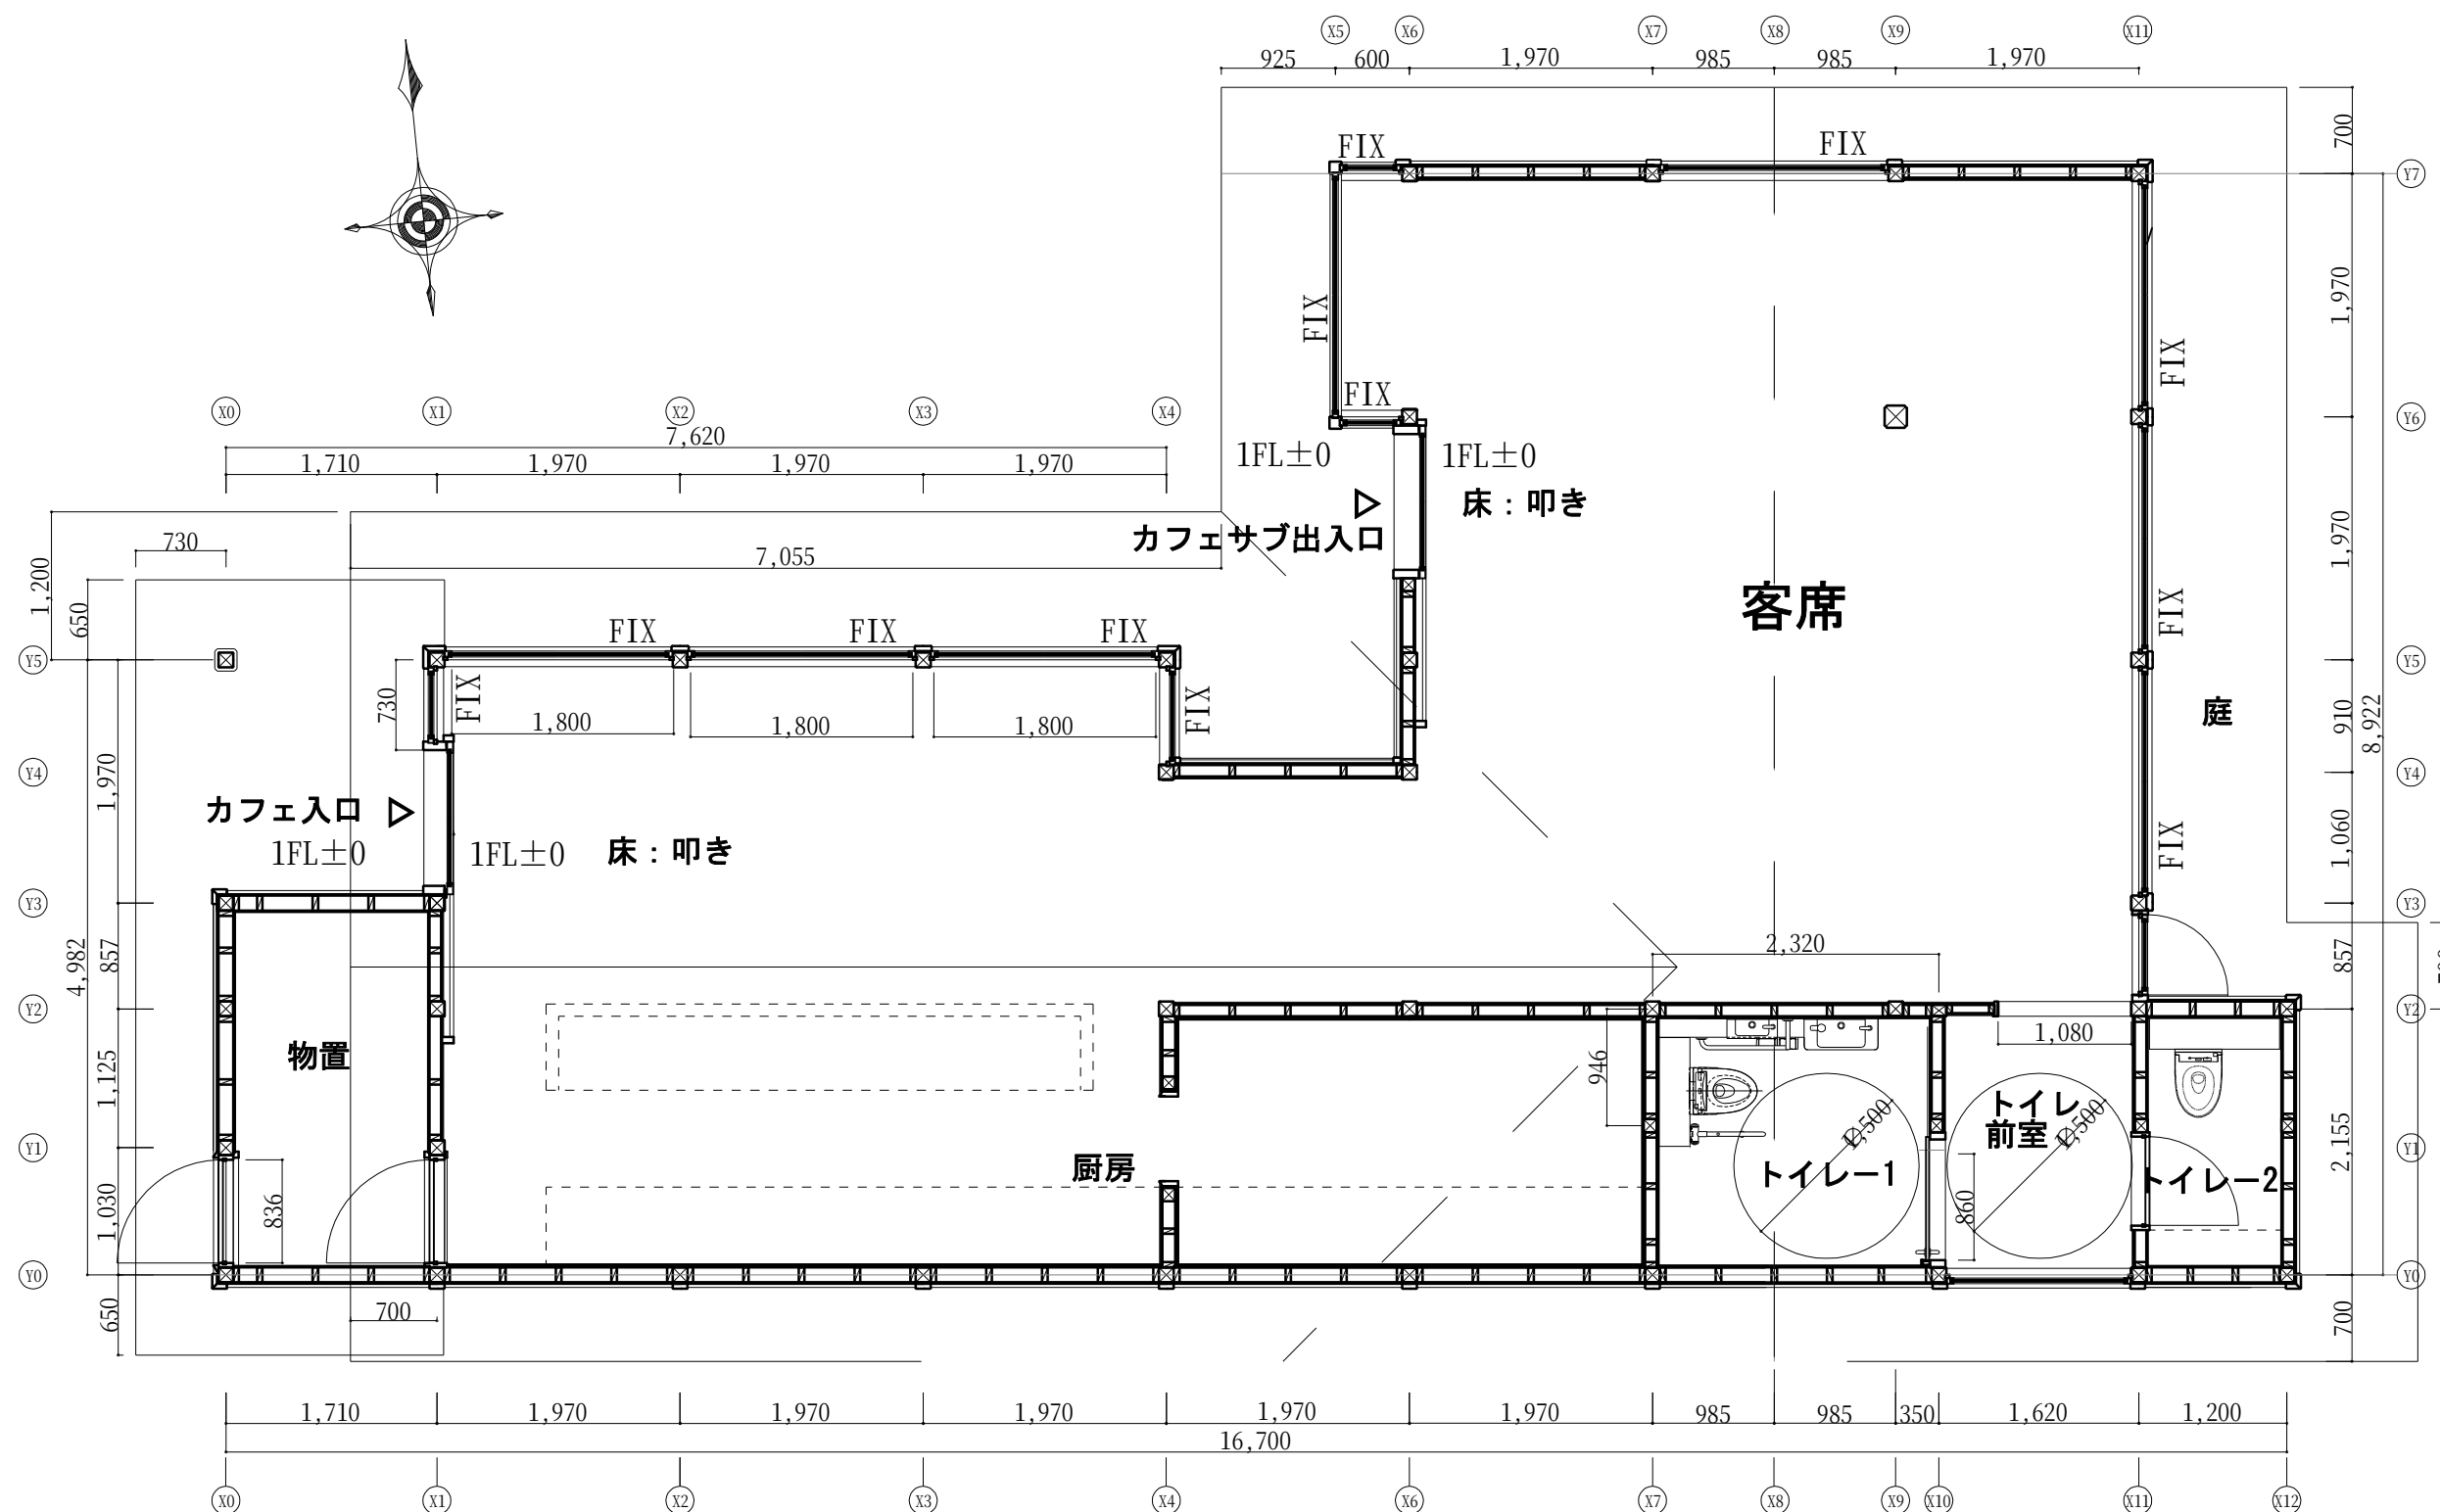


※ ----- はイメージのため、事業者において設置してください

平面図 1 : 60


2. 対象建物平面図

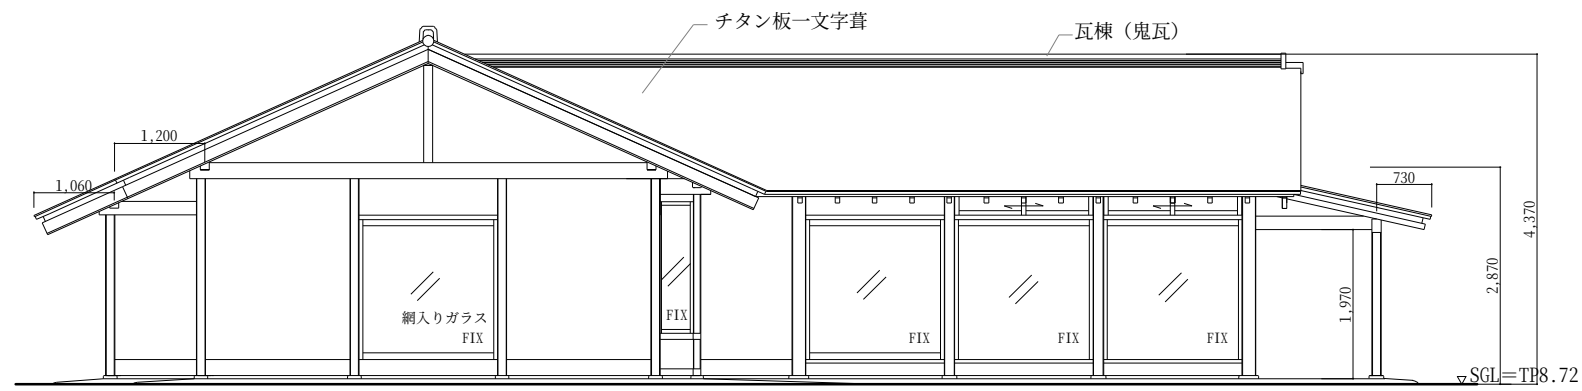


北立面図 1 : 100

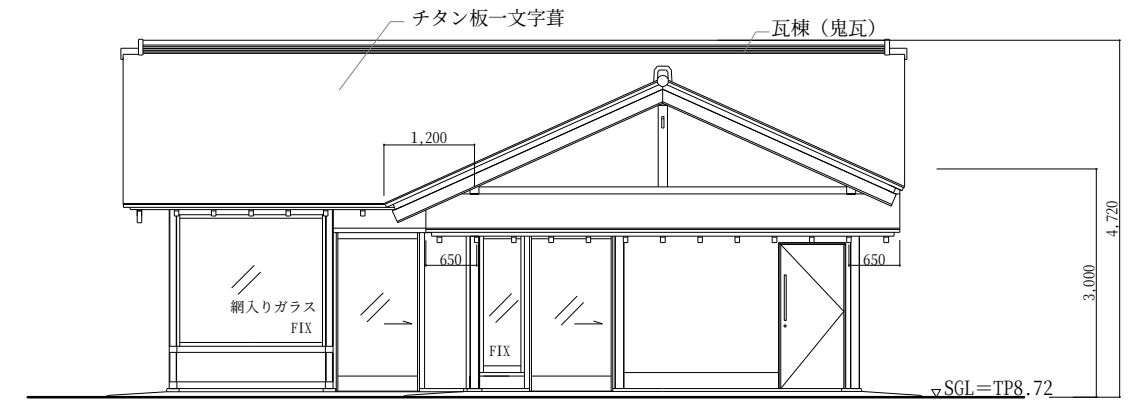


西立面図 1 : 100

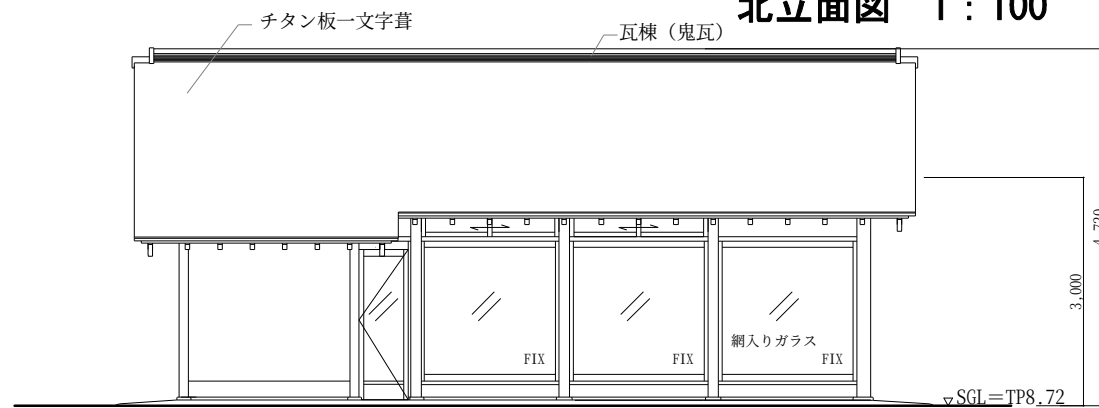


東立面図 1 : 100

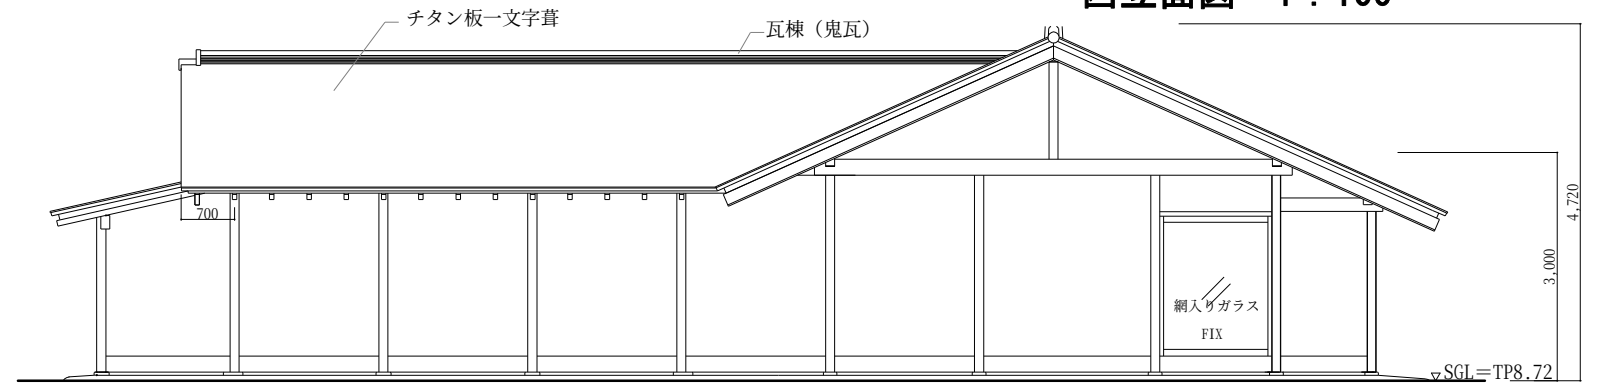


南立面図 1 : 100

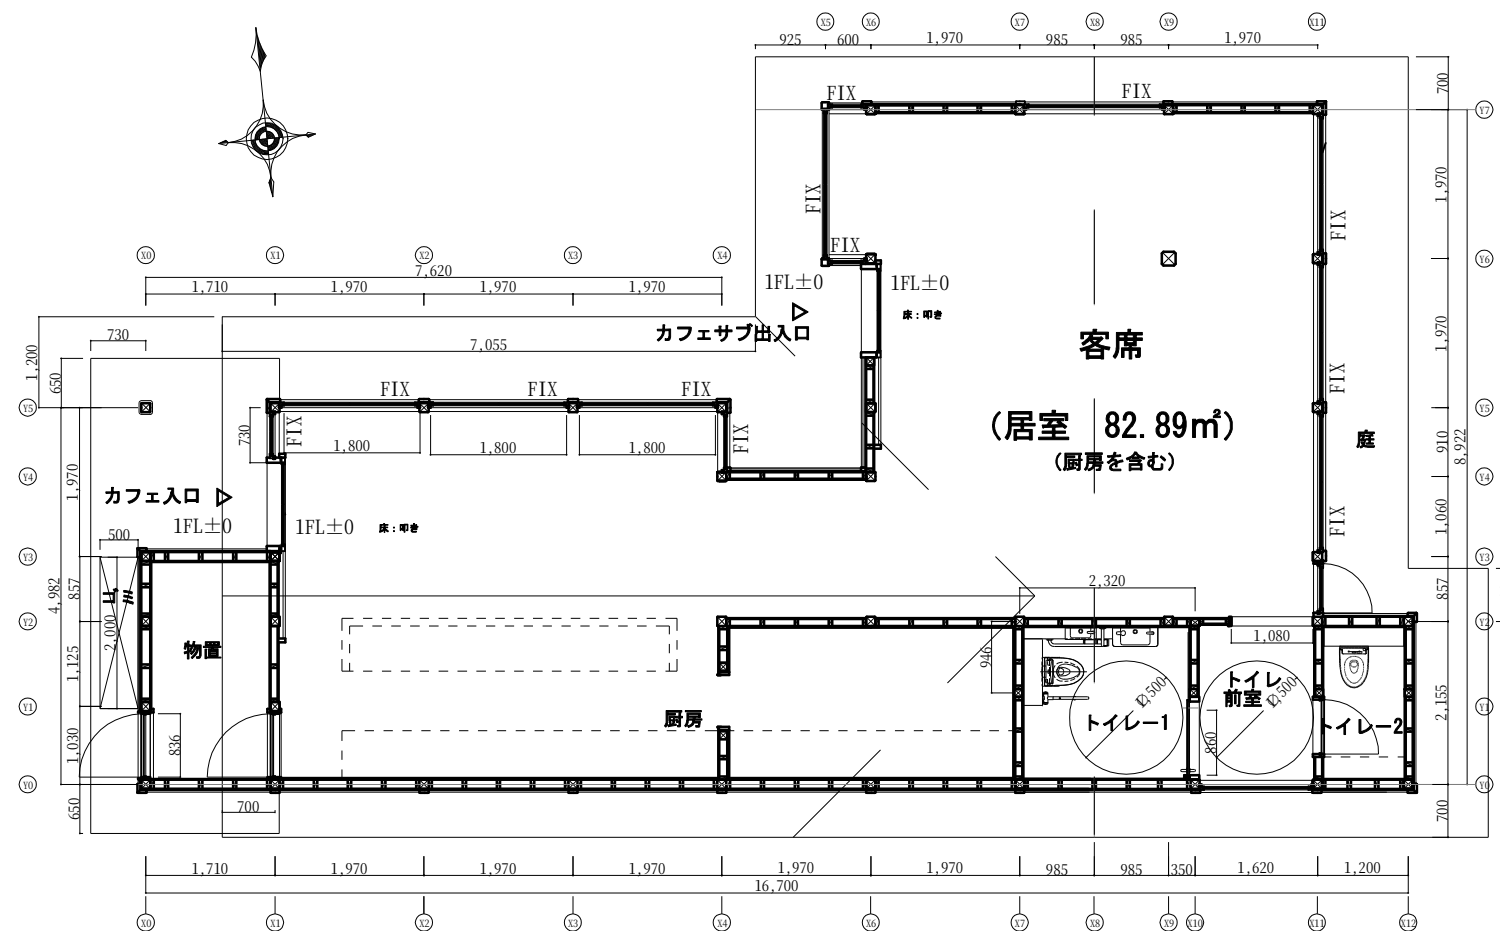

平面図 1 : 100

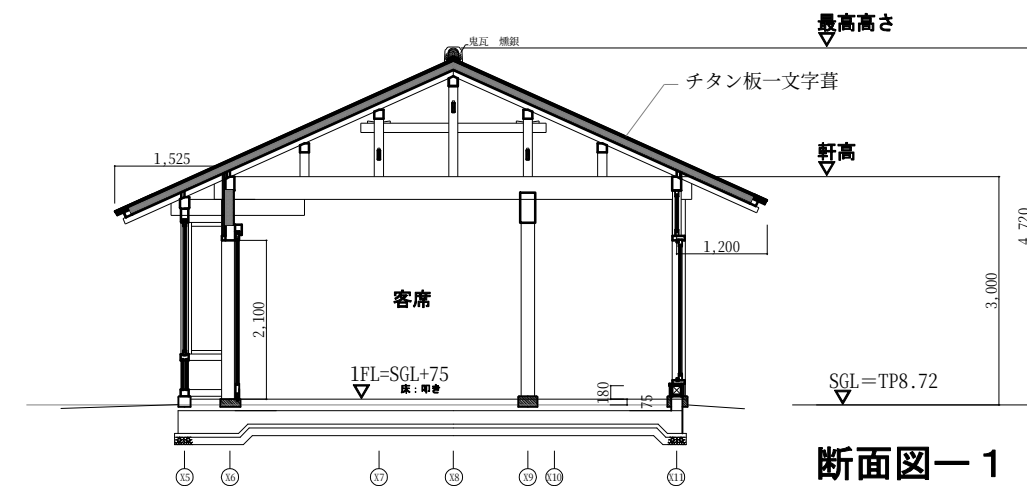


断面図一 1 : 100

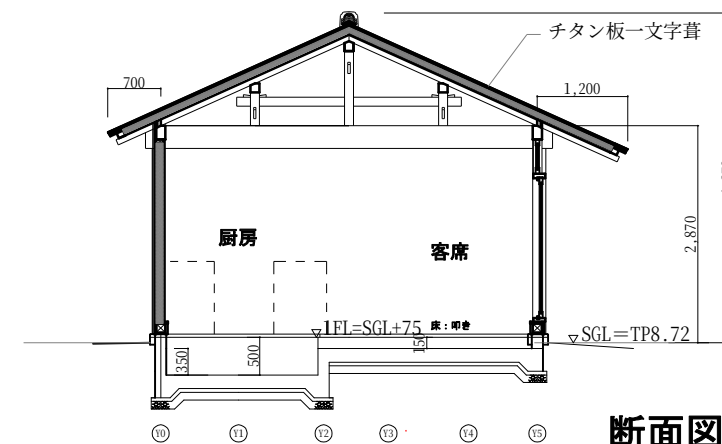


断面図一 2 1 : 100


3. 対象建物立面図

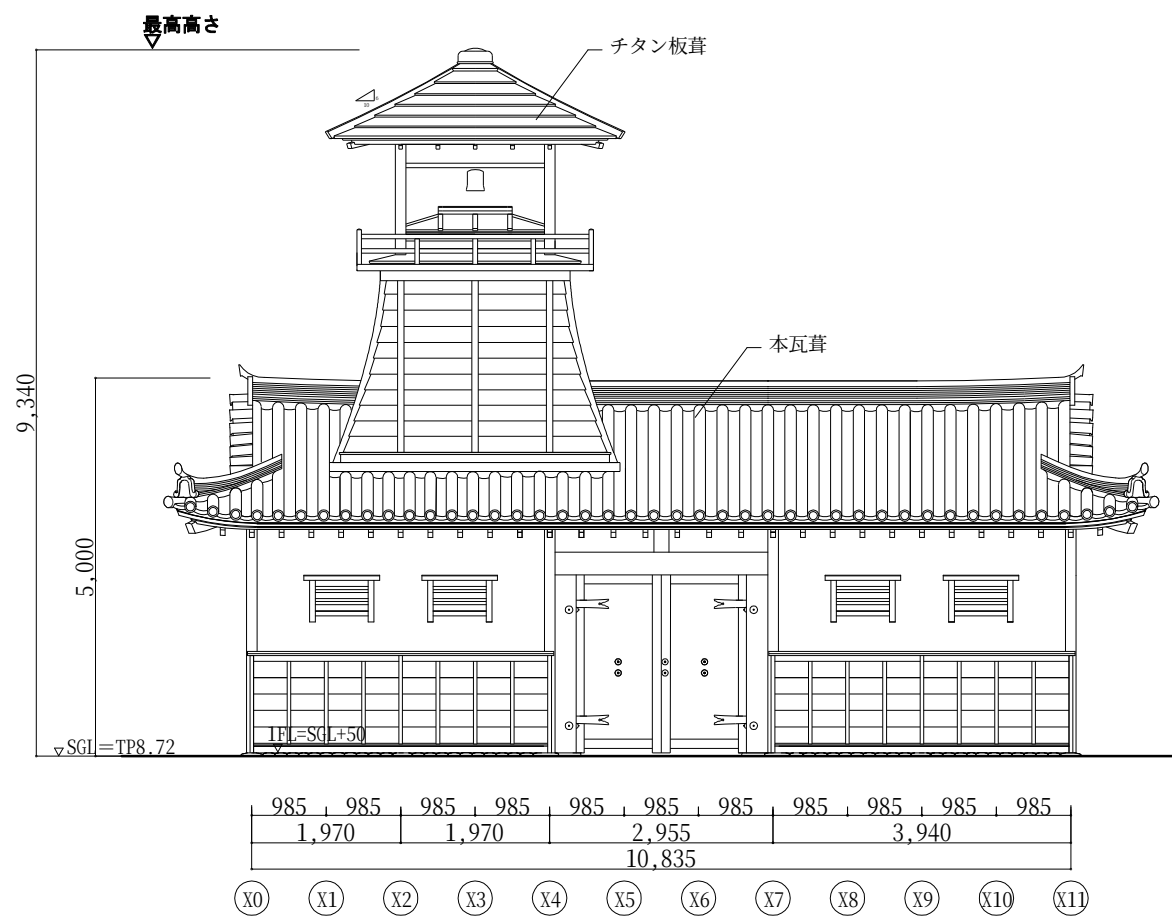


西立面図 1 : 100

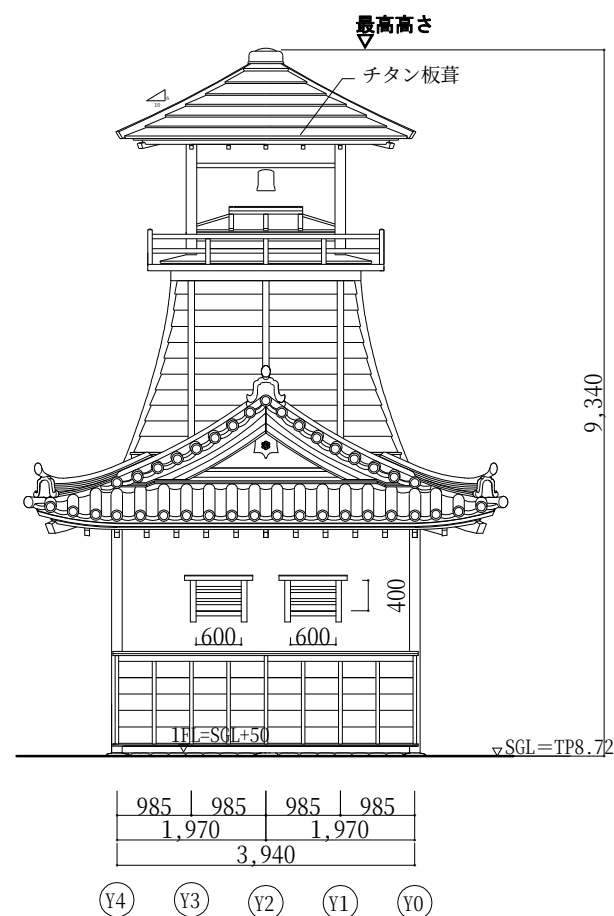


北立面図 1 : 100

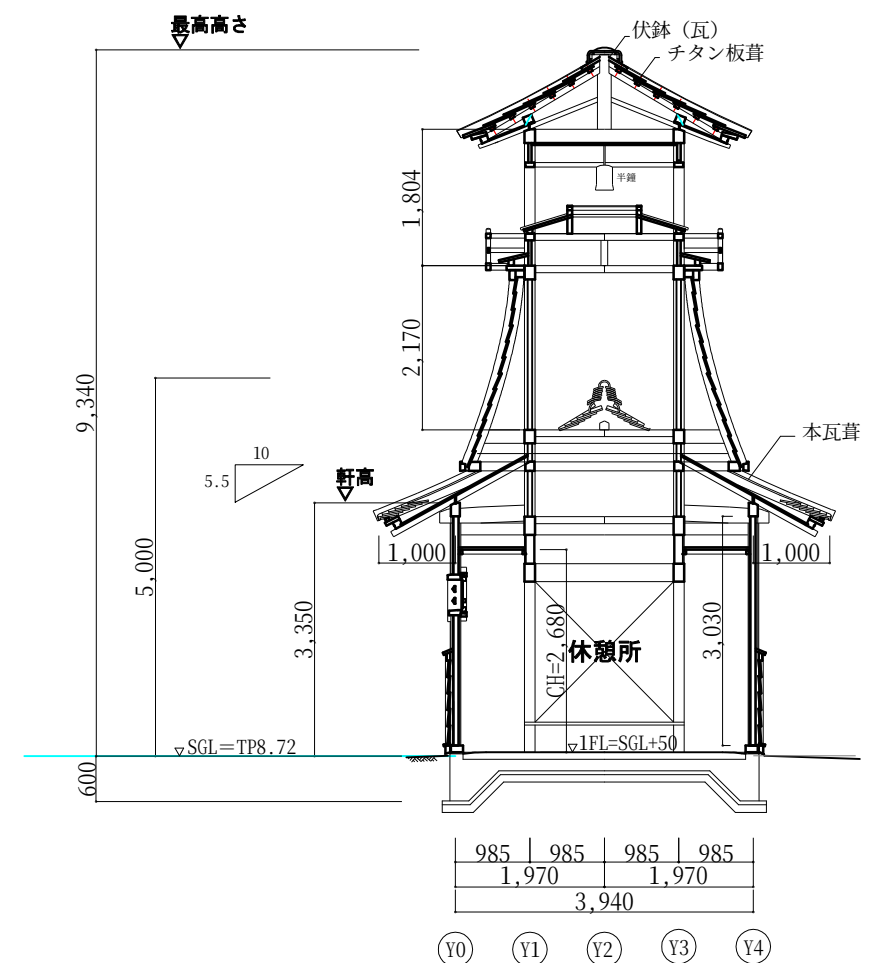


断面図 1:100

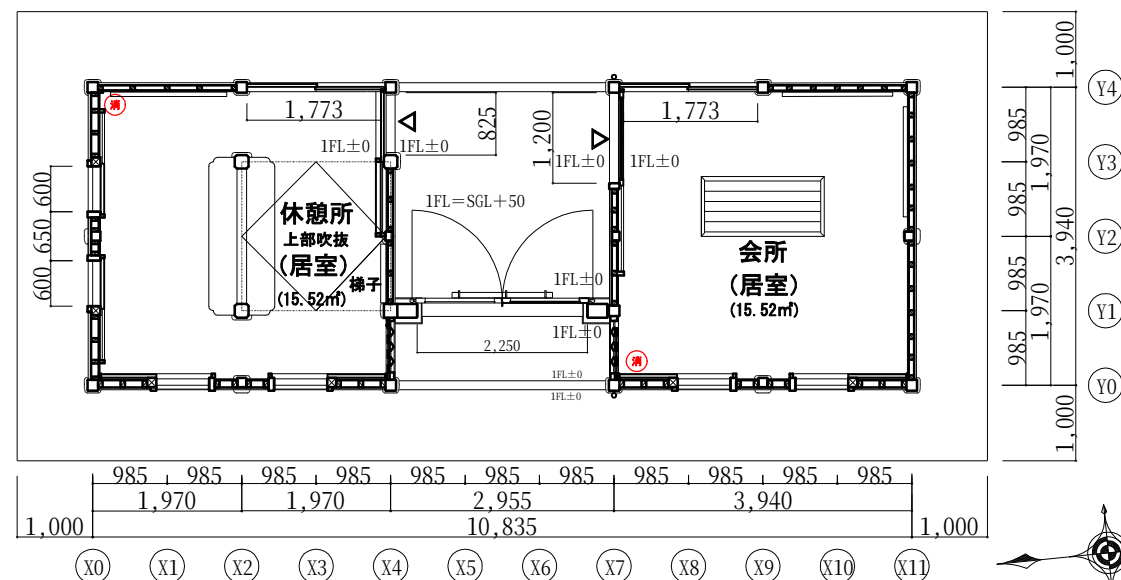


平面図 1 : 100

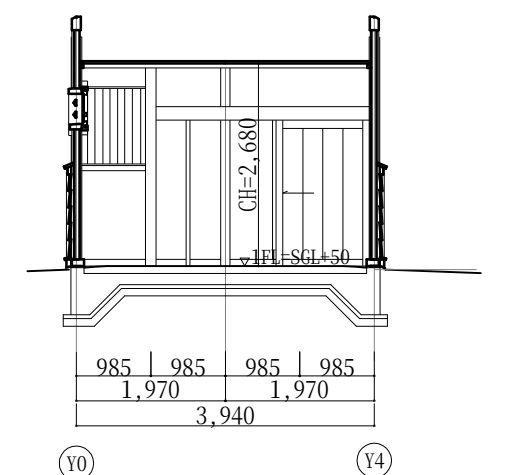


会所 室内展開図 D面 1:100




(参考図) 火見櫓立面図

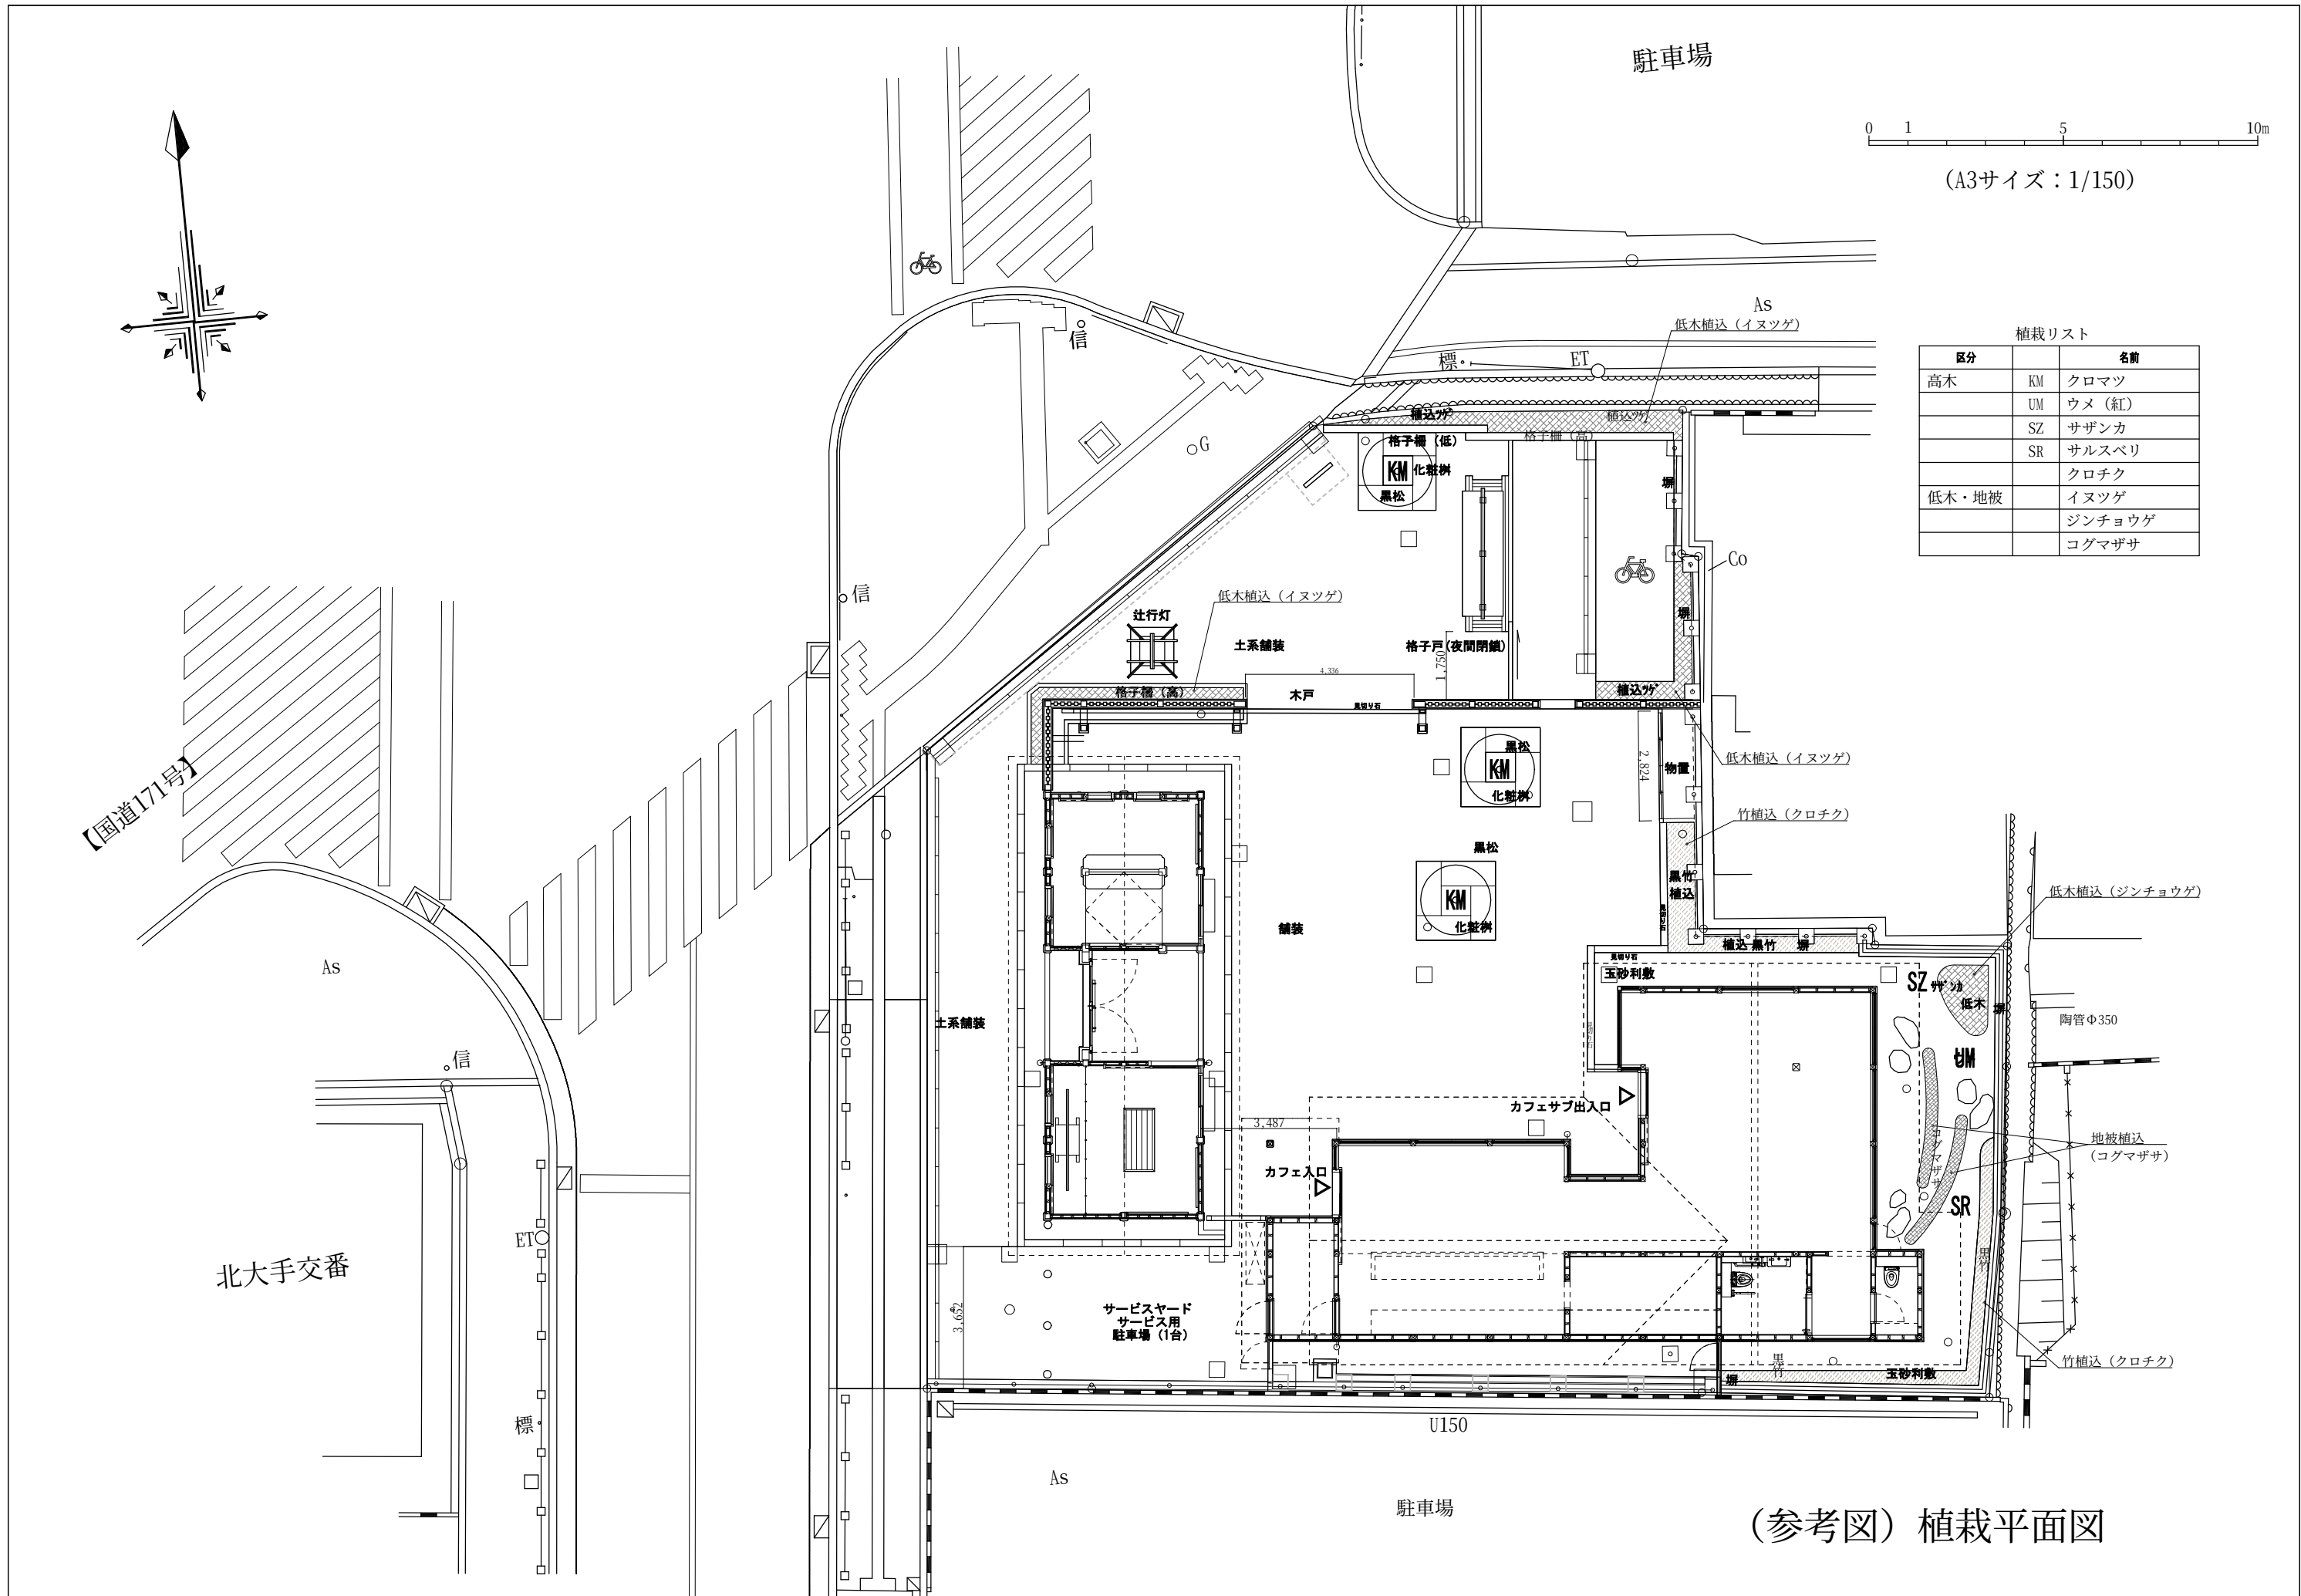

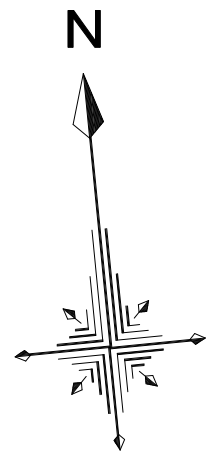

0 1 5m
(A3サイズ：1/150)

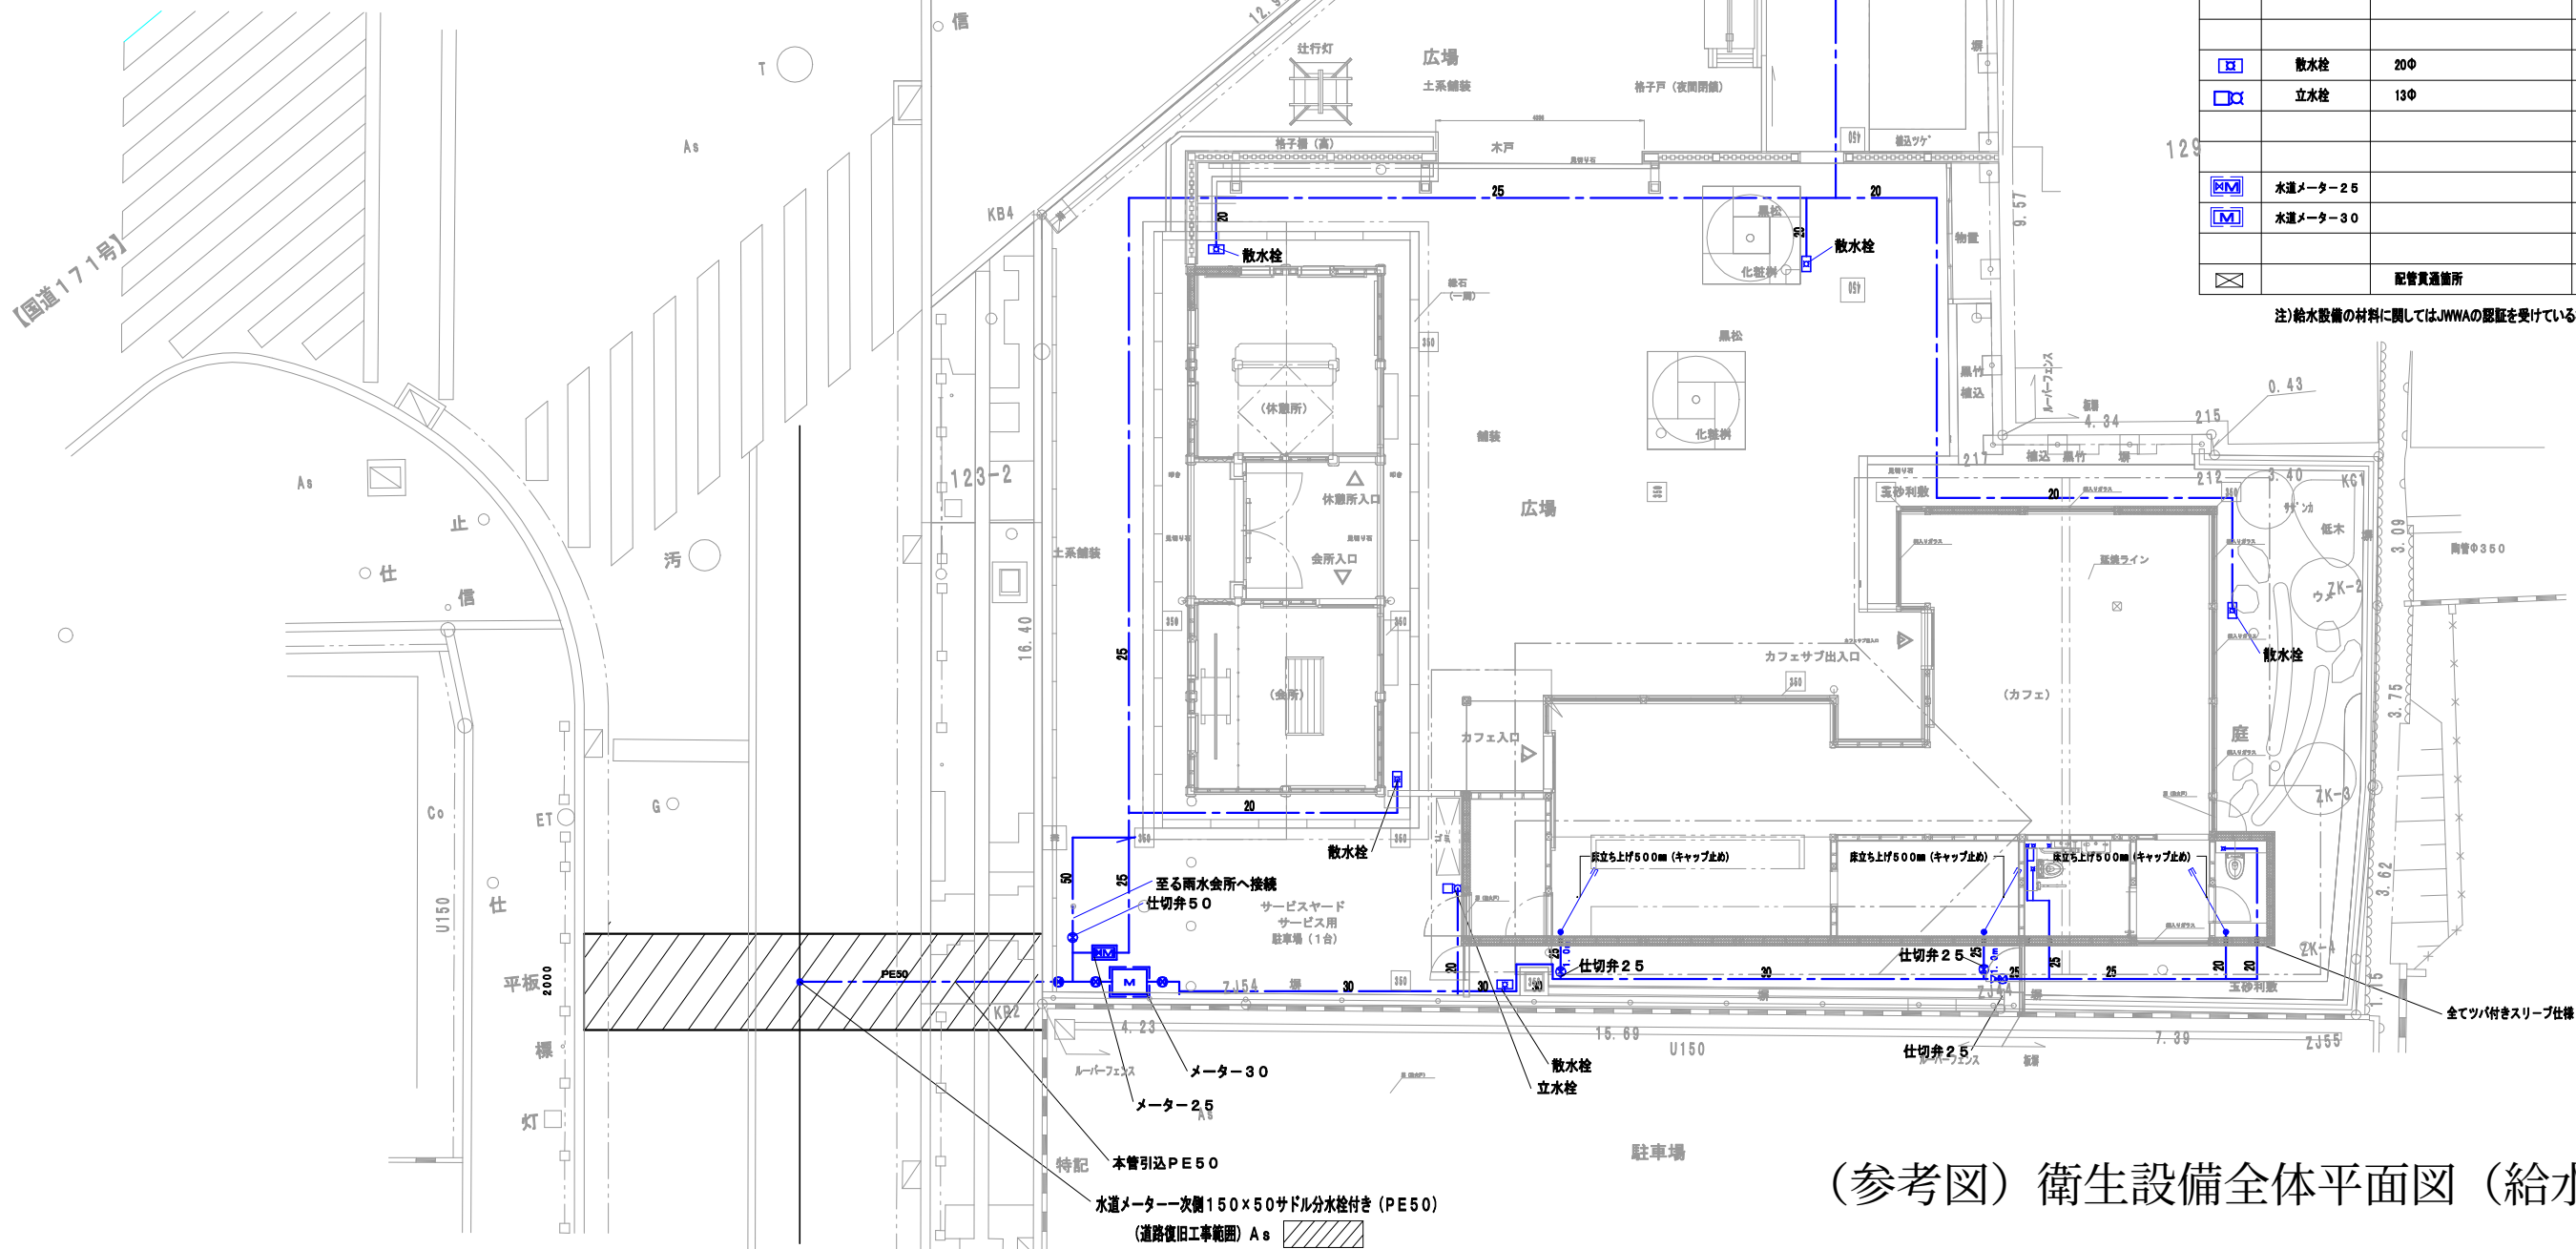


凡例

記号	名称	仕様	参考
—	給水管	耐衝撃硬質ビニル管(HVP)	JIS K8742
⊗	青銅製ソドシル弁	50Φ(ボックス・蓋共) 30Φ(ボックス・蓋共) 25Φ(ボックス・蓋共)	
□	散水栓	20Φ	
□	立水栓	13Φ	
MM	水道メーター25		
M	水道メーター30		
⊠	配管貫通箇所		

注)給水設備の材料に関してはJWWAの認証を受けている材料を用いること。


(参考図) 衛生設備全体平面図 (給水設備)

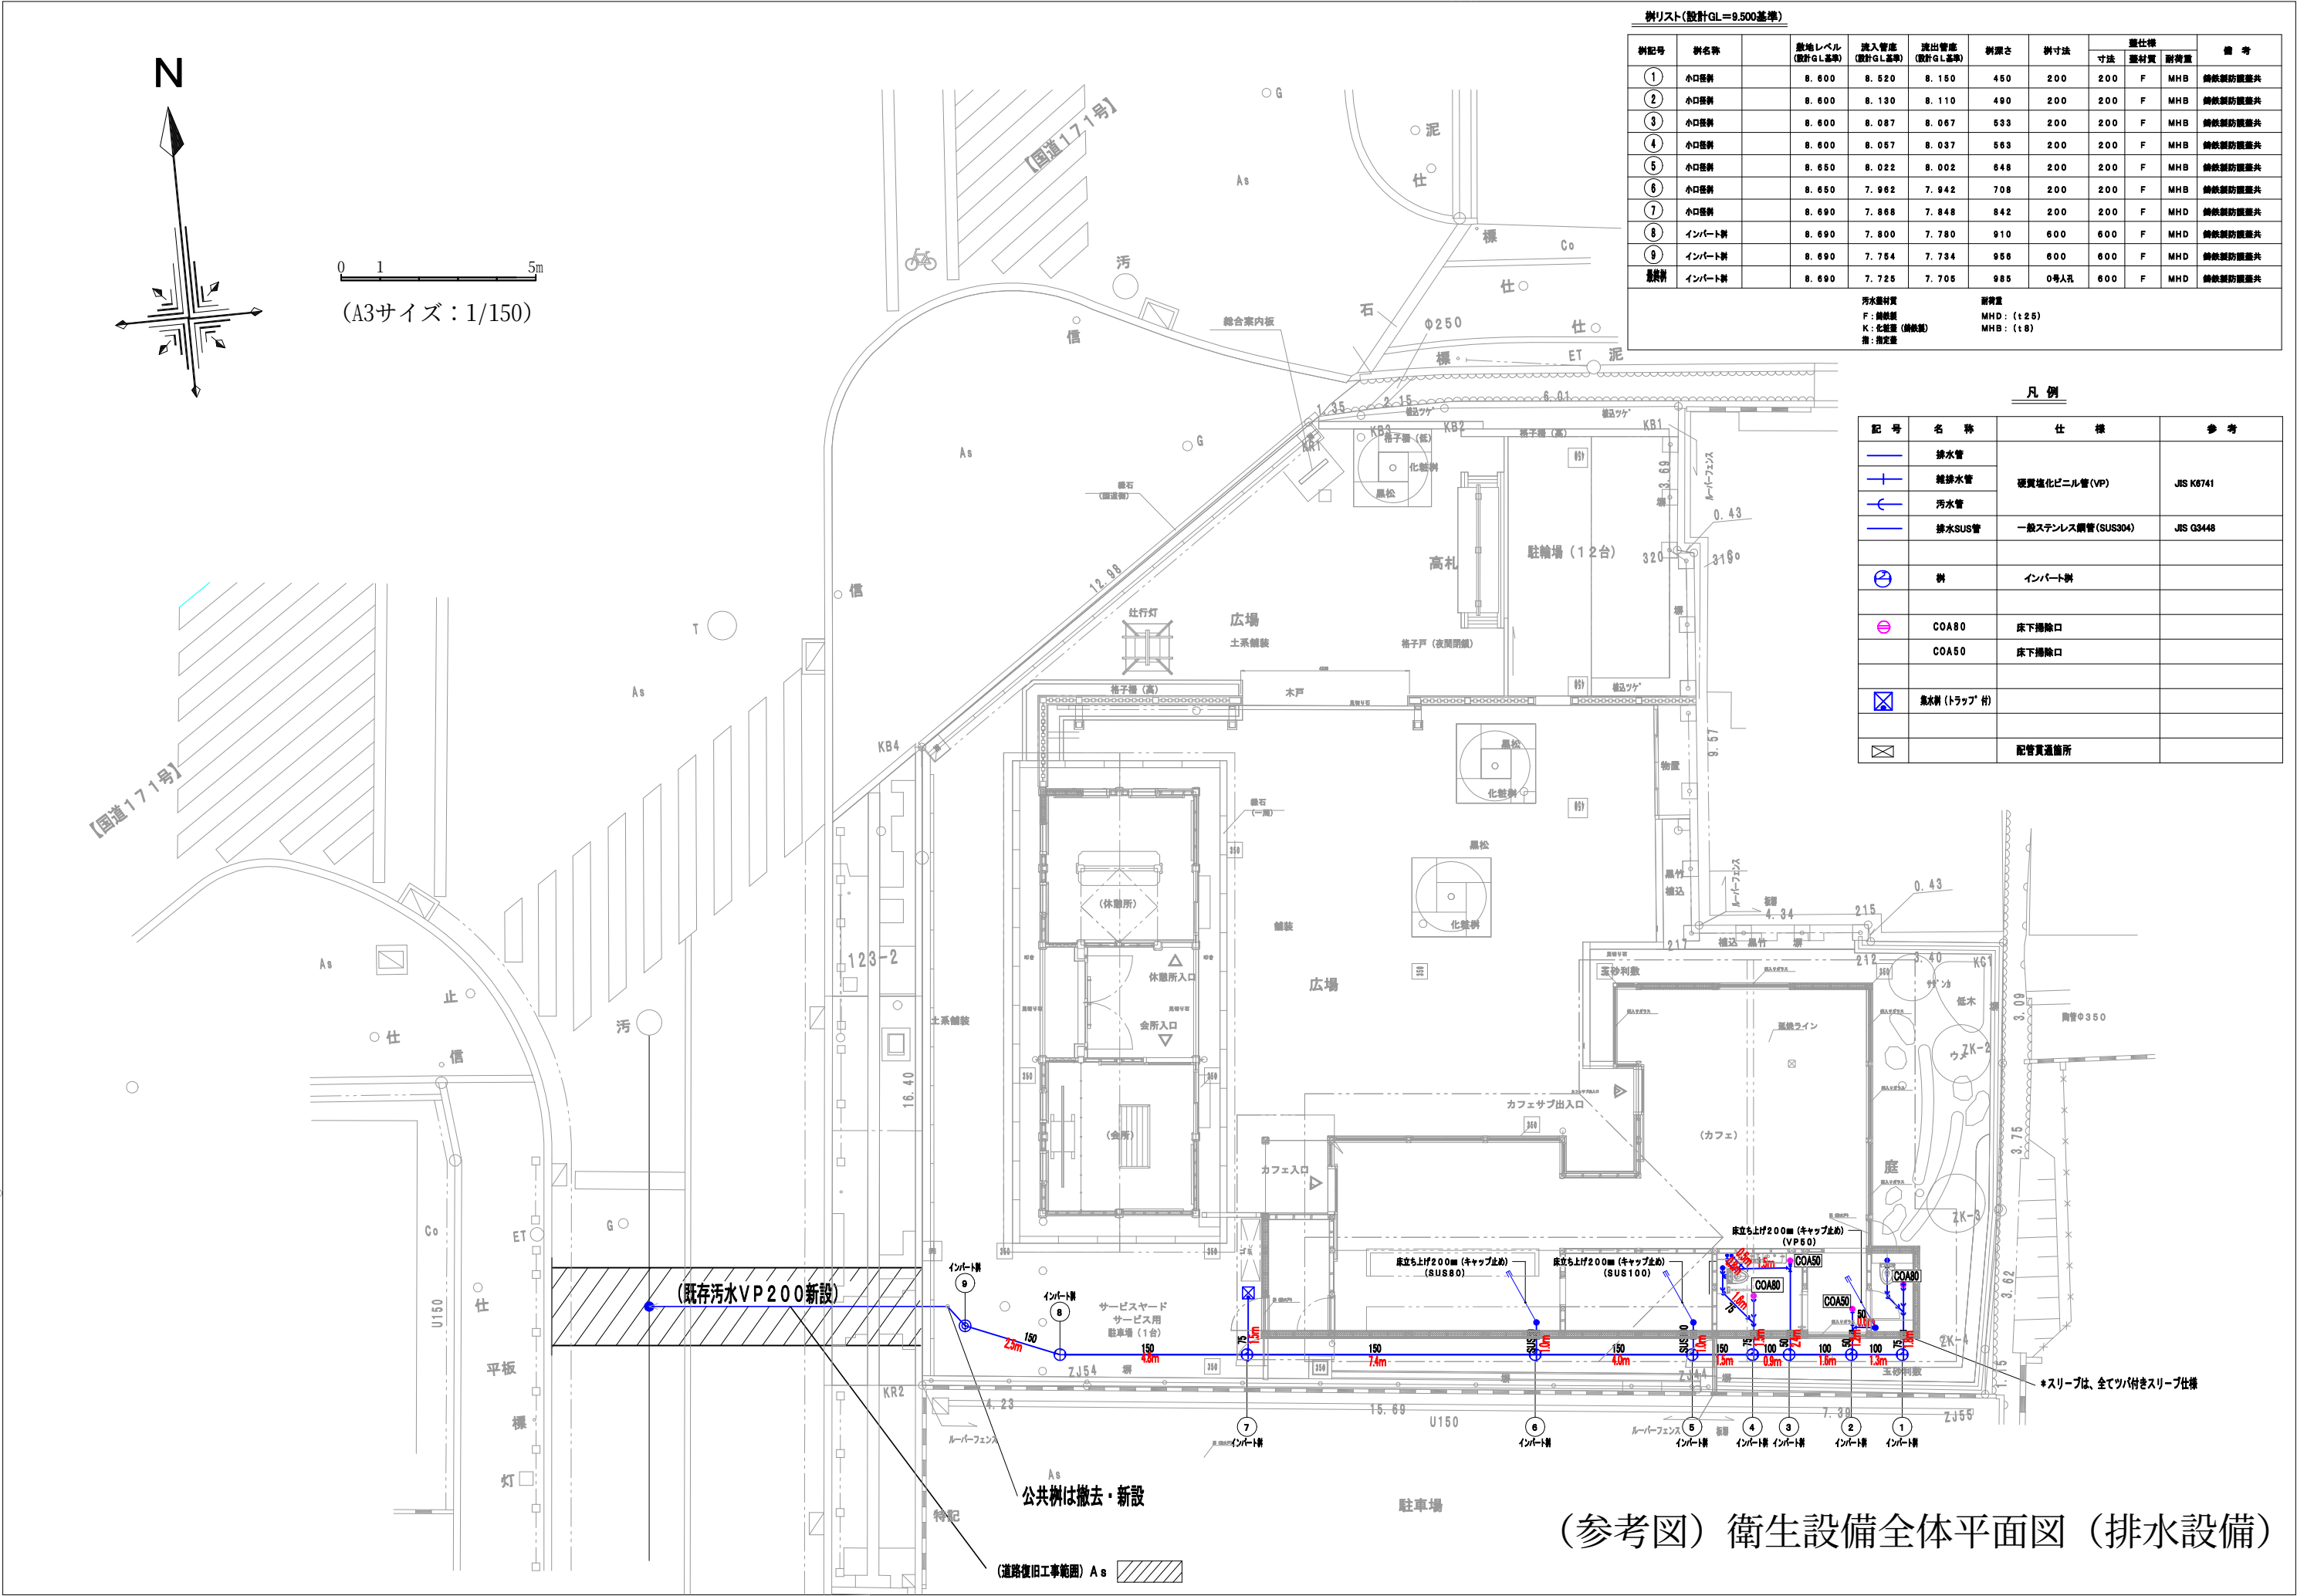

樹リスト(設計GL=9.500基準)										
樹記号	樹名称		敷地レベル (設計GL基準)	流入管底 (設計GL基準)	流出管底 (設計GL基準)	樹深さ	樹寸法	置仕様		備 考
								寸法	置仕様	
①	小口落葉		8.600	8.520	8.150	450	200	200	F	MHB 樹根製防護蓋共
②	小口落葉		8.600	8.130	8.110	490	200	200	F	MHB 樹根製防護蓋共
③	小口落葉		8.600	8.087	8.067	533	200	200	F	MHB 樹根製防護蓋共
④	小口落葉		8.600	8.057	8.037	563	200	200	F	MHB 樹根製防護蓋共
⑤	小口落葉		8.650	8.022	8.002	648	200	200	F	MHB 樹根製防護蓋共
⑥	小口落葉		8.650	7.982	7.942	708	200	200	F	MHB 樹根製防護蓋共
⑦	小口落葉		8.690	7.868	7.848	842	200	200	F	MHD 樹根製防護蓋共
⑧	インバート樹		8.690	7.800	7.780	910	600	600	F	MHD 樹根製防護蓋共
⑨	インバート樹		8.690	7.754	7.734	956	600	600	F	MHD 樹根製防護蓋共
最終	インバート樹		8.690	7.725	7.705	985	0号人孔	600	F	MHD 樹根製防護蓋共
			汚水渠材質		耐荷重					
			F: 鋼鉄製		MHD: (t25)					
			K: 化粧管 (鋼鉄製)		MHB: (t8)					
			指: 指定管							

凡 例			
記 号	名 称	仕 様	参 考
	排水管	硬質塩化ビニル管(VP)	JIS K6741
	雑排水管		
	汚水管	一般ステンレス鋼管(SUS304)	JIS G3446
	排水SUS管		
	樹	インバート樹	
	COA80	床下掃除口	
	COA50	床下掃除口	
	集水溝(トラップ付)		
		配管貫通箇所	

(参考図) 衛生設備全体平面図 (排水設備)

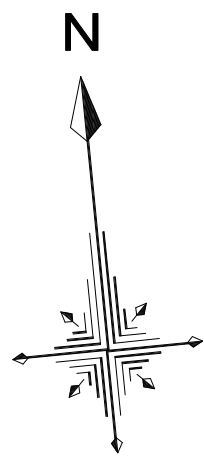


0 1 5m


(A3サイズ：1/150)


凡例

配号	名称	規格	備考
—	ガス配管	PE 40	

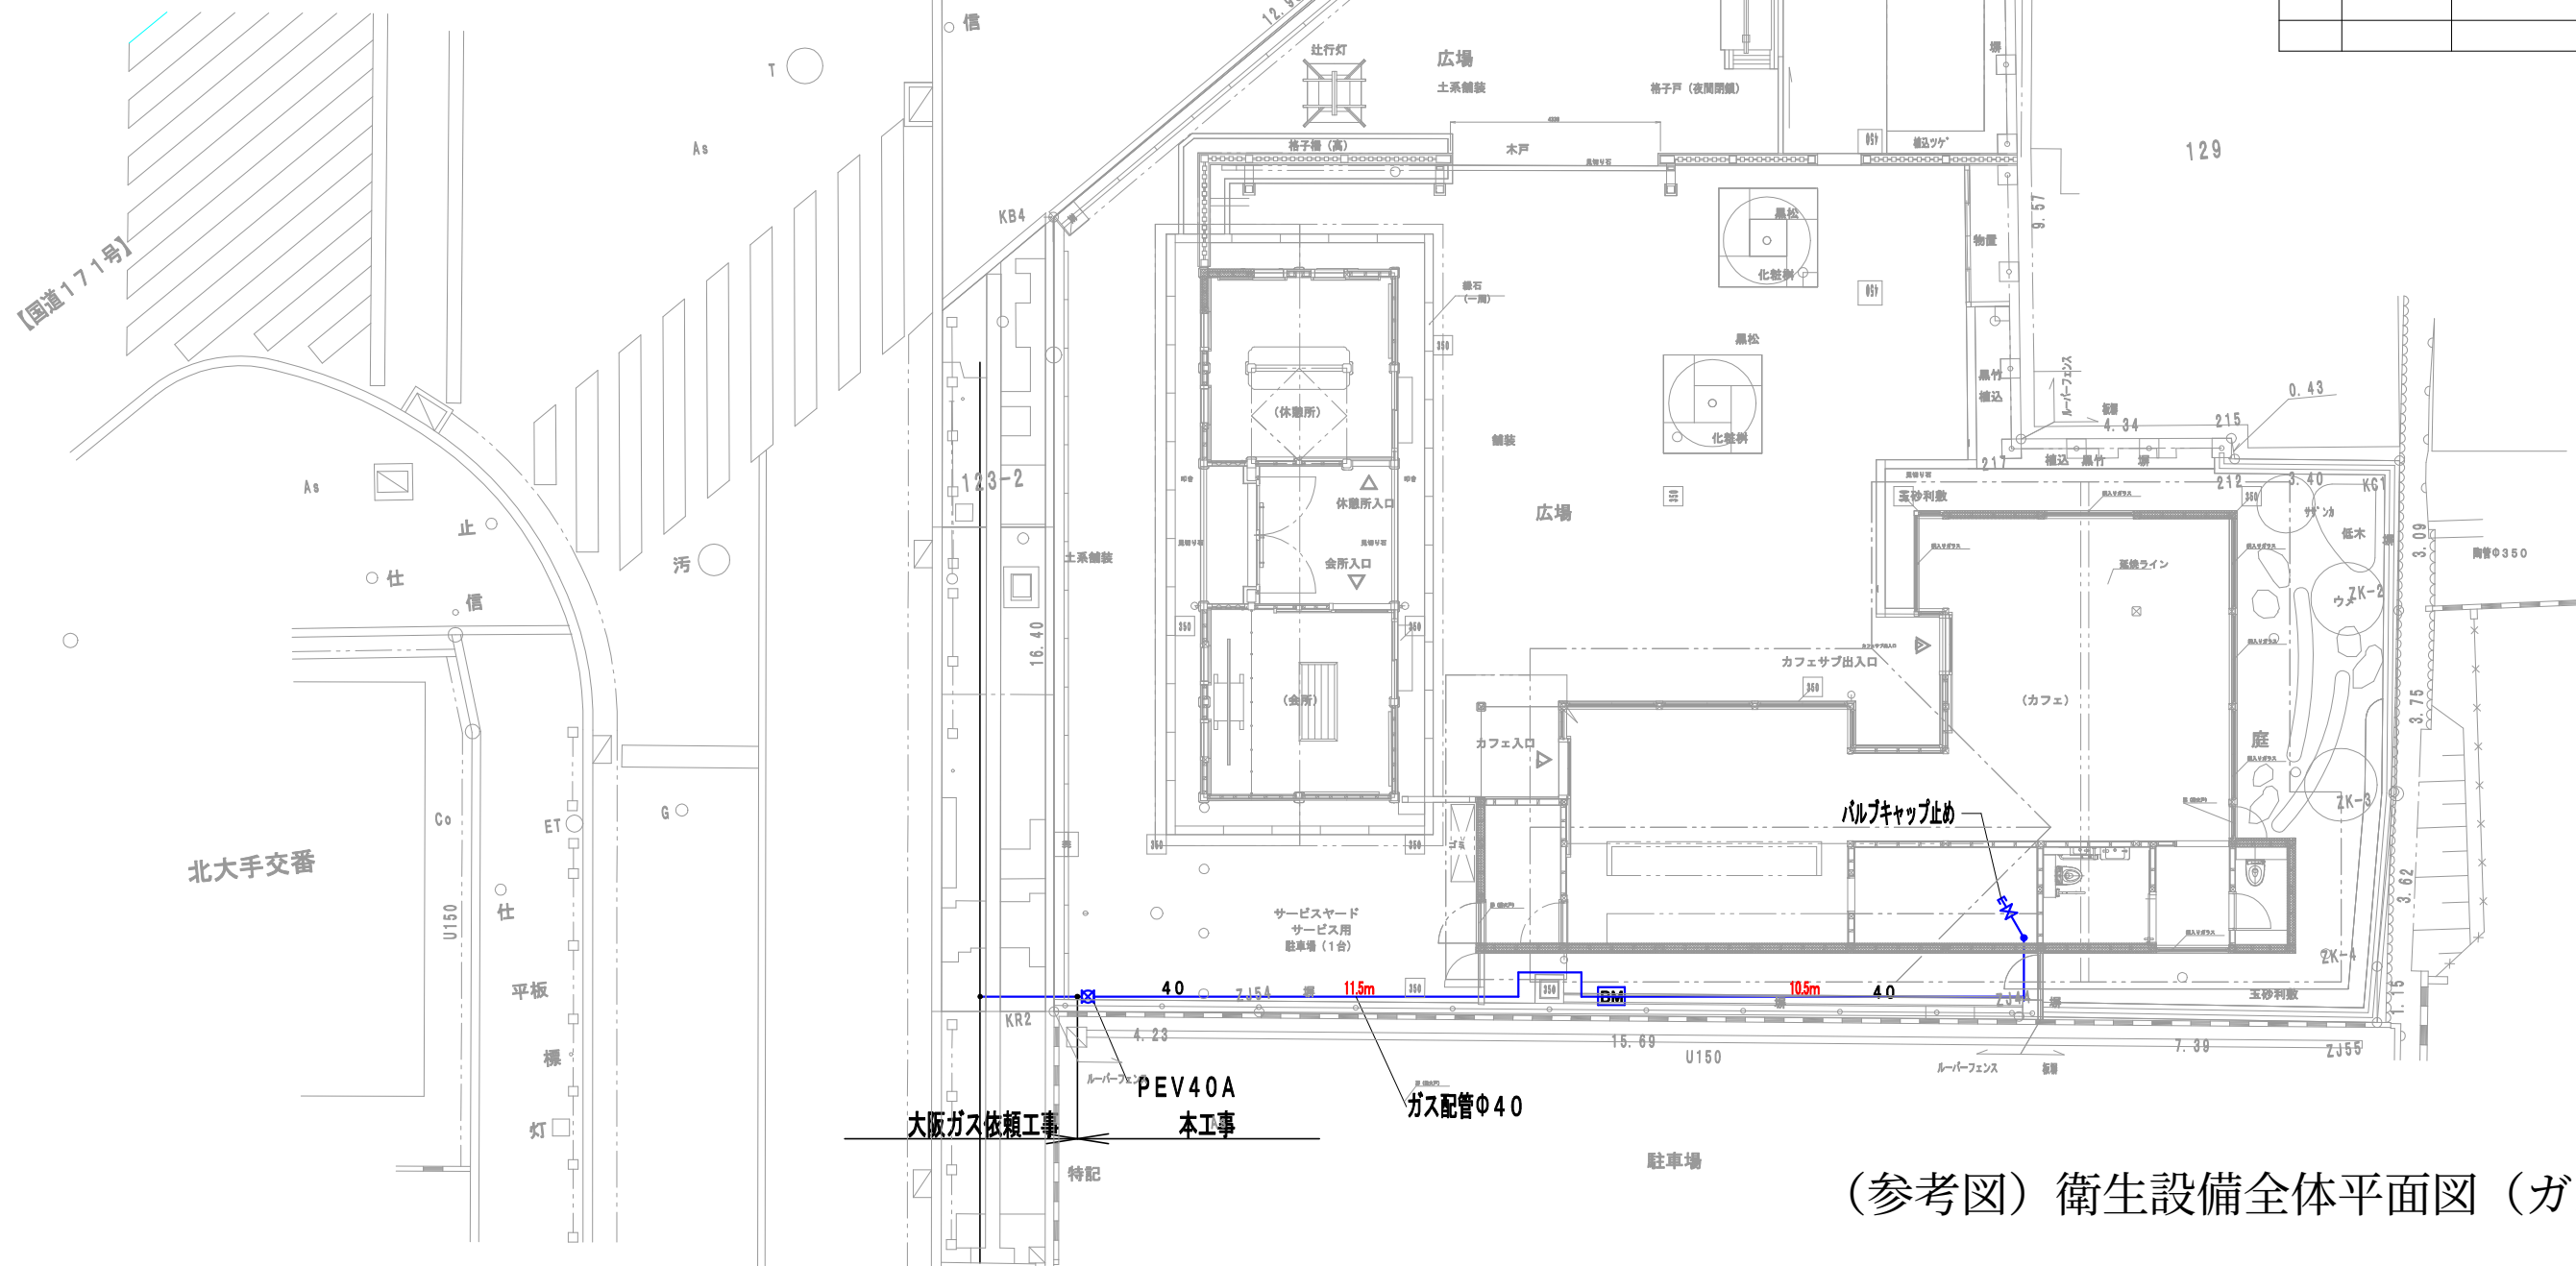

(参考図) 衛生設備全体平面図 (ガス設備)



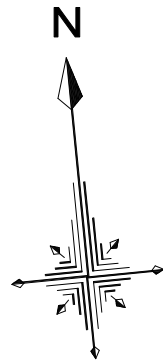


0 1 5m


(A3サイズ：1/150)

	記号	名 称
1	A	スポットライト 樹木
2	B	ライン照明 高札
3	C	ポール灯
4	D	埋込アッパライト.門柱
5	E	仕行灯 (建築工事)
6	F	埋込アッパライト 壁面
7	G	ライン照明 火の見櫓
8	H	ライン照明 半鐘

記 号	名 称	
—	電線管	FEP 50
		FEP 40
		FEP 30
	電線	EM-CE5. 5sq-3c
		EM-CE3. 5sq-3c
		EM-CE 2sq-3c

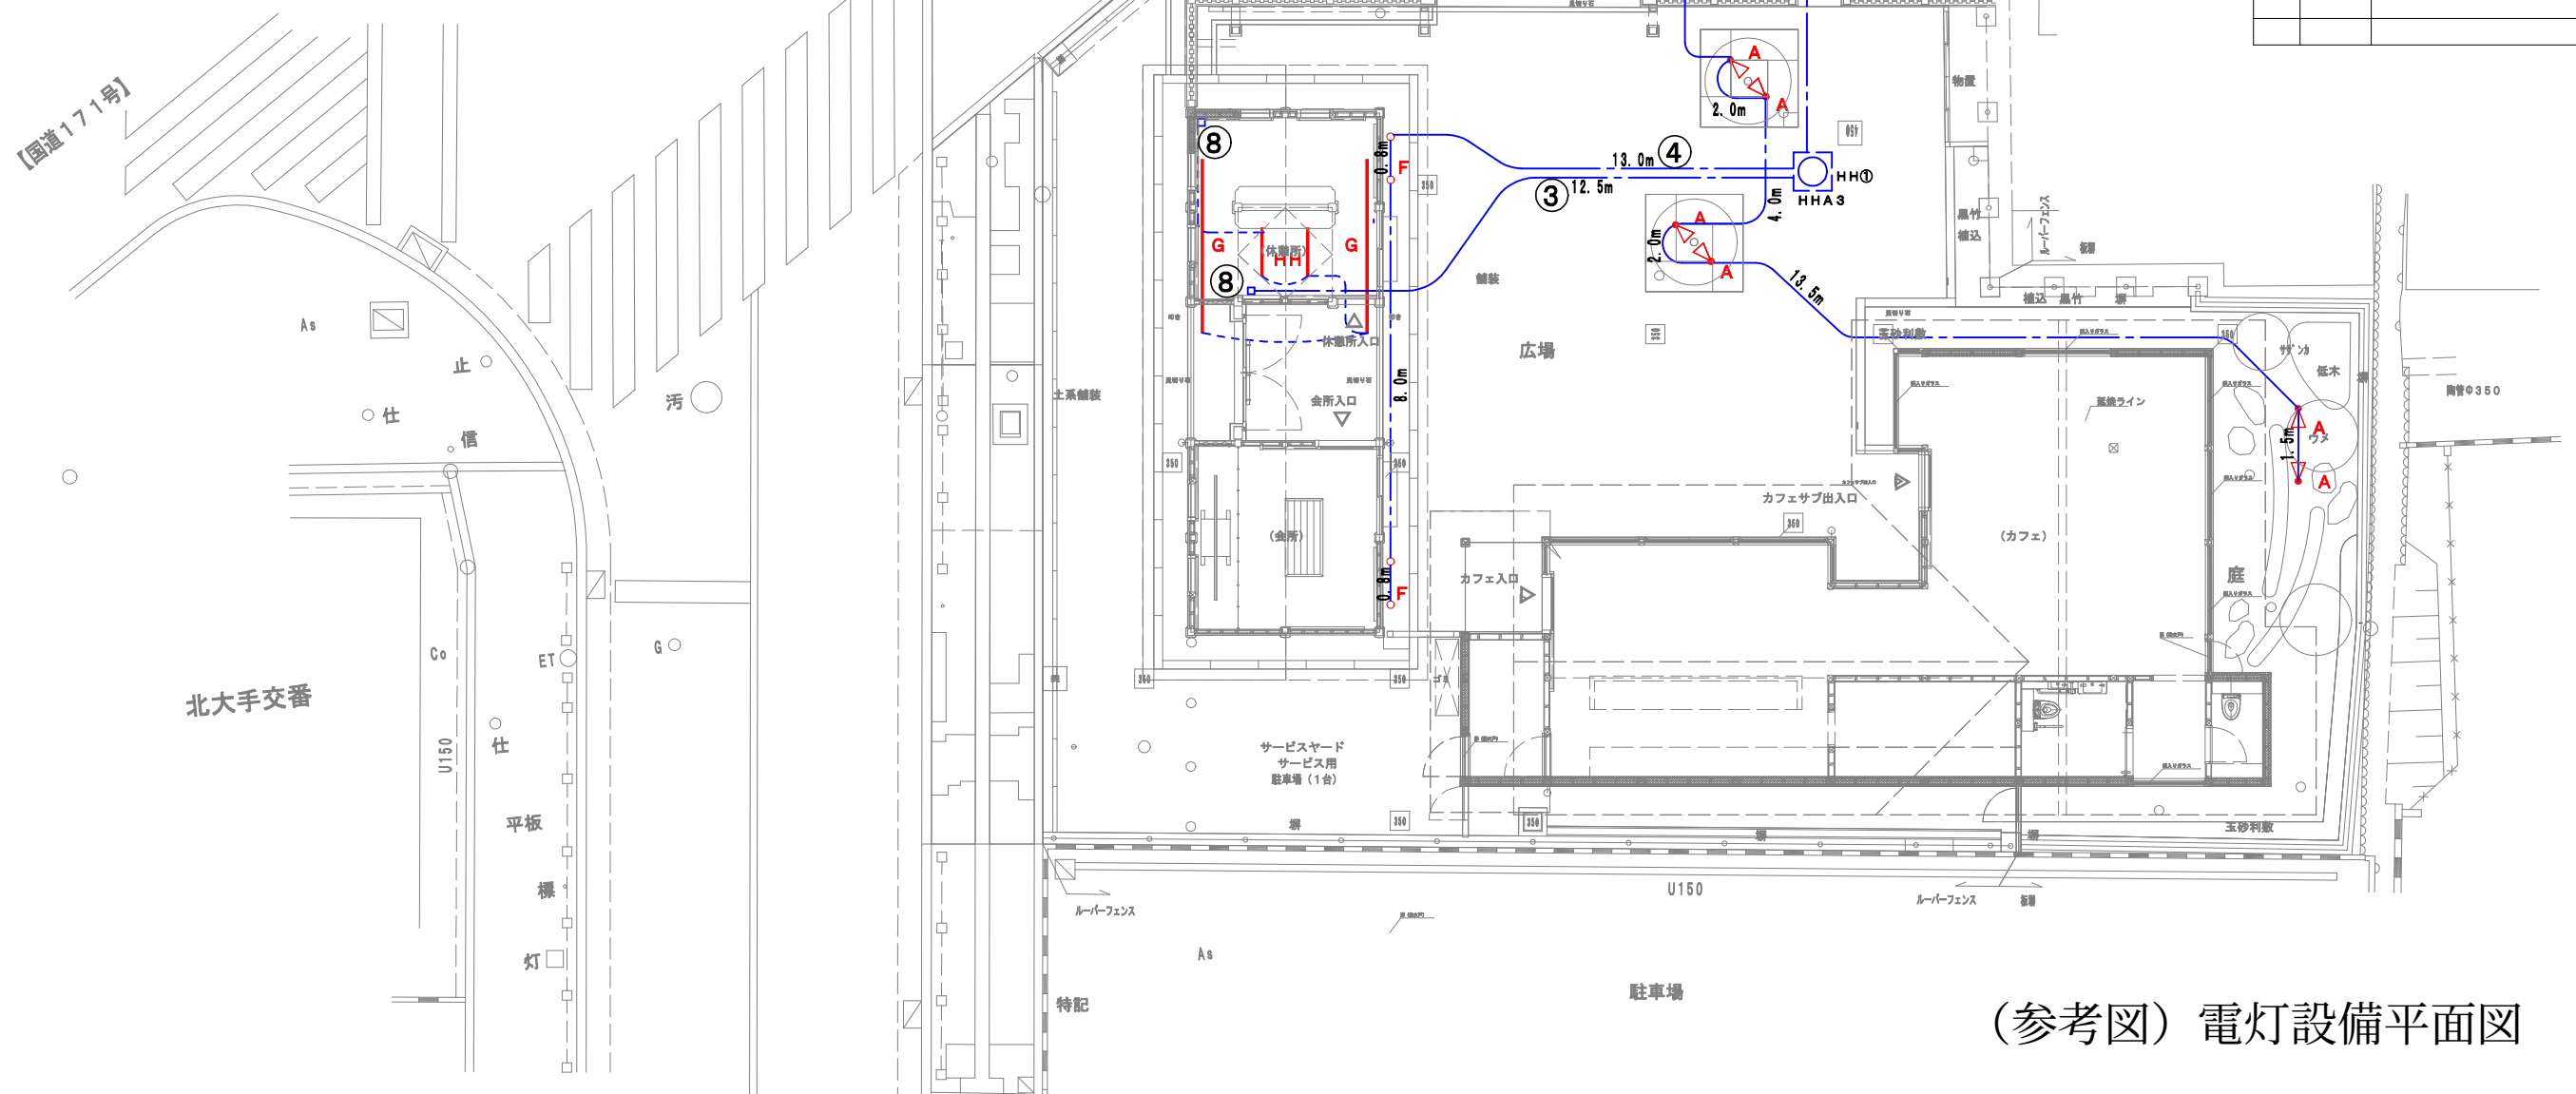

(参考図) 電灯設備平面図

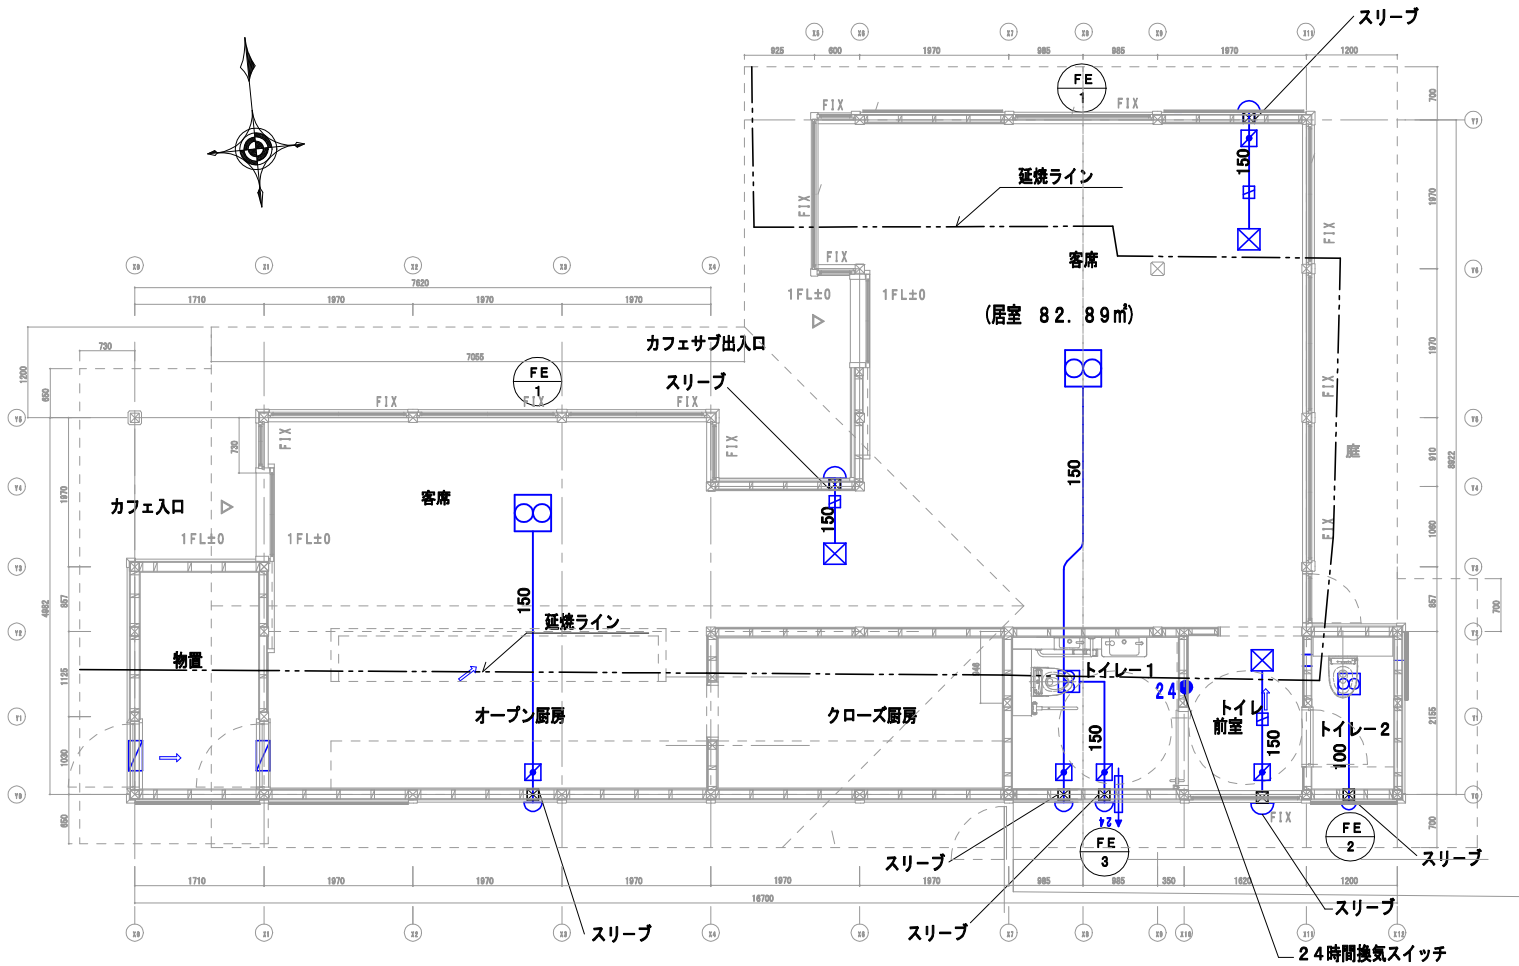

0 1 5m
(A3サイズ：1/100)

給気風量調整ダンパー	客室席	トイレ前室
 150	2	1

排気防火ダンパー	客室席	トイレ前室	トイレ1
 150	3	1	1


制気口(給気口)	客室席	トイレ前室
150×150	2	1
BOX(350×350×350H.GW25内貼)	2	1
深形フードSUS製カバー(防音形) 給排気口グリル		
参考型番：P-18VSSQ3 ：P-18WQU ：PZ-N15FG2		

ダクト
・制気口及びファンとスパイラルダクトの接続には
L=1.0m程度フレキシブルダクトを使用すること。

機器リスト(換気設備)

記号	機器名	機器仕様	台数	電気容量			リモコン 個数	設置場所	備 考
				Φ	V	kW			
	排気ファン	型式 : ダクト用天井換気扇 能力 : 400m3/h × 130Pa ダクト口径 : 150Φ 付属品 : 深形フードSUS製カバー(焼付塗装)、取付枠 共	2	1	100	0.082	—	客席	参考型番：VD-23ZE13-FP ：P-18VSQ4
	排気ファン	型式 : ダクト用天井換気扇 能力 : 67m3/h × 75Pa ダクト口径 : 100Φ 付属品 : 深形フードSUS製カバー(焼付塗装)、取付枠 共	1	1	100	0.015	—	トイレ2	参考型番：VD-13ZC14 ：P-13VSQ4
	排気ファン	型式 : ダクト用天井換気扇 能力 : 180m3/h × 45Pa ダクト口径 : 150Φ 付属品 : 深形フードSUS製カバー(焼付塗装)、取付枠 共	1	1	100	0.082	—	トイレ1	参考型番：VD-18ZVC7 ：P-18VSQ4 24時間換気機能付き 24時間換気機能スイッチ共

(参考図) 仮称まちやカフェ(換気設備)



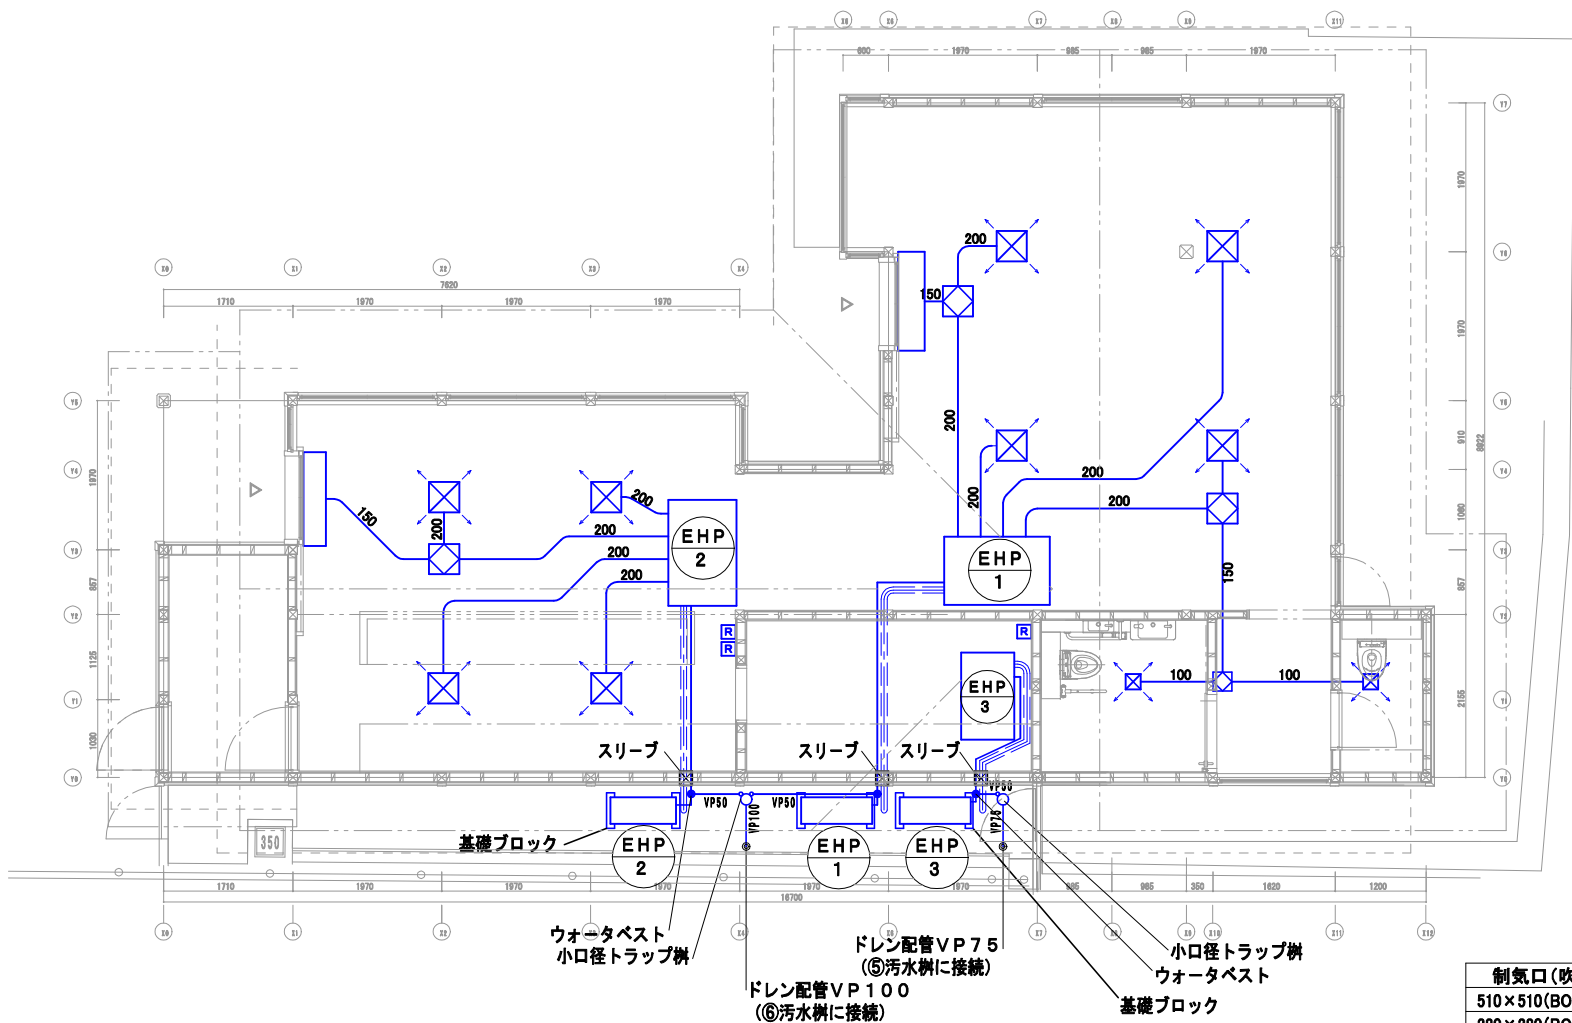


凡例	
記号	名 称
⊗	吹き出し口
◇	分岐チャンパー
□	吹き出し口
—	ダクト
≡	空調配管


制気口(吹き出し口)	客室	オープン厨房	トイレ
510×510(BOX付きGW25内張貼り)	6		
380×380(BOX付きGW25内張貼り)		2	
1200×150(BOX付きGW25内張貼り)	2		
分岐チャンパー500口(200/200/150)	3		
分岐チャンパー400口(150/100/100)			1
参考型番：K-DE9E4FF ：K-DE9E2FF ：K-DLDS9EFF ：K-DLD9EW *分岐チャンパBOXGW25内貼りとする。			

ダクト
・制気口及びファンとスパイラルダクトの接続には
L=1.0m程度フレキシブルダクトを使用すること。

0 1 5m
(A3サイズ：1/100)

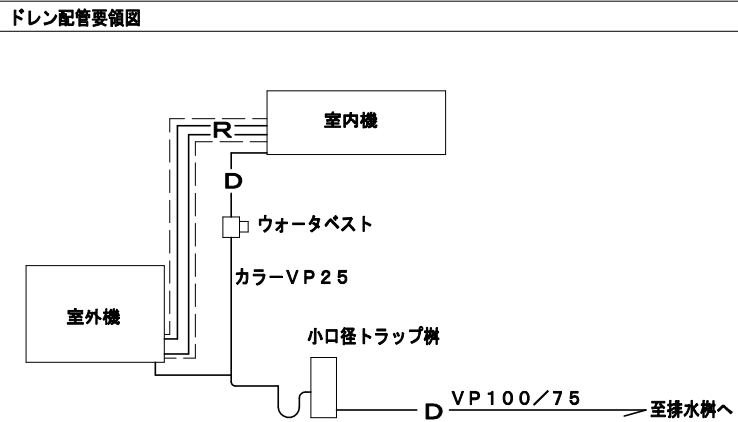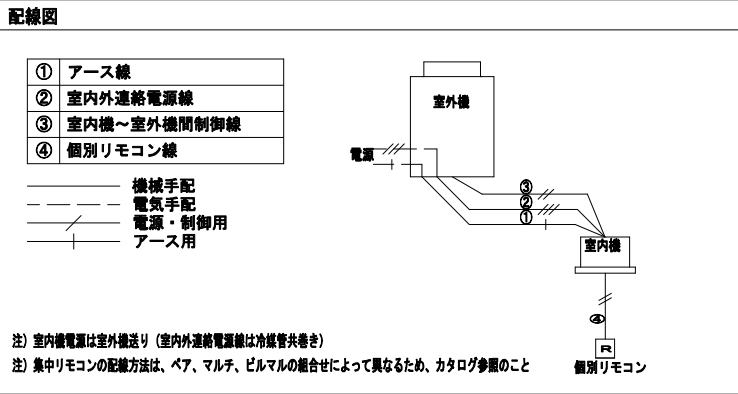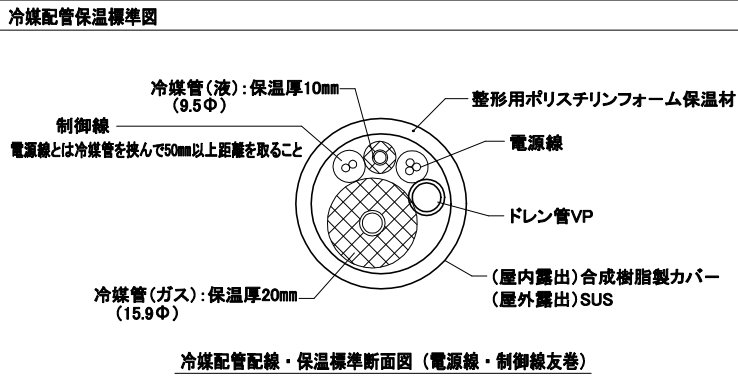

(参考図) 仮称まちやカフェ(空調設備)

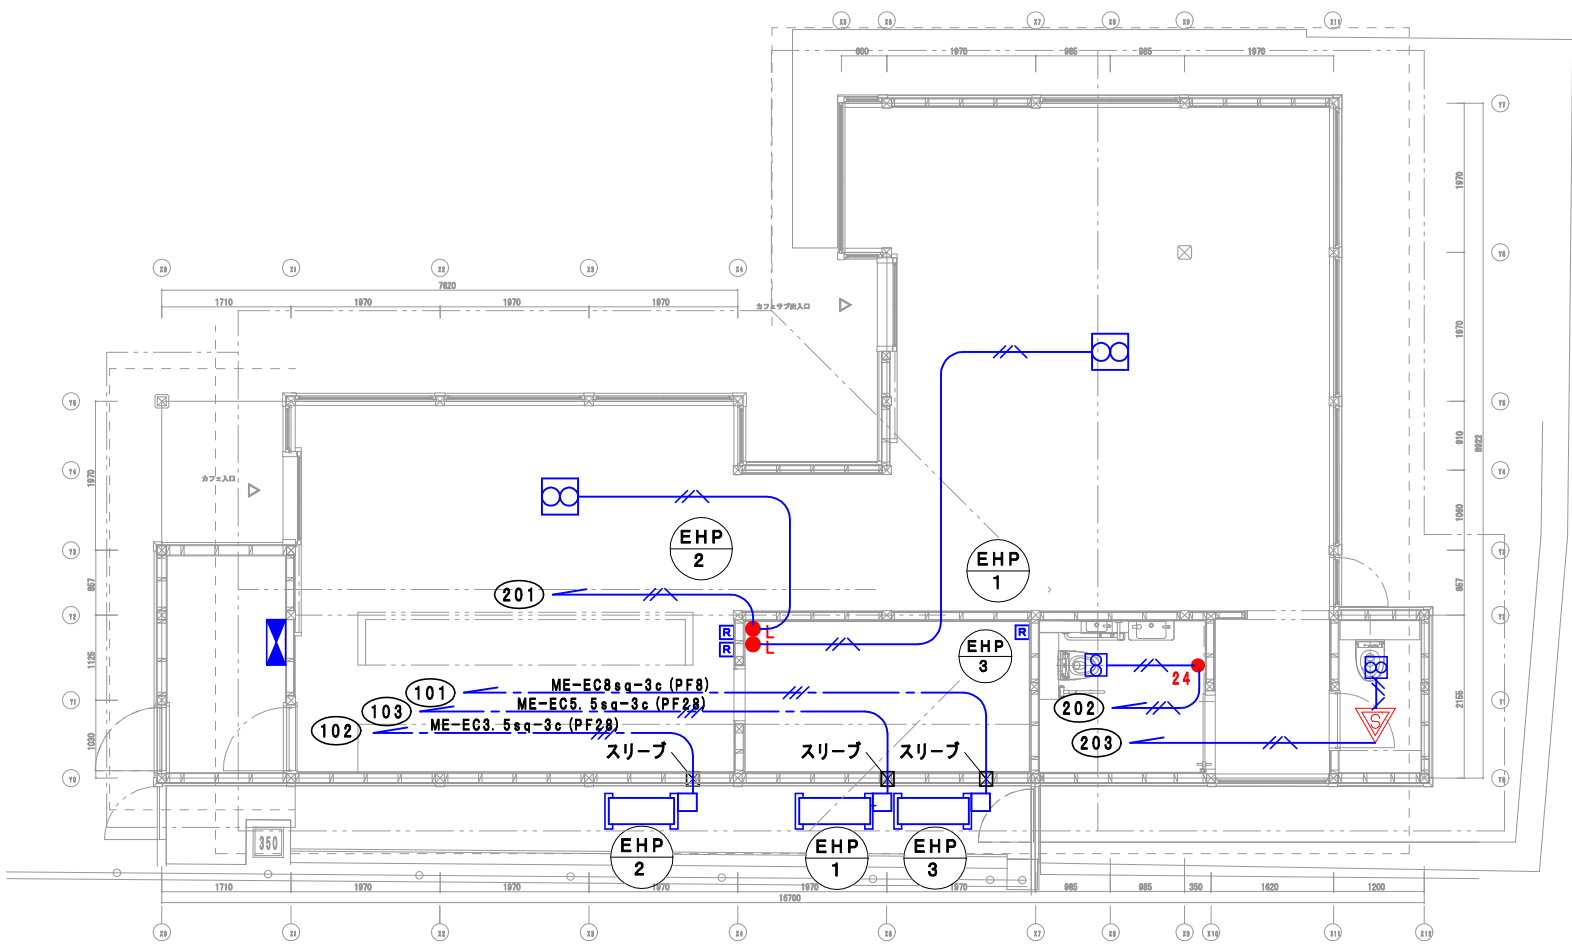

0 1 5m
(A3サイズ：1/100)

【注記】	
1. 特配なき配線は下配による。	
二重天井内はコロガシ配線とし、壁面等は配管にて保護の事。	
	EM-EEF1. 6-3C (内1CE) (PF22)
	EM-EEF1. 6-2C (PF16)
	EM-EEF1. 6-2C (PF16)
2. 但し、第1負荷までは2.0とする。	
3. 防火区画を貫通する配線は、国土交通大臣認定工法にて	
防火区画貫通処理を施すこと。	

【配線配管】	
	隠ぺい配管配線
	天井内ケーブル配管・配線
	床隠蔽配管配線
	露出配管配線

【記号】	
	人感センサー（親機）
	タンブラースイッチ確認表示灯付
	換気扇（機械設備工事）

（参考図）仮称まちやカフェ（動力・電灯設備）平面図