


1. 給水管漏水修繕（昼間工事）

交通誘導員B：2人


（1）設計条件

	配水管口径 $\phi 200$	給水管口径 $\phi 20$
舗装厚	$t = 5 \text{ cm}$	$t = 5 \text{ cm}$
掘削深度	$H = 1.2 \text{ m}$	$H = 0.6 \text{ m}$
埋設深度	$H = 1.0 \text{ m}$	$H = 0.6 \text{ m}$
仮復旧	$t = 5 \text{ cm}$	$t = 5 \text{ cm}$
面積	$A = 0.96 \text{ m}^2$	$A = 1.44 \text{ m}^2$


（2）平面図

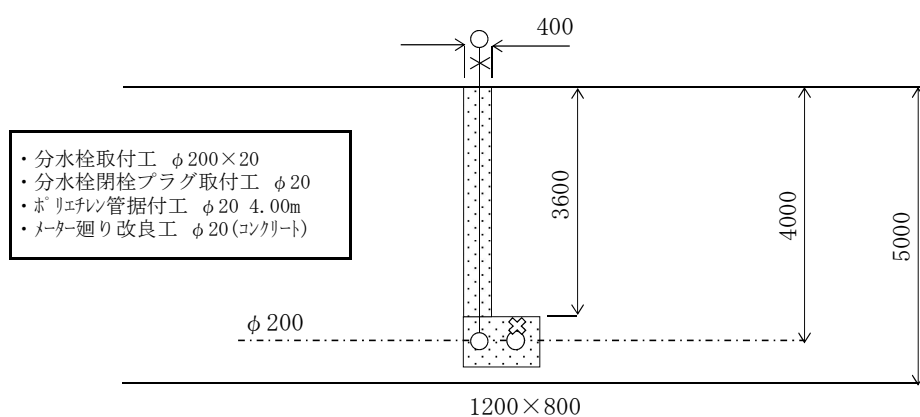

（3）分水掘削・埋戻断面図

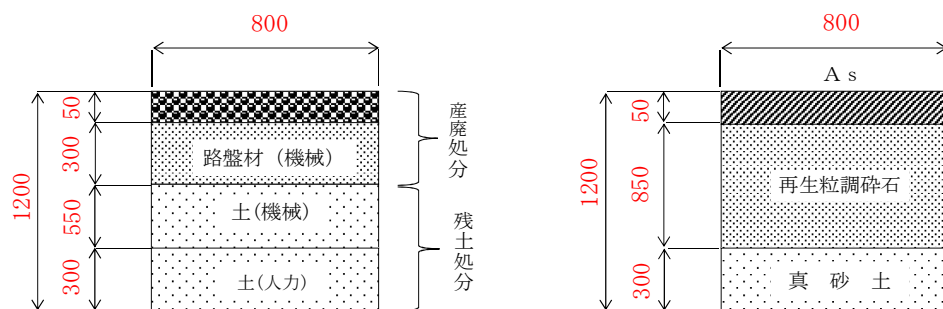

（4）給水管掘削・埋戻断面図

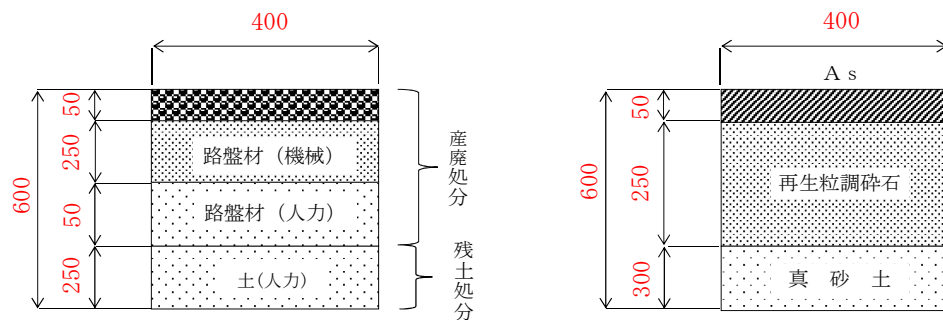

*路盤材は、産業廃棄物（廃路盤）として処分する。


2. 給水管漏水修繕（夜間工事）

交通誘導員B：3人


（1）設計条件

	配水管口径 $\phi 100$	給水管口径 $\phi 20$
舗装厚	$t = 10 \text{ cm}$	$t = 10 \text{ cm}$
掘削深度	$H = 1.0 \text{ m}$	$H = 0.6 \text{ m}$
埋設深度	$H = 0.9 \text{ m}$	$H = 0.6 \text{ m}$
仮復旧	$t = 10 \text{ cm}$	$t = 10 \text{ cm}$
面積	$A = 0.96 \text{ m}^2$	$A = 1.44 \text{ m}^2$


（2）平面図

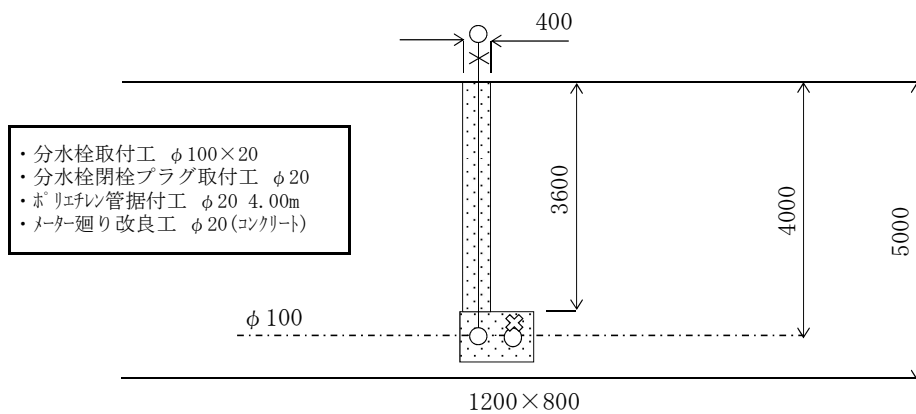

（3）分水掘削・埋戻断面図

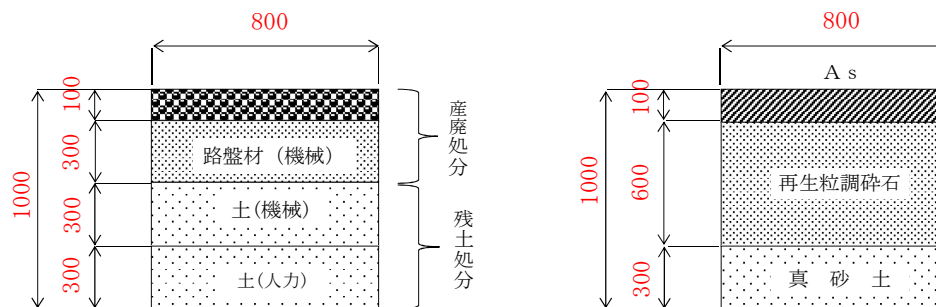

（4）給水管掘削・埋戻断面図

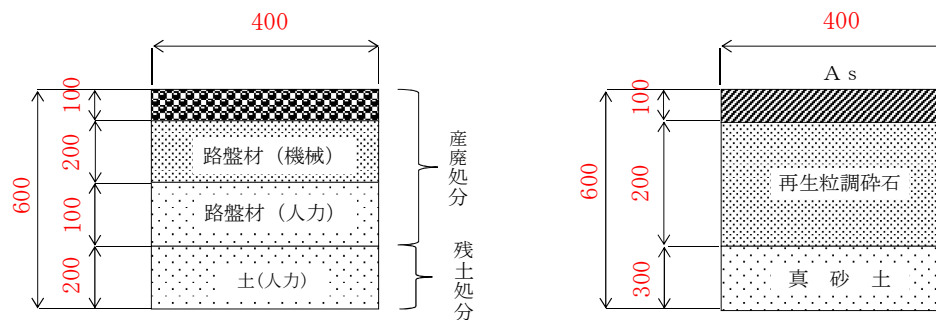

*路盤材は、産業廃棄物（廃路盤）として処分する。


3. 給水管漏水修繕（昼間工事）

交通誘導員B：3人


（1）設計条件

	配水管口径 $\phi 50$	給水管口径 $\phi 20$
舗装厚	$t = 5 \text{ cm}$	$t = 5 \text{ cm}$
掘削深度	$H = 1.1 \text{ m}$	$H = 0.6 \text{ m}$
埋設深度	$H = 1.05 \text{ m}$	$H = 0.6 \text{ m}$
仮復旧	$t = 5 \text{ cm}$	$t = 5 \text{ cm}$
面積	$A = 0.96 \text{ m}^2$	$A = 1.44 \text{ m}^2$


（2）平面図

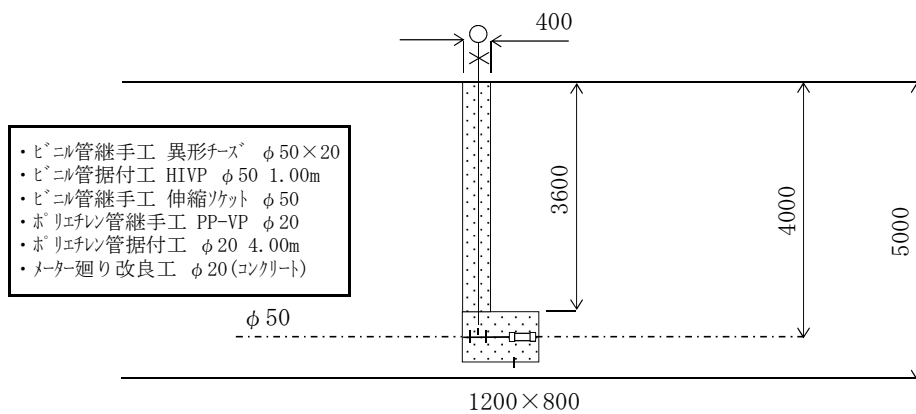

（3）分水掘削・埋戻断面図

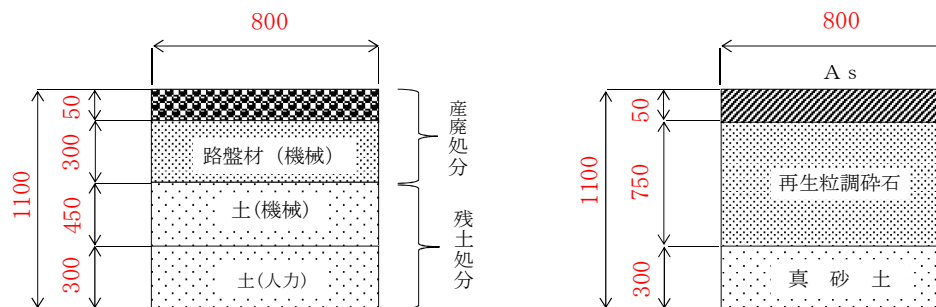

（4）給水管掘削・埋戻断面図

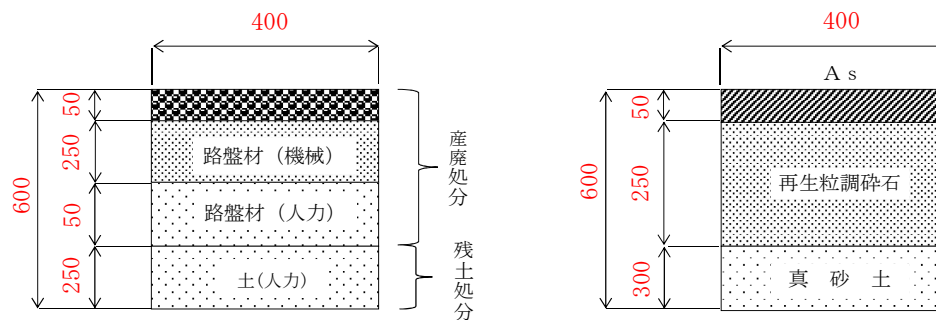

*路盤材は、産業廃棄物（廃路盤）として処分する。


4. 配水管漏水修繕（夜間工事）

交通誘導員B：3人


(1) 設計条件

	配水管口径 $\phi 300$
舗装厚	$t = 10 \text{ cm}$
掘削深度	$H = 1.3 \text{ m}$
埋設深度	$H = 1.0 \text{ m}$
仮復旧	$t = 10 \text{ cm}$
面積	$A = 1.20 \text{ m}^2$

(2) 平面図

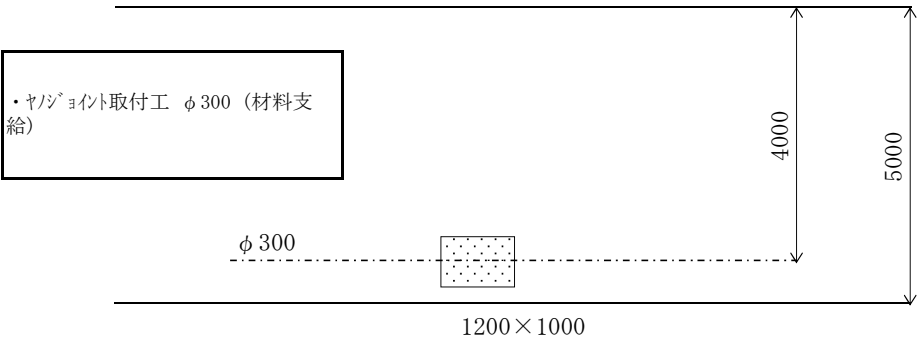

(3) 掘削・埋戻断面図

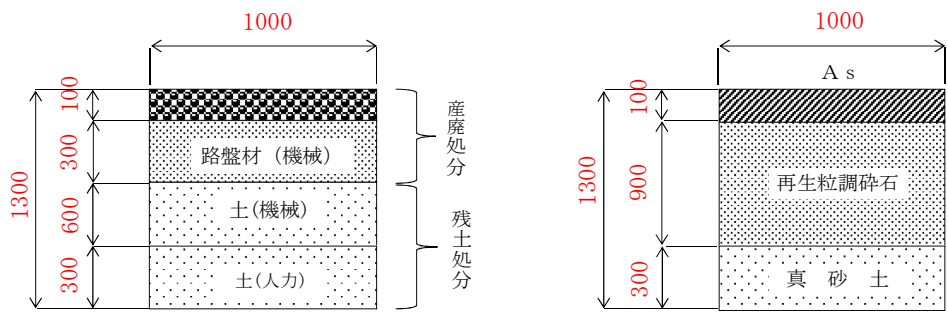

*路盤材は、産業廃棄物（廃路盤）として処分する。