Ⅳ 給　　水

1　月別給水状況

2　給水量施設別内訳

3　月別給水量施設別内訳

4　有効水量･無効水量内訳

5　1日最大給水量施設別内訳

6　1日最大･最小給水量の時間別給水量

7　給水人口1人当り水量

8　電力使用量及び電力使用料金

9　薬品購入量及び薬品費

10　水質検査分析件数

11　水質検査結果表

1 月別給水状況

（単位：㎥）

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
4月	3,035,471	3,021,283	2,961,453	2,922,694	2,948,734
5月	3,163,532	3,117,145	3,049,148	3,027,555	3,026,107
6月	3,082,353	3,053,531	3,008,422	2,949,563	2,965,639
7月	3,119,214	3,147,971	3,092,203	3,112,034	3,114,089
8月	3,279,608	3,111,507	3,059,405	3,075,580	3,059,891
9月	3,062,080	3,000,035	2,957,558	2,967,735	2,985,150
10月	3,135,982	3,136,812	3,069,077	3,090,911	3,071,823
11月	3,047,636	3,008,630	2,962,780	2,982,486	2,998,593
12月	3,207,000	3,119,380	3,102,213	3,146,207	3,142,109
1月	3,180,850	3,082,168	3,047,867	3,077,043	3,088,522
2月	2,844,087	2,777,268	2,737,393	2,849,883	2,796,290
3月	3,106,781	3,042,550	3,010,166	3,039,094	3,059,651
合計	37,264,594	36,618,280	36,057,685	36,240,785	36,256,598
すう勢比 2年度=100	100	98	97	97	97

※令和5年度は閏年

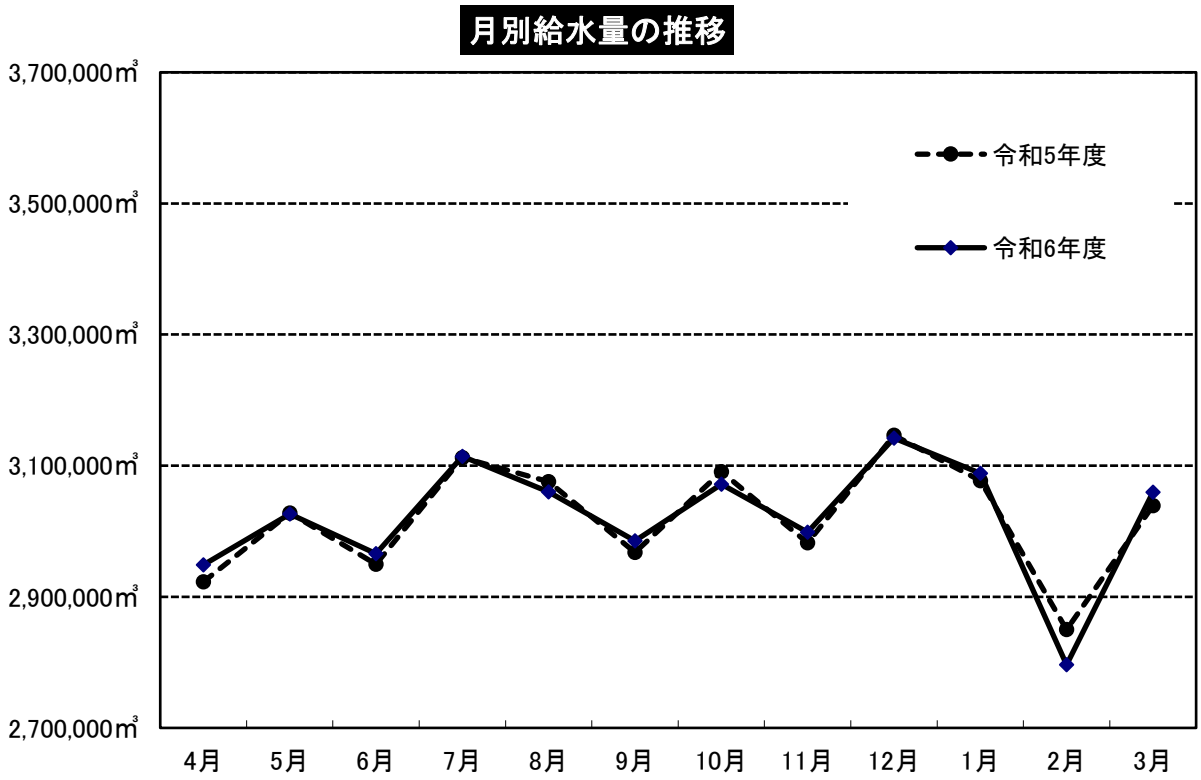

2 給水量施設別内訳

（単位：㎥）

区分＼年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
大冠浄水場	自己水（地下水）	12,077,419	12,041,043	12,082,895	12,093,243	12,076,318
	企業団水	1,909,030	1,763,690	1,822,787	1,579,110	1,848,560
	計	13,986,449	13,804,733	13,905,682	13,672,353	13,924,878
樫田浄水場	自己水（表流水）	103,293	106,850	92,764	97,149	101,914
川久保浄水場	自己水（表流水）	5,274	4,796	5,187	5,369	6,238
五領受水場	企業団水	1,724,600	1,734,020	1,550,750	1,750,270	1,611,340
清水受水場	企業団水	5,736,350	5,644,290	5,506,552	5,580,740	5,450,440
奈佐原受水場	企業団水	15,708,628	15,323,591	14,996,750	15,134,904	15,161,788
合計	自己水（地下水）	12,077,419	12,041,043	12,082,895	12,093,243	12,076,318
	自己水（表流水）	108,567	111,646	97,951	102,518	108,152
	自己水計	12,185,986	12,152,689	12,180,846	12,195,761	12,184,470
	企業団水	25,078,608	24,465,591	23,876,839	24,045,024	24,072,128
	計	37,264,594	36,618,280	36,057,685	36,240,785	36,256,598

給水量内訳

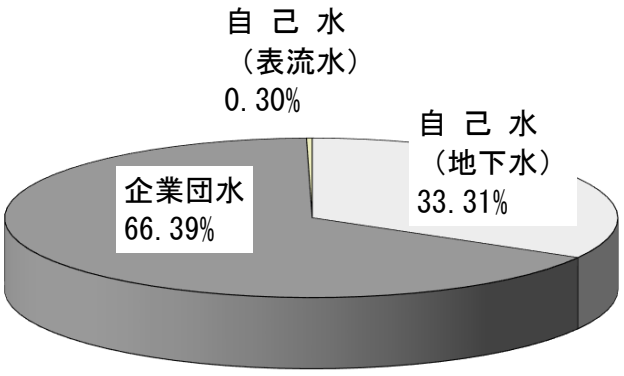

施設別給水量と水源内訳

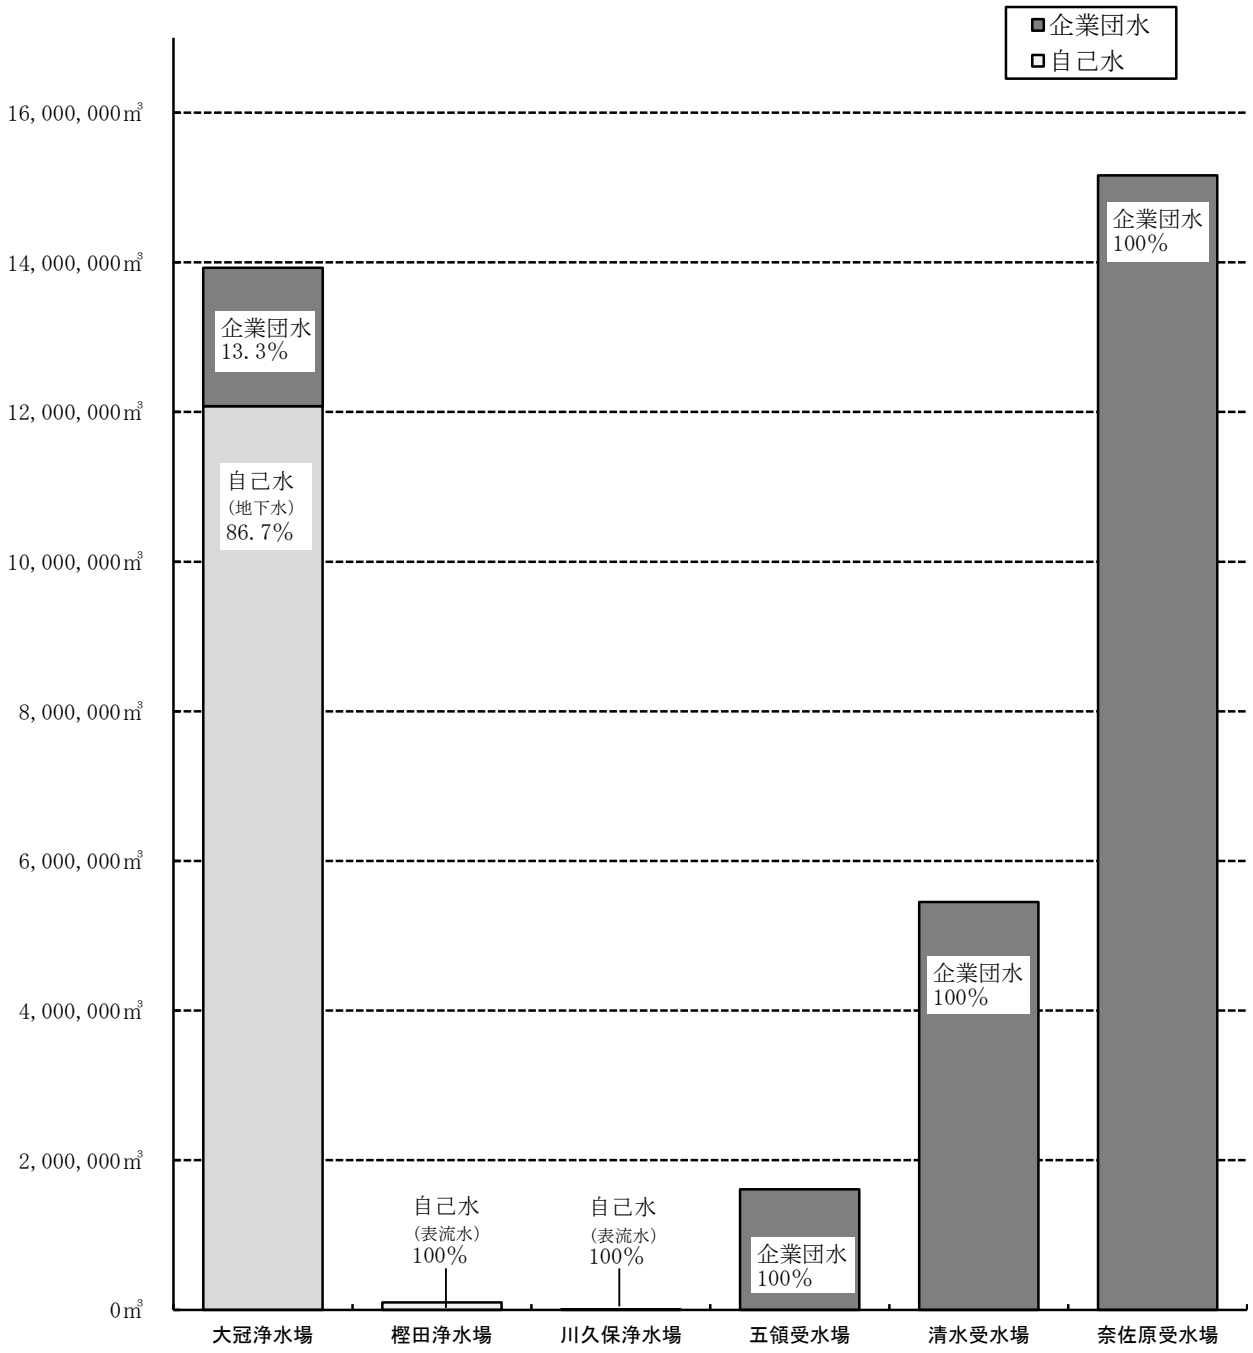

3 月別給水量施設別内訳

区分＼月		4	5	6	7	8
大冠浄水場	自己水	1,065,652	1,089,034	1,067,141	1,097,315	1,098,235
	企業団水	40,280	44,990	51,760	78,290	46,670
	計	1,105,932	1,134,024	1,118,901	1,175,605	1,144,905
樫田浄水場	自己水	8,590	9,460	8,818	8,482	8,445
川久保浄水場	自己水	423	470	485	486	457
五領受水場	企業団水	143,690	148,310	143,500	148,180	147,560
清水受水場	企業団水	448,170	460,160	441,250	461,830	468,290
奈佐原受水場	企業団水	1,241,929	1,273,683	1,252,685	1,319,506	1,290,234
計	自己水	1,074,665	1,098,964	1,076,444	1,106,283	1,107,137
	企業団水	1,874,069	1,927,143	1,889,195	2,007,806	1,952,754
	計	2,948,734	3,026,107	2,965,639	3,114,089	3,059,891

（単位：㎥）

9	10	11	12	1	2	3	計
1,063,137	1,078,542	787,781	1,003,693	930,456	800,443	994,889	12,076,318
58,510	84,710	367,980	215,720	266,980	281,230	311,440	1,848,560
1,121,647	1,163,252	1,155,761	1,219,413	1,197,436	1,081,673	1,306,329	13,924,878
8,698	8,791	8,392	8,576	8,195	7,471	7,996	101,914
459	420	426	474	689	716	733	6,238
142,890	147,830	135,890	142,060	146,740	132,370	32,320	1,611,340
453,650	466,870	451,700	470,600	462,890	413,790	451,240	5,450,440
1,257,806	1,284,660	1,246,424	1,300,986	1,272,572	1,160,270	1,261,033	15,161,788
1,072,294	1,087,753	796,599	1,012,743	939,340	808,630	1,003,618	12,184,470
1,912,856	1,984,070	2,201,994	2,129,366	2,149,182	1,987,660	2,056,033	24,072,128
2,985,150	3,071,823	2,998,593	3,142,109	3,088,522	2,796,290	3,059,651	36,256,598

4 有効水量･無効水量内訳

区分					年度	令和2年度		令和3年度	
						水量(㎥)	構成比(%)	水量(㎥)	構成比(%)
総給水量	有効水量	有収水量	料金水量			35,470,253	95.18	35,060,082	95.74
			分水量			5,735	0.02	4,181	0.01
			その他	消防用水量		1,222	0.00	608	0.00
				その他		355	0.00	655	0.00
			有収水量計			35,477,565	95.20	35,065,526	95.76
		無収水量	メータ不感水量			725,347	1.95	716,659	1.96
			部事業用水量	区止変更等洗管水量		0	0.00	0	0.00
				定期洗管水量		2	0.00	0	0.00
				工事用洗管水量		21,309	0.06	7,603	0.02
				にごり水放水量		300	0.00	56	0.00
				浄水場等使用水量		40,827	0.11	41,529	0.11
				災害対策洗管水量		－	－	0	0.00
				事業用小計		62,437	0.17	49,188	0.13
			その他	その他		0	0.00	0	0.00
			無収水量合計			787,784	2.11	765,847	2.09
		有効水量合計				36,265,349	97.32	35,831,373	97.85
	無効水量	調定減額水量				4,531	0.01	2,750	0.01
		漏水量	地上漏水量			1,556	0.00	1,702	0.00
			地下漏水量			931,693	2.50	733,195	2.00
			屋内漏水減額水量			61,465	0.16	49,260	0.13
			漏水小計			994,714	2.67	784,157	2.14
		その他				0	0.00	0	0.00
		無効水量合計				999,245	2.68	786,907	2.15
	総給水量計					37,264,594	100.00	36,618,280	100.00

※表中の構成比については、端数処理のため合計が一致しない場合がある。

令和4年度		令和5年度		令和6年度	
水量(㎥)	構成比(%)	水量(㎥)	構成比(%)	水量(㎥)	構成比(%)
34,286,480	95.09	33,971,594	93.74	33,852,292	93.37
3,610	0.01	3,022	0.01	3,037	0.01
868	0.00	596	0.00	744	0.00
515	0.00	333	0.00	289	0.00
34,291,473	95.10	33,975,545	93.75	33,856,362	93.38
701,010	1.94	694,632	1.92	692,480	1.91
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	9,138	0.03	1,385	0.00
7,441	0.02	4,201	0.01	4,284	0.01
361	0.00	134	0.00	278	0.00
67,707	0.19	105,857	0.29	126,897	0.35
0	0.00	0	0.00	0	0.00
75,509	0.21	119,330	0.33	132,844	0.37
0	0.00	0	0.00	0	0.00
776,519	2.15	813,962	2.25	825,324	2.28
35,067,992	97.26	34,789,507	96.00	34,681,686	95.66
2,595	0.01	2,238	0.01	3,183	0.01
1,486	0.00	1,349	0.00	1,634	0.00
928,825	2.58	1,387,555	3.83	1,497,079	4.13
56,787	0.16	60,136	0.17	73,016	0.20
987,098	2.74	1,449,040	4.00	1,571,729	4.34
0	0.00	0	0.00	0	0.00
989,693	2.74	1,451,278	4.00	1,574,912	4.34
36,057,685	100.00	36,240,785	100.00	36,256,598	100.00

5　1日最大給水量施設別内訳

（単位：㎥）

区分＼年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
大冠浄水場	自己水	35,374	33,864	33,476	33,901	30,668
	企業団水	7,986	7,343	8,014	5,365	10,794
	計	43,360	41,207	41,490	39,266	41,462
樫田浄水場	自己水	285	346	252	276	285
川久保浄水場	自己水	19	21	21	15	23
五領受水場	企業団水	4,833	4,844	4,825	4,778	4,808
清水受水場	企業団水	17,874	17,533	17,352	16,094	17,172
奈佐原受水場	企業団水	46,022	44,389	43,816	44,365	42,349
自己水計		35,678	34,231	33,749	34,192	30,976
企業団水計		76,715	74,109	74,007	70,602	75,123

1日最大給水量		112,393	108,340	107,756	104,794	106,099
月	日	12月31日	12月31日	12月31日	7月18日	12月31日

年度別１日最大給水量の推移

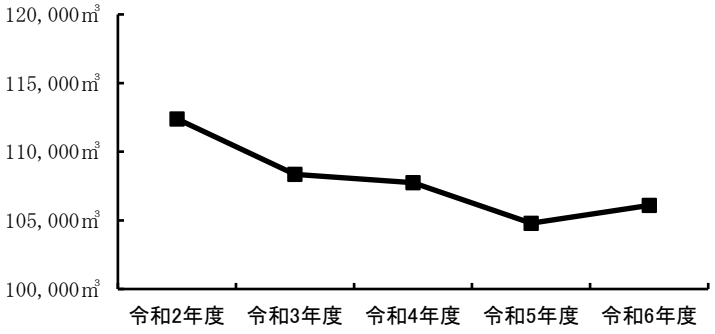

１日最大給水量施設別内訳（令和6年12月31日）

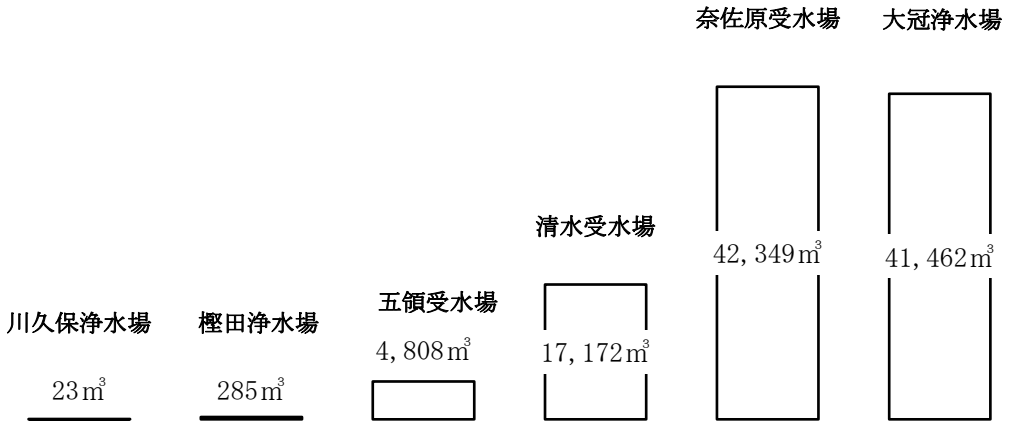

6 １日最大･最小給水量の時間別給水量

（単位：㎥）

水量＼時間	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	―
１日最大	3,113	1,916	1,453	1,210	1,245	1,596	2,715	4,382	5,803	6,117	5,718	5,096	―
１日最小	2,485	1,655	1,253	1,095	1,273	2,345	4,339	5,566	4,259	3,906	3,335	3,140	―
水量＼時間	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	合計
１日最大	4,558	4,230	3,887	4,216	5,087	7,018	7,085	7,064	6,872	6,389	5,231	4,098	106,099
１日最小	3,313	3,116	2,974	2,909	3,627	4,728	5,942	6,556	7,351	6,611	5,359	4,045	91,182

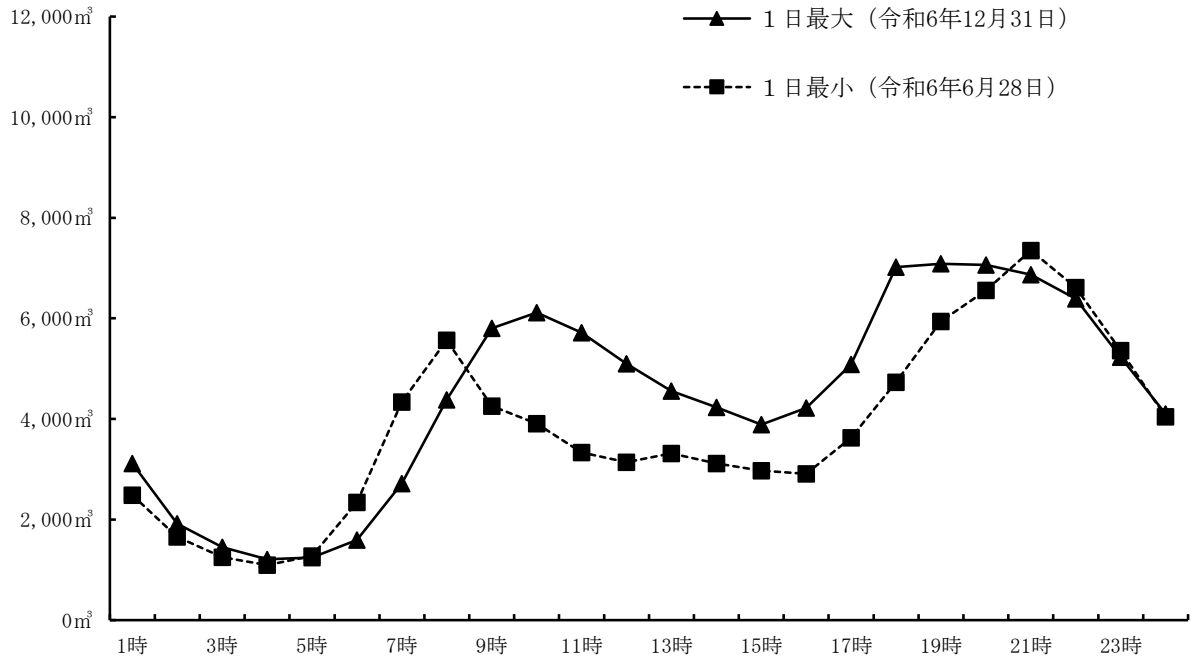

7 給水人口１人当り水量

（すう勢比：２年度＝100）

年度＼項目	給水量		有収水量		料金収入		1日最大給水量		1日平均給水量	
	(㎥)	すう勢比	(㎥)	すう勢比	(円)	すう勢比	(ﾘｯﾄﾙ)	すう勢比	(ﾘｯﾄﾙ)	すう勢比
令和2年度	106.24	100.0	101.11	100.0	14,112 (14,824)	100.0	320	100.0	291	100.0
令和3年度	104.91	98.7	100.46	99.4	14,370 (14,731)	101.8 (104.4)	320	100.0	287	98.7
令和4年度	103.62	97.5	98.55	97.5	12,961 (14,420)	91.8 (102.2)	310	96.9	284	97.6
令和5年度	104.70	98.6	98.16	97.1	12,180 (14,387)	86.3 (101.9)	303	94.6	286	98.3
令和6年度	105.15	99.0	98.19	97.1	13,063 (14,401)	92.6 (102.0)	308	96.1	288	98.9

※令和2年度及び令和3年度の料金収入について、カッコ内の数値は新型コロナウイルス感染症の
支援策として行った基本料金の減額を含まない場合

※令和4年度から令和6年度におけるカッコ内の数値は、物価高騰の影響を受けている市民や事業者の
負担軽減を図るために行った基本料金の無償化分を含まない場合。

8 電力使用量及び電力使用料金

上段:電力使用量(単位:KWh)

下段:電力使用料金(単位:円)

施設名等＼年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
大冠浄水場	6,581,256	6,559,518	6,650,884	6,836,272	6,643,195
	112,030,752	114,379,876	167,397,323	127,576,441	139,661,369
五領受水場	12,109	10,503	10,900	15,055	10,964
	437,538	421,470	444,110	429,010	446,633
清水受水場(注1)	2,542,913	2,504,711	2,459,832	2,518,291	2,507,124
	40,984,129	42,633,857	67,561,585	53,511,360	57,281,628
奈佐原受水場(注2)	1,338,718	1,340,096	1,314,199	1,256,247	1,220,998
	22,828,537	22,781,322	33,938,788	25,454,758	27,434,376
樫田浄水場(注3)	142,824	118,678	102,437	105,184	111,237
	3,288,385	2,691,641	2,475,587	1,924,454	2,549,241
川久保浄水場	19,998	20,843	18,803	18,175	19,266
	602,817	659,143	603,281	486,316	601,626
減圧弁室等(注4)	15,678	17,079	17,264	15,840	16,605
	402,977	465,317	487,128	387,916	534,570
計	10,653,496	10,571,428	10,574,319	10,765,064	10,529,389
	180,575,135	184,032,626	272,907,802	209,770,255	228,509,443

(注1)清水受水場には、城山第１配水池・日吉台配水池を含む

(注2)奈佐原受水場には、大和第１･第２配水池、阿武山配水池、阿武野配水池、摂津峡配水池及び摂津峡中継ポンプ場、萩谷中継ポンプ場、萩谷低区・高区配水池を含む

(注3)樫田浄水場には、樫田配水池を含む

(注4)減圧弁室等には、管末水質モニター（市内12か所）を含む

※料金は消費税を含む

9　薬品購入量及び薬品費

上段:購入量(単位:kg)

下段:金額(単位:円)

項目＼年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）	大冠浄水場（注1）	10,070	8,020	9,980	8,040	8,010
		321,233	458,744	603,790	557,172	616,770
次亜塩素酸ソーダ（１２％）	大冠	233,390	234,386	245,394	241,583	248,570
	浄水場	14,890,283	15,727,301	15,656,138	18,601,891	19,139,890
	樫田	0	2,110	0	1,000	1,020
	浄水場	0	226,600	0	130,900	136,400
	川久保	96	81	86	95	105
	浄水場	6,124	5,435	5,486	7,315	8,085
	追塩用	164	223	270	302	325
	(摂津峡中継)	10,463	14,963	17,226	23,254	25,025
水質試験用薬品	水質	—	—	—	—	—
	試験室	2,078,417	1,916,860	2,009,359	2,940,608	2,971,088
合計		17,306,520	18,349,903	18,291,999	22,261,140	22,897,258

（注1）大冠浄水場は令和3年6月より高塩基度ＰＡＣ使用開始

※令和3年度樫田浄水場の次亜塩素酸ソーダは4月と3月の2回購入

※金額は消費税を含む

10 水質検査分析件数

上段:分析項目数

下段:検体数

年度 / 区分 / 月	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度		
	定期検査	臨時・その他	計	定期検査	臨時・その他	計	定期検査	臨時・その他	計	定期検査	臨時・その他	計	定期検査	臨時・その他	計
4	1,259	118	1,377	1,255	33	1,288	1,415	109	1,524	1,456	144	1,600	1,400	54	1,454
	58	19	77	57	8	65	57	43	100	59	27	86	68	8	76
5	871	44	915	861	16	877	807	82	889	640	78	718	847	76	923
	40	5	45	33	6	39	35	10	45	34	16	50	50	10	60
6	1,143	188	1,331	1,101	113	1,214	839	150	989	1,236	161	1,397	1,089	12	1,101
	44	24	68	35	22	57	39	24	63	38	22	60	52	3	55
7	1,326	268	1,594	1,275	93	1,368	1,527	149	1,676	1,556	157	1,713	1,439	86	1,525
	66	36	102	68	17	85	75	23	98	76	25	101	79	14	93
8	785	173	958	772	105	877	683	217	900	721	166	887	761	58	819
	41	22	63	37	17	54	37	44	81	39	22	61	57	8	65
9	748	145	893	760	175	935	903	306	1,209	741	108	849	693	101	794
	36	23	59	39	23	62	38	49	87	43	18	61	50	14	64
10	573	26	599	1,272	207	1,479	1,564	138	1,702	1,607	93	1,700	1,394	100	1,494
	35	8	43	51	44	95	54	19	73	76	16	92	73	14	87
11	1,406	243	1,649	799	301	1,100	600	305	905	672	290	962	571	87	658
	66	34	100	40	35	75	39	36	75	36	42	78	47	12	59
12	593	111	704	684	325	1,009	511	136	647	636	248	884	792	86	878
	32	34	66	38	33	71	35	28	63	39	15	54	59	14	73
1	1,173	291	1,464	1,177	202	1,379	1,278	112	1,390	1,459	107	1,566	1,367	105	1,472
	58	23	81	58	22	80	57	25	82	78	16	94	72	14	86
2	593	177	770	589	105	694	576	98	674	586	117	703	571	26	597
	32	13	45	31	19	50	34	23	57	47	13	60	47	5	52
3	746	89	835	607	117	724	742	160	902	596	64	660	633	58	691
	36	14	50	32	22	54	39	24	63	47	12	59	50	12	62
合計	11,216	1,873	13,089	11,152	1,792	12,944	11,445	1,962	13,407	11,906	1,733	13,639	11,557	849	12,406
	544	255	799	519	268	787	539	348	887	612	244	856	704	128	832

(臨時・その他：漏水、工事及びお客様からの要望に起因する検査並びに精度管理のための試験を含む)

精度管理等(※)	583	355	938	324	1,359	1,683	319	186	505	343	253	596	302	368	670
	32	79	111	26	168	194	24	29	53	26	30	56	23	69	92
合計	11,799	2,228	14,027	11,476	3,151	14,627	11,764	2,148	13,912	12,249	1,986	14,235	11,859	1,217	13,076
	576	334	910	545	436	981	563	377	940	638	274	912	727	197	924

(※)国等が実施する精度管理のための試験、水道ＧＬＰにて要求される検査精度のための試験及び妥当性評価試験等を指す。

11 水質検査結果表

番号	水　質　項　目	基 準 値	分　類	令和6年度平均値	令和6年度平均値
				大冠浄水場系統	企業団水系統
－	水温	℃		19.6	19.7
1	一般細菌	100集落以下/mL	病原生物の指標	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	重金属	＜ 0.0003	＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		＜ 0.00005	＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		＜ 0.002	＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	無機物質	＜ 0.004	＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		＜ 1	＜ 1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.12	＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	金属	＜ 0.1	＜ 0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	一般有機化学物質	＜ 0.0002	＜ 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		＜ 0.005	＜ 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		＜ 0.004	＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		＜ 0.002	＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	消毒副生成物	＜ 0.06	＜ 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		＜ 0.002	＜ 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		＜ 0.001	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		＜ 0.003	＜ 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004	0.004
26	臭素酸	0.01mg/L以下		＜ 0.001	0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.008	0.015
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		＜ 0.003	＜ 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002	0.005
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.003	＜ 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		＜ 0.008	＜ 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	色	＜ 0.1	＜ 0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		＜ 0.02	＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		＜ 0.03	＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		＜ 0.1	＜ 0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	味覚	44	13
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	色	＜ 0.005	＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	味覚	39	15
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		82	39
40	蒸発残留物	500mg/L以下		237	93
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	発泡	＜ 0.02	＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	かび臭物質	＜ 0.000001	＜ 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		＜ 0.000001	＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	発泡	＜ 0.002	＜ 0.002
45	フェノール類	0.005mg/L以下	におい	＜ 0.0005	＜ 0.0005
46	有機物等(全有機炭素（ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	味覚	0.4	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	基礎的性状	7.5	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし
50	色度	5度以下		＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下		＜ 0.1	＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上		0.5	0.5
	電気伝導率	μS/cm	その他	370	158
	総アルカリ度	mg/L		98	30
	カルシウム	mg/L		14	13
	マグネシウム	mg/L		12	2

1. 検査結果は各系統末端の代表地点における平均値である。
（番号4,40,41,44,45の水質項目については浄水場または受水場出口の検査結果である。）
2. 水質項目により、測定回数が異なる場合がある。
3. 報告下限値を下回る場合には、「<○○」と表示する。

番号	水　質　項　目	基 準 値	分　類	令和6年度平均値 樫田浄水場系統	令和6年度平均値 川久保浄水場系統
－	水温	℃		16.6	16.6
1	一般細菌	100集落以下/mL	病原生物の指標	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	重金属	＜ 0.0003	＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		＜ 0.00005	＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		＜ 0.002	＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	無機物質	＜ 0.004	＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		＜ 1	＜ 1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		＜ 0.08	＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	金属	＜ 0.1	＜ 0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	一般有機化学物質	＜ 0.0002	＜ 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		＜ 0.005	＜ 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		＜ 0.004	＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		＜ 0.002	＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	消毒副生成物	0.07	＜ 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		＜ 0.002	＜ 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.012	0.013
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004	0.006
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.017	0.017
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.008	0.009
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005	0.005
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		＜ 0.001	＜ 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		＜ 0.008	＜ 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	色	＜ 0.1	＜ 0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		＜ 0.02	＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		＜ 0.03	＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		＜ 0.1	＜ 0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	味覚	5	6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	色	＜ 0.005	＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	味覚	4	4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		41	34
40	蒸発残留物	500mg/L以下		69	71
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	発泡	＜ 0.02	＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	かび臭物質	＜ 0.000001	＜ 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		＜ 0.000001	＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	発泡	＜ 0.002	＜ 0.002
45	フェノール類	0.005mg/L以下	におい	＜ 0.0005	＜ 0.0005
46	有機物等(全有機炭素（ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	味覚	0.5	0.4
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	基礎的性状	7.9	7.8
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし
50	色度	5度以下		＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下		＜ 0.1	＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上		0.7	0.6
	電気伝導率	μS/cm	その他	106	97
	総アルカリ度	mg/L		37	29
	カルシウム	mg/L		13	11
	マグネシウム	mg/L		2	2

1. 検査結果は各系統末端の代表地点における平均値である。
（番号4,40,41,44,45の水質項目については浄水場出口の検査結果である。）
2. 水質項目により、測定回数が異なる場合がある。
3. 報告下限値を下回る場合には、「＜○○」と表示する。