



萩谷中継木[°]ソ[°]場現況図

平面图
S=non

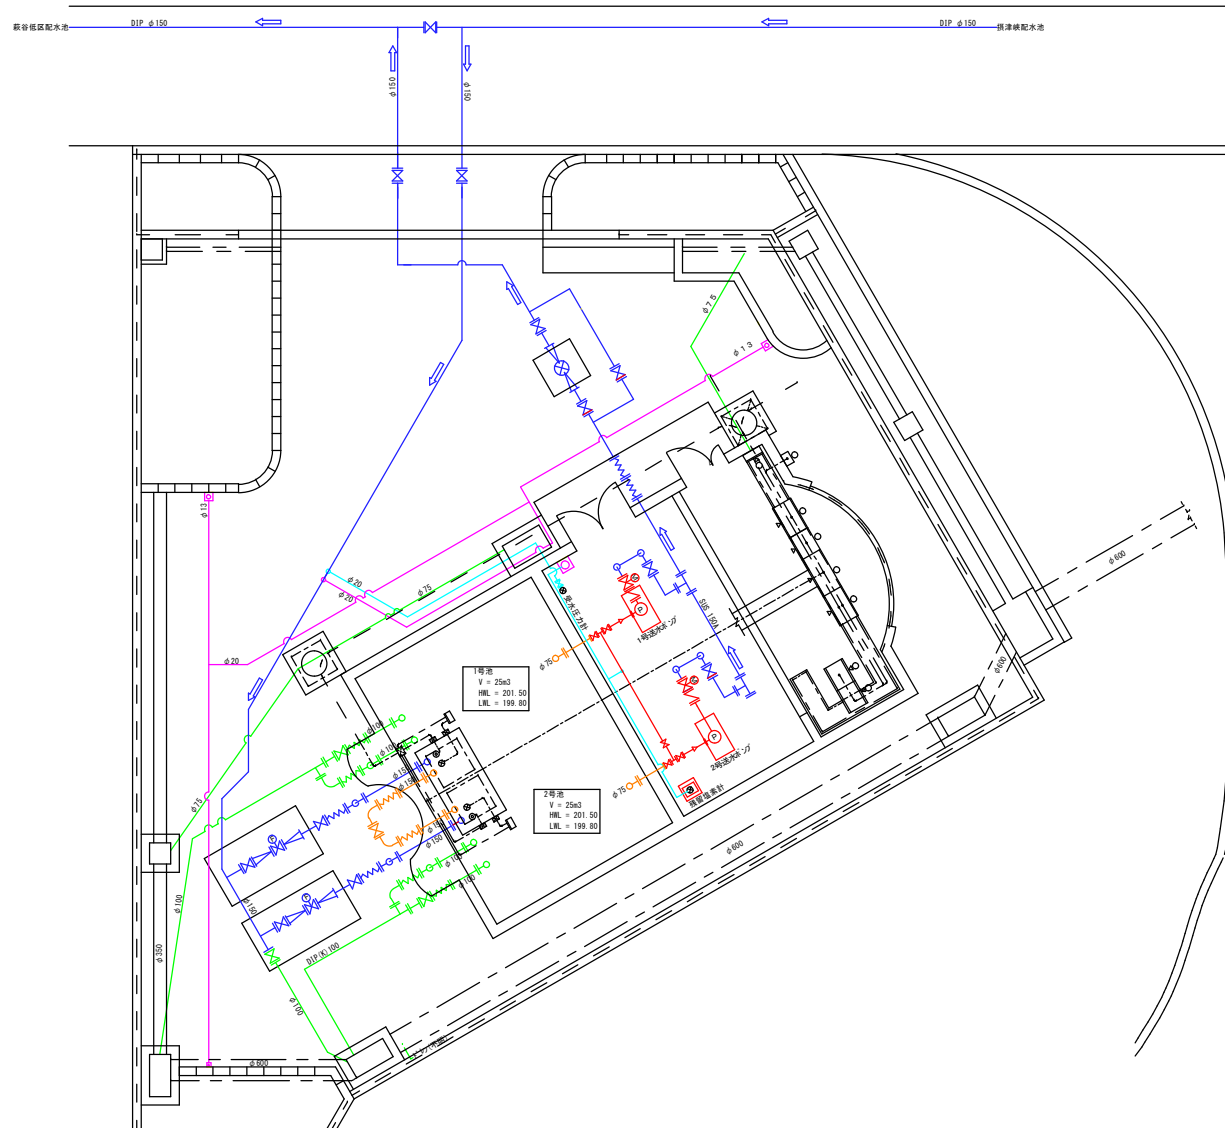


木ノ下 部断面図
S=1/50

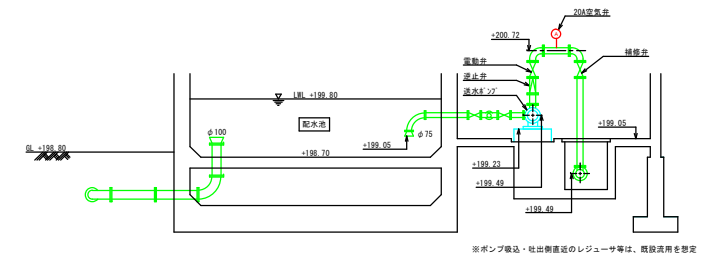

工 事 番 号			
工 事 名	萩谷中継ポンプ場萩谷低区送水1・2号ポンプ更新工事		
図 面 名	萩谷中継ポンプ場現況図	表紙	6 1
施工年度及び工事種別	令和 8 年度		
高槻市水道部		浄水管理センター	

配線図

配線経路図
S=non

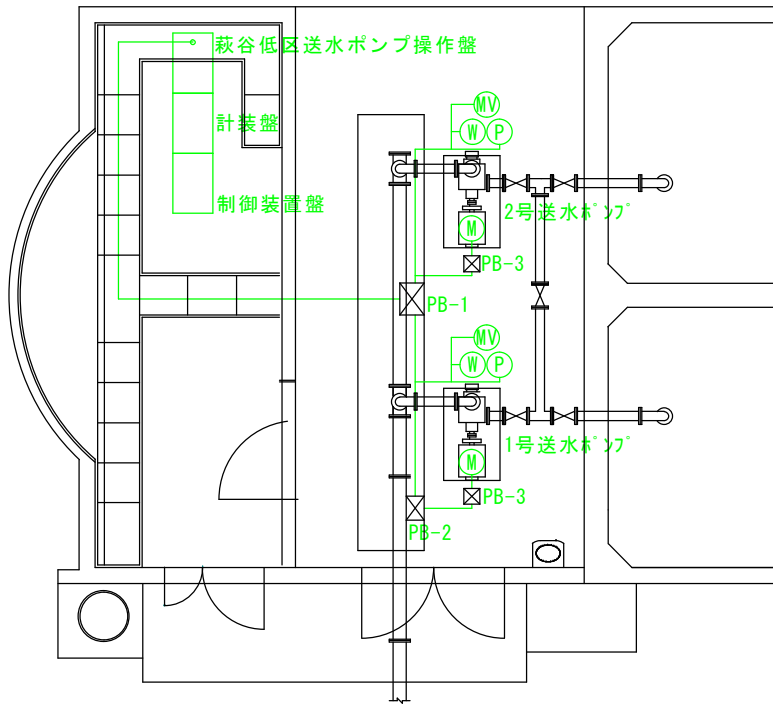

EM-CE	14□ - 3C × 2 (更新)	(42) × 2	ポンプ(1)Y-Δ 11kW (更新)
EM-IE	14□ (更新)	(28)	電動弁
CV	5.5□ - 3C E2□	(28)	
CVV	2□ -10C	(22)	
CVVS	2□ - 2C	(22)	
EM-CEE-S	2□ - 2C × 2 (更新)	(20)	満検・圧力スイッチ (更新)
EM-CE	14□ - 3C × 2 (更新)	(42) × 2	ポンプ(2)Y-Δ 11kW (更新)
EM-IE	14□ (更新)	(28)	電動弁
CV	5.5□ - 3C E2□	(28)	
CVV	2□ -10C	(22)	
CVVS	2□ - 2C	(22)	
EM-CEE-S	2□ - 2C × 2 (更新)	(28)	満検・圧力スイッチ (更新)
CVVS	2□ - 2C	(22)	圧力伝送器

=注記=

PB-1 : 400 × 400 × 300 (WP) SUS製


PB-2 : 300 × 300 × 200 (WP) SUS製

PB-3 : 200 × 200 × 100 (WP) SUS製


※電線管は既設流用とする

※盤内における立上り、立下りの配線については一律1.0mとする

配線系統図
S=non
(更新前)

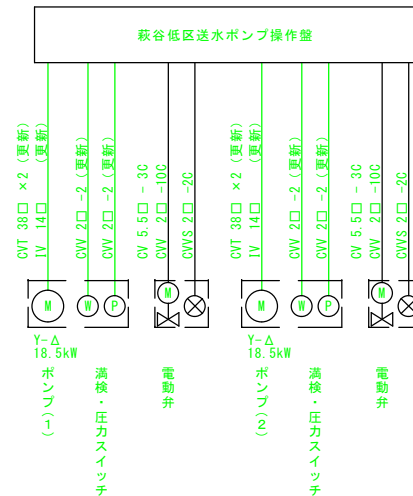


配線系統図
S=non
(更新後)

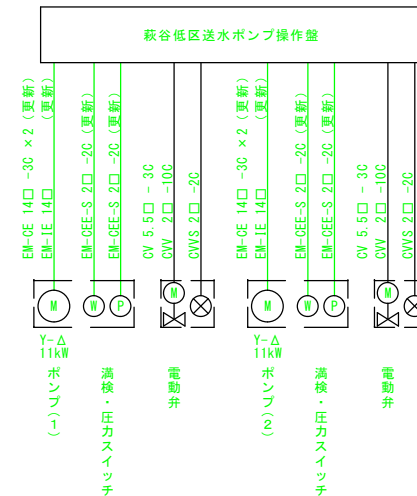


工事番号	
工事名	萩谷中継ポンプ場萩谷低圧区送水1・2号ポンプ更新工事
図面名	配線図
施工年度及び工事種別	令和8年度
高槻市水道部	浄水管理センター

場内配管改良図


平面図
S=1/50

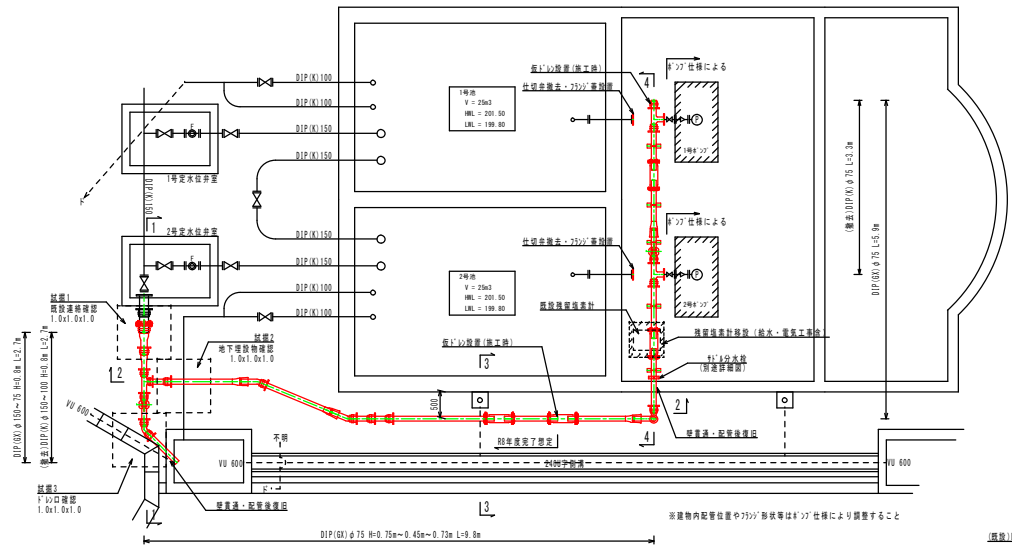


2-2断面図
S=1/50

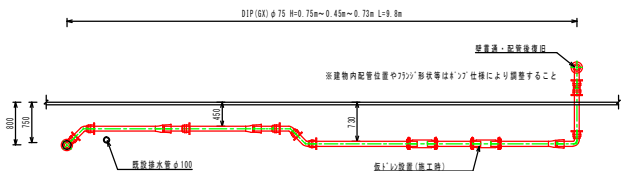


1-1断面図
S=1/50

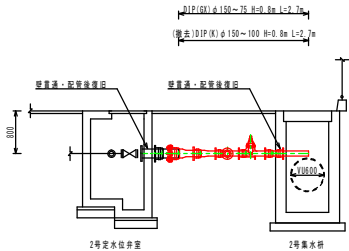


3-3断面図
S=1/50




配管詳細図
S=non

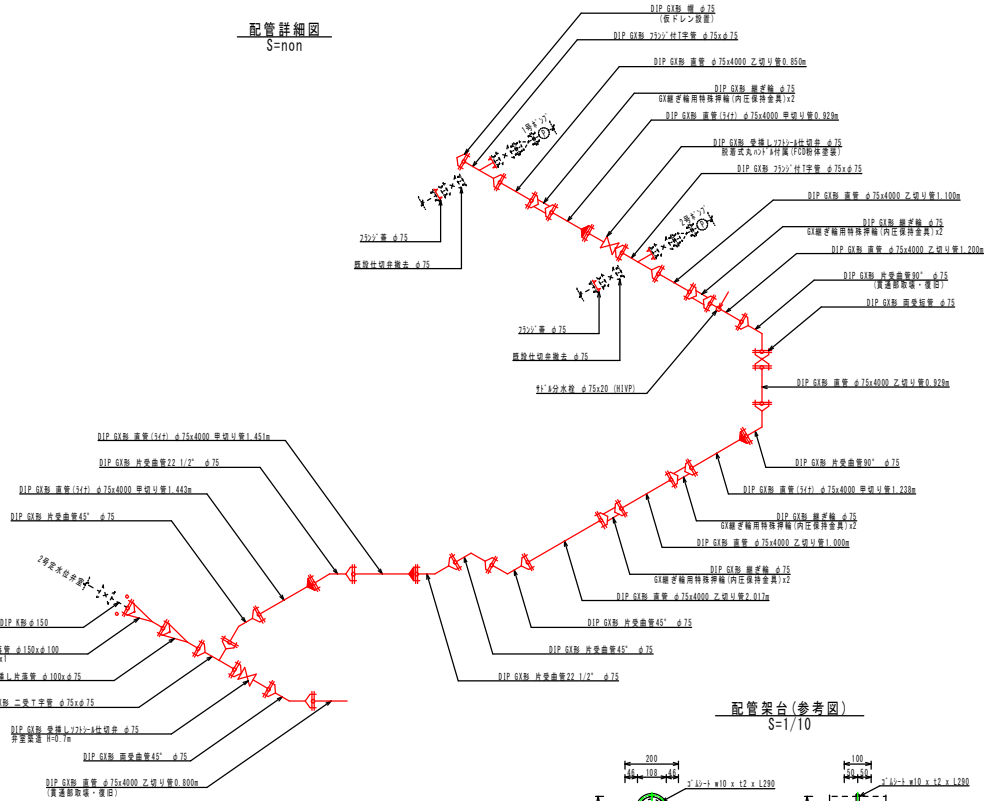

配管架台(参考図)
S=1/10

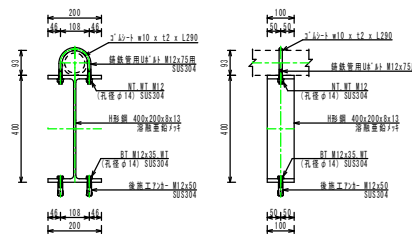


4-4断面図
S=1/50

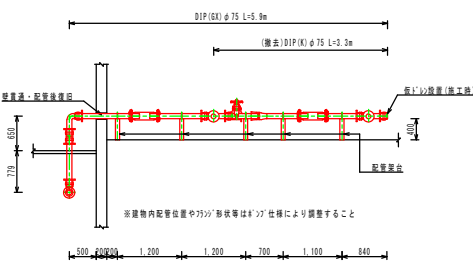


工事番号	
工事名	萩谷中継ポンプ場萩谷低区送水1・2号ポンプ更新工事
図面名	場内配管改良図
施工年度及び工事種別	令和8年度
高槻市水道部	浄水管理センター

建物内給水管・残留塩素計移設図


建物内給水管配置平面図
S=1/30

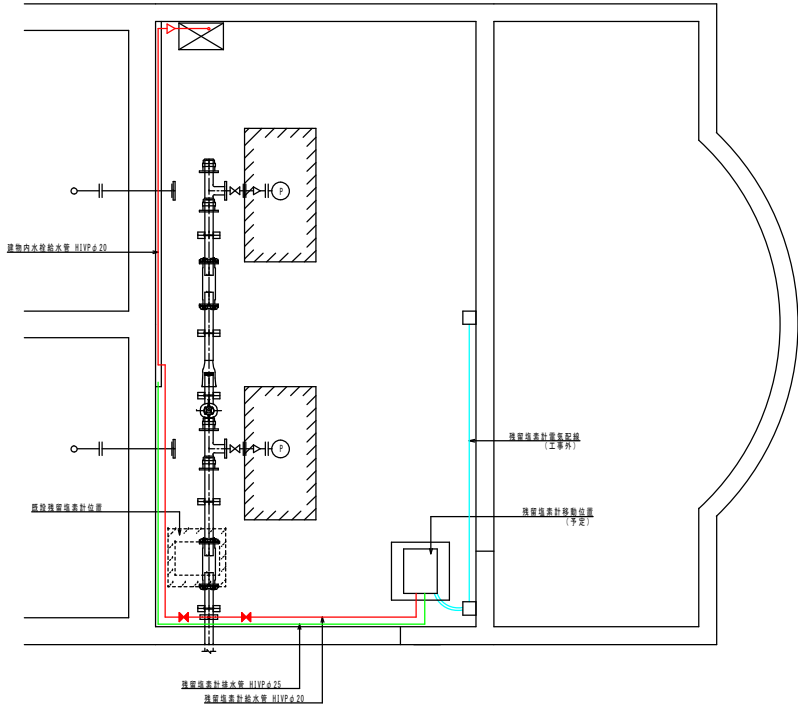

残留塩素計既設基礎区
S=1/20




残留塩素計新設基礎図
S=1/20




※差筋フック位置は、残留塩素計フック位置と干渉しないよう調整すること。

給水管配管詳細図
S=1/30

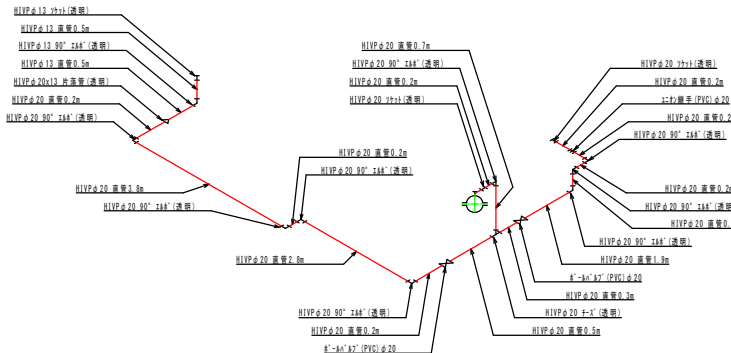


残留塩素計排水管配管詳細図
S=1/30

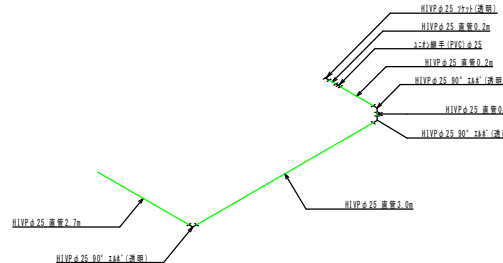


工 事 番 号			
工 事 名	萩谷中継ポンプ場萩谷低区送水1・2号ポンプ更新工事		
図 面 名	建物内給水管・残留塩分計設図		図面番号 6 4
施工年度及び工事種別	令和 8 年度		
高槻市水道部		浄水管理センター	

場内配管改良土工図


試掘部 土工断面図
S=1/50




1-1断面図
S=1/50

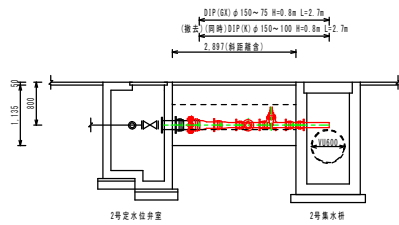


1-1断面部 土工断面図
S=1/30




2-2断面A部 土工断面図
S=1/30




2-2断面B部 土工断面図
S=1/30




2-2断面C部 土工断面図
S=1/30




2-2断面D部 土工断面図
S=1/30




2-2断面E部 土工断面図
S=1/30




土工詳細平面図
S=1/50

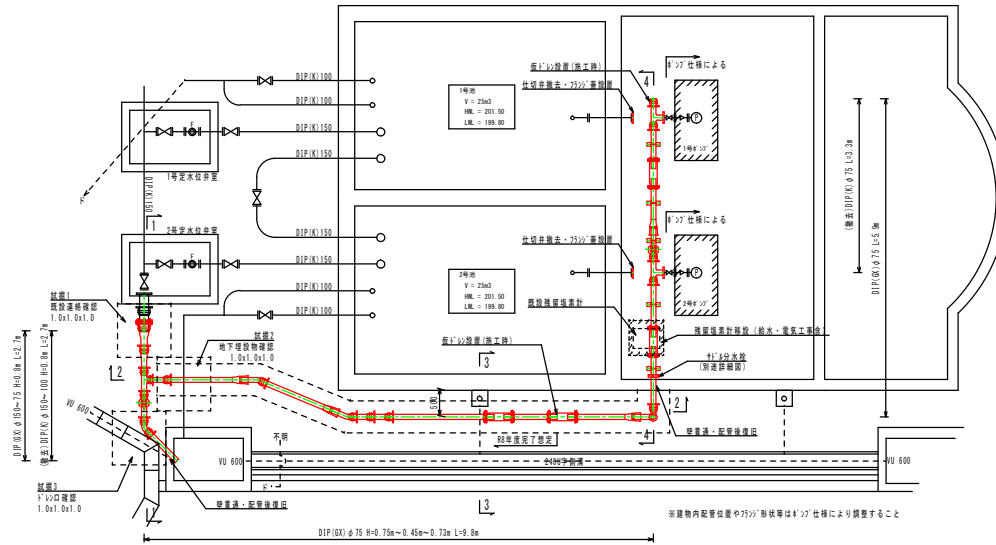

2-2断面図
S=1/50

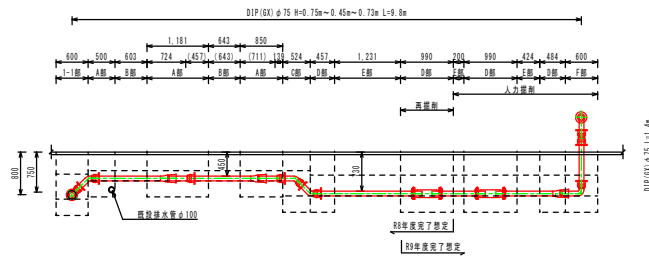


2-2断面F部 土工断面図
S=1/30



工事番号			
工事名	萩谷中継ポンプ場萩谷低区送水1・2号ポンプ更新工事		
図面名	場内配管改良土工図		表の面番 6 5
施工年度及び工事種別	令和8年度		
高槻市水道部		浄水管理センター	

鋪裝復旧平面図
S=1/50

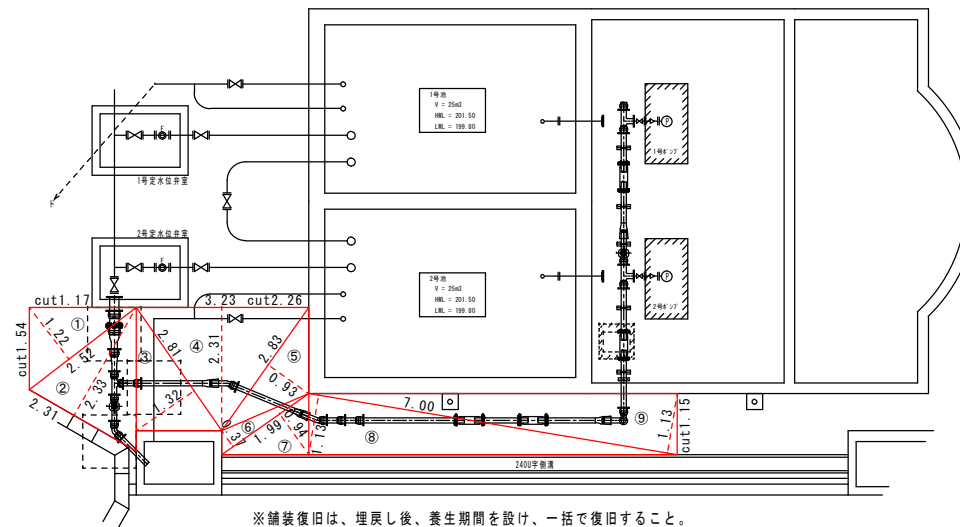

※舗装復旧は、埋戻し後、養生期間を設け、一括で復旧すること。

鋪裝面積

番号	底辺 (m)	高さ (m)	倍面積 (m ²)	面積 (m ²)	備考
①	2.52	1.22	3.07	1.54	
②	2.31	2.33	5.38	2.69	
③	2.81	1.32	3.71	1.86	
④	3.23	2.31	7.46	3.73	
⑤	2.83	0.93	2.63	1.32	
⑥	1.99	0.37	0.74	0.37	
⑦	1.99	0.94	1.87	0.94	
⑧	7.00	1.13	7.91	3.96	
⑨	7.00	1.13	7.91	3.96	
⑩					
【合計】				20.37	

鋪裝版切断長

$$1.54\text{m} + 1.17\text{m} + 2.26\text{m} + 1.15\text{m} = 6.1\text{m}$$

工 事 番 号			
工 事 名	萩谷中継ポンプ場萩谷低区送水1・2号ポンプ更新工事		
図 面 名	場内舗装復旧図	図の例 6 6	
施工年度及び工事種別	令和 8 年度		
高 槻 市 水 道 部		浄 水 管 理 セ ン タ ー	